



COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

Provincia di Alessandria

PROGETTO DEFINITIVO

VARIANTE STRUTTURALE

**PER ADEGUAMENTO RIR, MICROZONAZIONE SISMICA, DELIMITAZIONE FASCE FLUVIALI
E ADEGUAMENTO PAI A SEGUITO EVENTO ALLUVIONALE 2014**

al P.R.G.C. approvato con DGR n. 22-8181 del 11/02/2008

ALLEGATO 1

ALL'ELABORATO RIR – DOCUMENTO FINALE

STUDIO CONOSCITIVO DEL RISCHIO INDUSTRIALE

Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/____

IL SINDACO

Dott. Alberto Basso

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PROGETTISTA

Arch. Rosanna Carrea

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Arch. Micaela Benvenuto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Monica Ubaldeschi

COLLABORATRICE: *Paola Majorani*

LUGLIO 2022

U_URB_000_345_2012



Studio Tecnico Associato

15060 Basaluzzo (AL) - Via Novi, n. 70/b

tel. 0143 489896 - fax 0143 1434023 - mail urbanistica@studioaisa.it

INDICE

- *ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE AREALI - Comune di Arquata Scrivia*
- *ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUNTUALI - Comune di Arquata Scrivia*
- *ATTIVITA' SEVESO SI.GE.MI S.r.l.*

Sintesi delle informazioni fornite dal gestore

- *ATTIVITA' SEVESO IPLOM S.p.a. (ex Nuova Libarna)*

Sintesi delle informazioni fornite dal gestore

ELABORATI GRAFICI:

- *Tavola 1 INDIVIDUAZIONE: -ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE AREALI – ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUNTUALI – ATTIVITA' SEVESO* *scala 1/5000*

Comune di Arquata Scrivia
ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
AREALI

(Tabelle 1.1.1-3)

Tabella 1.1.1-3

Identificazione Altre Attività Produttive areali	
Identificazione dell'area	D1 sottoposta a PEC 1a
Tipologia dell'attività	☒ ☐ attività nuova ☐ ☐ attività di completamento
Destinazione d'uso	Attività produttive industriali e artigianali e funzioni compatibili
Localizzazione cartografica	Cord. UTM: N 44°42'00'' E 8°52'31'' (v. tavola n. 1)
Viabilità	☐ ☐ Interna ☒ ☐ Esterna ☐ ☐ 2a via di accesso
Presenza di vincoli in riferimento a piano specifico	/
Opere di prima urbanizzazione (ad esempio servizi primari, rete antincendio e rete fognaria)	Non presenti

Tabella 1.1.1-3

Identificazione Altre Attività Produttive areali	
Identificazione dell'area	D1 sottoposta a PEC 3
Tipologia dell'attività	☒ ☐ attività nuova ☐ ☐ attività di completamento
Destinazione d'uso	Attività produttive industriali e artigianali e funzioni compatibili
Localizzazione cartografica	Cord. UTM: N 44°41'42'' E 8°52'17'' (v. tavola n. 1)
Viabilità	☐ ☐ Interna ☒ ☐ Esterna ☐ ☐ 2a via di accesso
Presenza di vincoli in riferimento a piano specifico	Il PEC dovrà prevedere l'allargamento di via Moriassi
Opere di prima urbanizzazione (ad esempio servizi primari, rete antincendio e rete fognaria)	Non presenti

Tabella 1.1.1-3

Identificazione Altre Attività Produttive areali	
Identificazione dell'area	D1 sottoposta a PEC 4
Tipologia dell'attività	☒ ☐ attività nuova ☐ ☐ attività di completamento
Destinazione d'uso	Attività produttive industriali e artigianali e funzioni compatibili
Localizzazione cartografica	Cord. UTM: N 44°41'32'' E 8°52'25'' (v. tavola n. 1)
Viabilità	☐ ☐ Interna ☒ ☐ Esterna ☐ ☐ 2a via di accesso
Presenza di vincoli in riferimento a piano specifico	/
Opere di prima urbanizzazione (ad esempio servizi primari, rete antincendio e rete fognaria)	Non presenti

Tabella 1.1.1-3

Identificazione Altre Attività Produttive areali	
Identificazione dell'area	D1 sottoposta a PEC 5a
Tipologia dell'attività	☒ ☐ attività nuova ☐ ☐ attività di completamento
Destinazione d'uso	Attività produttive industriali e artigianali e funzioni compatibili
Localizzazione cartografica	Cord. UTM: N 44°41'44'' E 8°52'52'' (v. tavola n. 1)
Viabilità	☐ ☐ Interna ☒ ☐ Esterna (da potenziare) ☐ ☐ 2a via di accesso
Presenza di vincoli in riferimento a piano specifico	/
Opere di prima urbanizzazione (ad esempio servizi primari, rete antincendio e rete fognaria)	Non presenti

Tabella 1.1.1-3

Identificazione Altre Attività Produttive areali	
Identificazione dell'area	D1 sottoposta a PEC 6 (parte)
Tipologia dell'attività	☐ attività nuova ☒ attività di completamento
Destinazione d'uso	Attività produttive industriali e artigianali e funzioni compatibili
Localizzazione cartografica	Cord. UTM: N 44°41'47'' E 8°53'00'' (v. tavola n. 1)
Viabilità	☒ Interna ☒ Esterna ☒ 2a via di accesso
Presenza di vincoli in riferimento a piano specifico	/
Opere di prima urbanizzazione (ad esempio servizi primari, rete antincendio e rete fognaria)	Esistenti

Tabella 1.1.1-3

Identificazione Altre Attività Produttive areali	
Identificazione dell'area	D1 sottoposta a PEC 7
Tipologia dell'attività	☒ attività nuova ☐ attività di completamento
Destinazione d'uso	Parcheggi e viabilità
Localizzazione cartografica	Cord. UTM: N 44°42'01'' E 8°53'08'' (v. tavola n. 1)
Viabilità	☒ Interna ☒ Esterna ☐ 2a via di accesso
Presenza di vincoli in riferimento a piano specifico	Può essere eseguita a seguito della minimizzazione del rischio previsto nelle scheda geologica del PRG (Area IIIb)
Opere di prima urbanizzazione (ad esempio servizi primari, rete antincendio e rete fognaria)	Non presenti

Tabella 1.1.1-3

Identificazione Altre Attività Produttive areali	
Identificazione dell'area	D1 sottoposta a PEC 8 (parte)
Tipologia dell'attività	☐ attività nuova ☒ attività di completamento
Destinazione d'uso	Attività produttive industriali e artigianali e funzioni compatibili
Localizzazione cartografica	Cord. UTM: N 44°41'39'' E 8°53'09'' (v. tavola n. 1)
Viabilità	☒ Interna ☒ Esterna ☐ 2a via di accesso
Presenza di vincoli in riferimento a piano specifico	Area da bonificare prima del riuso, prescrizioni scheda area IIIb
Opere di prima urbanizzazione (ad esempio servizi primari, rete antincendio e rete fognaria)	Esistenti

Tabella 1.1.1-3

Identificazione Altre Attività Produttive areali	
Identificazione dell'area	D2 sottoposta a PEC 1
Tipologia dell'attività	☒ attività nuova ☐ attività di completamento
Destinazione d'uso	Attività produttive industriali e artigianali e funzioni compatibili
Localizzazione cartografica	Cord. UTM: N 44°41'51'' E 8°52'18'' (v. tavola n. 1)
Viabilità	☐ Interna ☒ Esterna ☐ 2a via di accesso
Presenza di vincoli in riferimento a piano specifico	/
Opere di prima urbanizzazione (ad esempio servizi primari, rete antincendio e rete fognaria)	Non presenti

Comune di Arquata Scrivia

ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PUNTUALI

- **Tabelle 1.1.1-4**
- **Tabelle 2.1.1-3** “Informazioni relative alle sostanze pericolose”
- **Tabelle 2.1.1-4** “Informazioni relative alle lavorazioni”
- **Tabelle 2.1.1-2** “Classificazione delle sostanze pericolose, quantità e soglie di riferimento”

INDICE delle Altre Attività Produttive Puntuali

(di cui si hanno le informazioni fornite dal gestore)

1. Ditta **LECHNER S.P.A.**
2. Ditta **CARREGA ANTONIO**
3. Ditta **S.E.A S.R.L. Scavazioni Estrazioni Autotrasporti**
4. Ditta **BOTTARO GIUSEPPE**
5. Ditta **TRAVERSO GIANFRANCO**
6. Ditta **MAZZEI FIORE**
7. Ditta **CAVO ANDREA FRANCO**
8. Ditta **LAZZARI ALBERTO**
9. Ditta **MOLINARI PIETRO**
10. Ditta **LA BICI S.N.C.**
11. Ditta **AUTOELETTRONICA S.N.C.**
12. Ditta **AUTOLINO S.R.L.**
13. Ditta **S.B. SERRANMENTI di Spadafora Biagio**
14. Ditta **LOCATELLI MAURO SALVATORE**
15. Ditta **OFFICINE DI ARQUATA 96 S.R.L.**
16. Ditta **CIGNOLI GIANCARLO**
17. Ditta **TUTTOPNEUS S.R.L.**
18. Ditta **R.B.M. S.R.L.**
19. Ditta **MOTO X di Pugno Paolo**
20. Ditta **CORONATI PASQUALE - SERVIZIO Q8**
21. Ditta **CARINO IMPIANTI S.R.L.**
22. Ditta **EFFEBI**
23. Ditta **RITRATTI E DINTORNI**
24. Ditta **SCATOLAMAGICA**
25. Ditta **AUTOCARROZZERIA A.R.B.M. S.R.L.**
26. Ditta **ELTA ALBERTO**
27. Ditta **AUTOFFICINA F.LLI ARECCO S.A.S.**
28. Ditta **HBM S.A.S.**
29. Ditta **MOTORIPARAZIONI S.A.S.**
30. Ditta **AUTOEXTRA.IT S.R.L.**
31. Ditta **AUTOSTILE S.R.L.**
32. Ditta **C.M.S. Carpenterie Metalliche dello Scrivia**
33. Ditta **EFFEBI SERVICE**
34. Ditta **R.L.F. S.R.L.**
35. Ditta **COMITEC S.R.L.**
36. Ditta **ABBATE GIORGIO (ex Autosole)**
37. Ditta **VIGNATI MASSIMIGLIANO**
38. Ditta **TOP SERVICE di BISIO STEFANO**
39. Ditta **DERRICK SERVICE S.R.L.**
40. Ditta **LA BOTTEGA DELLA CORNICE**
41. Ditta **S.D.P. - Distribuzione Petroli S.r.l.**
42. Ditta **CEMENTIR ITALIA S.P.A.**

Ditta LECHNER S.P.A.**Tabella 1.1.1-4**

Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuali	
Nome dell'attività	LECHNER S.P.A.
Indirizzo	Via Nazionale n. 106/108, fraz. Rigoroso 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	20.12 P / 20.52 S
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	LECHNER Paolo
numero di telefono	Tel. 0143 636103
Attività svolta	Fabbricazione e vendita di prodotti semilavorati per l'industria delle vernici di adesivi e di collanti in genere

Numero riferimento Tavola 1: **1**

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	SOLVENTE SK105 OB
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R65 – R66 – R20/21 S13 – S23 – S36 – S46 – S56 – S62 – S24/25
Quantità massima presente in azienda	36.000 Kg/anno
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☒ Cisterna/Fusti ☒ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	ACETATO BUTILE
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R11 S16 – S23c – S29 – S33
Quantità massima presente in azienda	22.800 Kg/anno
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☒ Cisterna/Fusti ☒ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	ACETATO ETILE
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R11 S16 – S23c – S29 – S33
Quantità massima presente in azienda	60.000 Kg/anno
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☒ Cisterna/Fusti ☒ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	DILUENTE NITRO
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R11 – R20/21 – R22 - R20/21/22 – R23/24/25 – R36 - R36/38 – R37/38 – R38 – R39/23/24/25 – R41 – R48/20 – R50/53 – R63 – R65 – R66 – R68 /20/21/22 –R67 S29 – S36/37 – S60 – S61 – S62
Quantità massima presente in azienda	3.000 Kg/anno
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☒ Cisterna/Fusti ☒ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	EPTANO
Etichetta	
Frasi di rischio	R11 – R65 – R320 – R313
Frasi di sicurezza	S9 – S16 – S23 – S29/25 – S29 – S33 – S43A – S51 – S62
Quantità massima presente in azienda	4.200 Kg/anno
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☒ Cisterna/Fusti ☒ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-4

Informazioni relative alla lavorazione			
Tipo di attività	Produzione colle e collanti		
Processi	☐ Alta temperatura $\geq 100^{\circ}\text{C}$ ☐ Alta pressione ≥ 10 bar ☐ Uso radiazioni ionizzanti		
Lavorazioni di processo	☐ Processo continuo ☐ Batch		
Misure di prevenzione e mitigazione	☒ Muri di separazione – <i>reparti specifici</i> ☐ Sistemi antincendio ☐ Caratteristiche strutturali		
Protezioni ambientali	☐ Monitoraggio e abbattimento eflussi gassosi ☒ Bacini di raccolta sversamenti nelle aree di processo e/o traverso ☐ Impermeabilizzazione piazzali ☐ Muri di separazione ☒ Rete raccolta acque meteoriche ☒ Con vasche di prima pioggia ☒ Con vasche di emergenza per intercettare sversamenti incidentali ☐ Barriera idraulica		
Viabilità	Mezzo di trasporto	Trasporto/mese	% Trasporto merci pericolose
	☒ Autoarticolati	20	60%
	☒ Autocisterne	10	80%
	☒ Autocarri	30	40%
	☒ Furgoni	20	20%
Indicare per ogni mezzo di trasporto utilizzato: - il numero medio di mezzi che arrivano e partono dall'attività mensilmente (Trasporto/mese) - la percentuale del trasporto di merci pericolose sul totale trasportato (% Trasporto merci pericolose) - i percorsi usuali e accesso dei mezzi di soccorso dell'area in esame			

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	Quantità	Soglia di riferimento ³
1. MOLTO TOSSICHE		Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
2. TOSSICHE		
3. COMBURENTI		
4. ESPLOSIVE Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
5. INFIAMMABILI Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
6. FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - "Molto tossico per gli organismi acquatici" Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"		
10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l'acqua (compreso R14/15) ii) R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua		
11. SOSTANZE CANCEROGENE		Per qualunque quantità trattata
12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI		Per volumi > 5 mc.
13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI		Per qualunque quantità trattata

³ Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.

Le sostanze pericolose detenute non rientrano nelle quantità, riportate nell'Allegato I, parti 1 e 2, D.lgs 334/99 e s.m.i.

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto BAILO FULVIO

In qualità di ^{RSP}titolare della ditta LECHNER SPA

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 17/01/2013

IN FEDE



Cognome **BAILLO**
 Nome **FULVIO**
 nato il **16.07.1957**
 (atto n. **9** **P** **1** **S** **A**)
 a **STAZZANO (AL)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **STAZZANO (AL)**
 Via **VIA REGINA ELENA, 1B/10**
 Stato civile **=====**
 Professione **CONSULENTE AZIENDALE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,78**
 Capelli **castani**
 Occhi **verdi**
 Segni particolari **N.M.**


 Firma del titolare *Fulvio Baillo*
STAZZANO li **12.07.2008**
 Impronta del dito indice sinistra
IL VICE SINDACO





I.P.Z.S. s.p.a. - OFFICINA C.V. - ROMA



Ditta CARREGA ANTONIO

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	CARREGA ANTONIO
Indirizzo	Largo Mazzini, n. 5 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	40.40.3 A / 95.29.02 D / 45.40.11 S / 47.64.1 S
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	CARREGA Antonio
numero di telefono	0143 - 667537
Attività svolta	Fabbricazione e vendita di prodotti semilavorati per l'industria delle vernici di adesivi e di collanti in genere

Numero riferimento Tavola 1: **2**

N.B. non produce sostanze pericolose e detiene solo piccole quantità di olio esausto e di acido per batterie risultanti dal lavoro di officina stoccati in appositi fusti di piccole dimensioni.

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto CARREGA ANTONIO

In qualità di titolare della ditta CARREGA ANTONIO

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle
schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 17/12/2012

IN FEDE
Carrega Antonio

Cognome... CARREGA
 Nome... ANTONIO
 nato il... 31 marzo 1944
 (atto n. 2 P 1 S A)
 a GRONDONA AL
 a ITALIANA
 Cittadinanza ARQUATA SCRIVIA
 Residenza SERRAVALLE 18/5
 Via...
 Stato civile CONIUGATO
 Professione MECCANICO
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1,74
 Capelli GRIGI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari N.N.


 Firma del titolare... *Carrega Antonio*
 ARQUATA SCRIVIA 28/07/2011
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO *Carrega Antonio*



Ditta S.E.A. S.r.l.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	S.E.A. S.r.l. – SCAVI ESTRAZIONI AUTOTRASPORTI
Indirizzo	Sede legale ed operativa: Via A. Grandi, 47/49 – 15033 Casale M.to (AL) Sede operativa: Via Serravalle, n. 51 - 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	49.41 P / 45.20.1 S / 45.20.2 S / 45.20.3 S / 45.20.4 S / 52.1 S
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	AMELIOTTI Giuseppe
numero di telefono	Tel. 0143 - 667511
Attività svolta	Autotrasporti

Numero riferimento Tavola 1: **3**

Nelle seguenti tabelle si riportano i dati relativi a:

a. modalità di utilizzo e classificazione

SOSTANZA	UTILIZZO	CLASSIFICAZIONE	FRASI DI RISCHIO R	CONSIGLI DI PRUDENZA S
REPARTO OFFICINA				
CHEMADRY	assorbente x oli lubrificanti	-	-	-
KEMPT	disossidante	Xn	R10/65	S2/23/51/62
LAVAMOTORI DETERGENTE	lavaggio motori - parti di ricambio	-	-	-
LIQUIDO ANTIGELO LAVAVETRI	antigelo lavavetri	F	R11	S7/16
LUBESAN	lubrificante	F+	R12	S2/16
MOBIL DELVAC HP 15W-40	olio motore	-	-	-
MOBIL DELVAC SHC 5W-40	olio motore	-	-	-
MOBIL GLYCOYLE 11	lubrificante x riduttori	Xn	R22/52/53	S46
MOBILUBE GX 80W-A	olio cambio	-	-	-
MOBILUX EP 0	ingrassaggio sist. Automatico mezzi	-	R52/53	S61
PASTA VERDE PER GIUNTI FILETTATI	v. nome	-	-	-
POLVERE ASSORBENTE UNIVERSALE	assorbente x oli lubrificanti	-	-	-
PULITORE CERCHIONI ALL. CON PIST.	pulizia cerchi in lega	Xi	R36	S25
RIMUOVI GUARNIZIONI	rimuovi guarnizioni	F+	R12	-
ROST OFF SPRAY	sbloccante	F+	R12	S2/9/16/23/24/46/51/56
SIGILLANTE PER MOTORI "RED 250"	sigillante guarnizioni	-	-	-
YIELD	sbloccante	F+ /Xi	R12/36/67	S2/16/23
REPARTO PULIZIA MEZZI				
BREX	disincrostante x cemento	C	R34	S2/26/36/37/39/45
CARMASTER WASH	lavaggio automezzi	-	-	-
DETERGENTI CERCHI IN LEGA	pulizia cerchi in lega	Xi	R38/41	S2/25/26
EASY CRISTAL	lavavetri	-	-	-
FLEET STAR	lavaggio automezzi	Xi	R36	S2/23/26/51
GLISTEN	pulitore per vetri	F+ /Xi	R12/36/67	S2/16/23/26
HANNA	pasta lava mani	-	-	-
PULITORE MACCHIE INSETTI	pulizia cristalli veicoli	-	-	-
PULITORE PER L'ABITACOLO SPRAY	pulizia abitacolo mezzi	F+	R12	-
SOFT N PURE	lavaggio automezzi	-	-	-
SPARKLE	pulitore per cerchi in lega	-	-	-
SWOOP EXTRA	shampoo lavaggio mezzi	-	-	-
TRUK SHAMPOO	lavaggio automezzi	-	-	-
TUF SCRUB	pasta lava mani	-	-	-

b. stoccaggio, quantità e misure protettive adottate

SOSTANZA	TIPO STOCCAGGIO	CAPACITA' CONTENITORE	DPI UTILIZZATI
REPARTO OFFICINA			
CHEMADRY	fustino	30 litri	-
KEMPT	fusto	50 litri	Guanti in nitrile, occhiali
LAVAMOTORI DETERGENTE	fustino	30 litri	-
LIQUIDO ANTIGELO LAVAVETRI	fustino	30 litri	Guanti, occhiali, tuta o camice
LUBESAN	bomb.spray	500 ml	Occhiali
MOBIL DELVAC HP 15W-40	fusto	200 litri	Occhiali
MOBIL DELVAC SHC 5W-40	fusto	200 litri	-
MOBIL GLYCOYLE 11	fusto	200 litri	Occhiali
MOBILUBE GX 80W-A	fusto	200 litri	Occhiali
MOBILUX EP 0	secchi	20 litri	Guanti, occhiali
PASTA VERDE PER GIUNTI FILETTATI	barattolo	200 ml	-
POLVERE ASSORBENTE UNIVERSALE	fustino	30 litri	Guanti in gomma, occhiali a tenuta, mascherine antipolvere
PULITORE CERCHIONI ALL. CON PIST.	fustino	30 litri	-
RIMUOVI GUARNIZIONI	bomb.spray	500 ml	Guanti
ROST OFF SPRAY	bomb.spray	500 ml	-
SIGILLANTE PER MOTORI "RED 250"	tubetti	100 ml	-
YIELD	bomb.spray	500 ml	Guanti in nitrile, occhiali
REPARTO PULIZIA MEZZI			
BREX	fusto	200 litri	Guanti in PVC, occhiali
CARMASTER WASH	fustino	30 litri	-
DETERGENTI CERCHI IN LEGA	bomb.spray	500 ml	Guanti, occhiali
EASY CRISTAL	bomb.spray	500 ml	-
FLEET STAR	fustino	30 litri	Guanti, occhiali
GLISTEN	bomb.spray	500 ml	Guanti in nitrile, occhiali
HANNA	fustino	5 ml	-
PULITORE MACCHIE INSETTI	bomb.spray	500 ml	Occhiali
PULITORE PER L'ABITACOLO SPRAY	bomb.spray	500 ml	-
SOFT N PURE	fustino	30 litri	-
SPARKLE	bomb.spray	500 ml	Guanti, occhiali
SWOOP EXTRA	fustino	30 litri	-
TRUK SHAMPOO	fustino	25 litri	-
TUF SCRUB	secchi	5 litri	-

c. composizione/informazione sui componenti pericolosi

PRODOTTO UTILIZZATO (NOME COMMERCIALE)	COMPOSIZIONE INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI	CAS
FLEET STAR	Dodecilbenzenesolfonato sodico	25155-30-0
	Sodio cumene solfonato	32073-22-6
SOFT N PURE	-	-
CARMASTER WASH	-	-
TRUK SHAMPOO	-	-
MOBIL GLYCOYLE 11	Gligol polipropilenico	25322-69-4
	Difenil ammina alchilata	68411-46-1
MOBILUX EP 0	Zinco dialchil ditiofosfato	68457-79-4
	Idrossialchil alchenil imidazolina	27136-73-8
SCAR BETON	Aconitina	302-27-2
	Acido fosforico	7664-38-2
DETERGENTI CERCHI IN LEGA	Propan-2-olo - alcool isopropilico	67-36-0
	Acido cloridrico	7647-01-0
CHEMADRY	-	-
EASY CRISTAL	Sodio etilendiamino tetraacetato	-
LUBESAN	Propano	74-98-6
	Butano/Isobutano	106-97-8
TUF SCRUB	-	-
KEMPT	Nafta(petrolio) frazione	64742-48-9
	N-Metil-2-Pirrolidone	872-50-4
	Propilen glicol-etere	107-98-2
GLISTEN	Alcool isopropilico	67-63-0
	Butano/Isobutano	106-97-8
SPARKLE	Ammoniaca	1336-21-6
	Butano/Isobutano	106-97-8
MOBILUBE GX 80W-A	-	-
MOBIL DELVAC HP 15W-40	-	-
SWOOP EXTRA	-	-
	Acetato di etile	141-78-6
YIELD	Sodium Petroleum	-
	Sulphonate	68608-26-4
	Propano	74-98-6
PASTA VERDE PER GIUNTI FILETTATI	-	-
	Propano	74-98-6
ROST OFF SPRAY	Miscela di idrocarburi alifatici idrogenati e purificati	-
	Butano	106-97-8
LIQUIDO ANTIGELO LAVAVETRI	Alcool isopropilico	200-661-7
BREX	Acido cloridrico	7647-01-0
POLVERE ASSORBENTE UNIVERSALE	Sepiolite	61180-58-3
MOBIL DELVAC SHC 5W-40	-	-
SIGILLANTE PER MOTORI "RED 250"	-	-
LAVAMOTORI DETERGENTE	2-Butossietanolo	111-76-2
PULITORE CERCHIONI ALL. CON PIST.	Acido fosforico	7664-38-2
	2-Metossi-1-metiletilacetato	108-65-6
PULITORE PER L'ABITACOLO SPRAY	-	-
RIMUOVI GUARNIZIONI	Solvente etere	-
PULITORE MACCHIE INSETTI	-	-
HANNA	-	-

Tabella 2.1.1-4

Informazioni relative alla lavorazione		
Tipo di attività: Lavorazione del legno finalizzata alla realizzazione e posa di coperture.		
Processi ☐ Alta temperatura $\geq 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ ☐ Alta pressione $\geq 10\text{ bar}$ ☐ Uso radiazioni ionizzanti ☒ Non applicabile		
Lavorazioni di processo ☐ Processo continuo ☐ Batch ☒ Non applicabile		
Misure di prevenzione e mitigative ☒ Muri di separazione ☒ Sistemi antincendio ☐ Caratteristiche strutturali		
Protezioni ambientali ☐ Monitoraggio e abbattimento efflussi gassosi ☒ Bacini di raccolta sversamenti nelle aree di processo e/o travaso ☒ Impermeabilizzazione piazzali/pavimentazione ☐ Rete di raccolta acque meteoriche ☐ Con vasca di prima pioggia ☐ Con vasca emergenza per intercettare sversamenti incidentali ☐ Barriera idraulica		
Viabilità		
Mezzo di trasporto	Trasporto/Mese	% Trasporto merci pericolose
☐ Autoarticolati		
☐ Autocisterne		
☐ Autocarri		
☒ Furgoni	1	100%
Indicare per ogni mezzo di trasporto utilizzato: - il numero medio di mezzi che arrivano e partono dall'attività mensilmente (Trasporto/mese), - la percentuale del trasporto di merci pericolose sul totale trasportato (% Trasporto merci pericolose), - i percorsi usuali e accesso dei mezzi di soccorso dell'area in esame.		

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	Quantità	Soglia di riferimento ³
1. MOLTO TOSSICHE		Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
2. TOSSICHE		
3. COMBURENTI		
4. ESPLOSIVE Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
5. INFIAMMABILI Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
6. FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - "Molto tossico per gli organismi acquatici" Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"		
10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l'acqua (compreso R14/15) ii) R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua		
11. SOSTANZE CANCEROGENE		Per qualunque quantità trattata
12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI		Per volumi > 5 mc.
13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI		Per qualunque quantità trattata

³ Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.

Le sostanze pericolose detenute non rientrano nelle quantità, riportate nell'Allegato I, parti 1 e 2, D.lgs 334/99 e s.m.i.



S.E.A. s.r.l.
SCAVI ESTRAZIONI AUTOTRASPORTI
CAPITALE SOCIALE € 465.000,00 int.versato
C.C.I.A.A. AL 20387/1999 R.E.A. AL 94020
C.F. 00894180108 PARTITA IVA 01841450065

Sede legale e Uffici:
15033 CASALE MONFERRATO
Via A. Grandi 47/49 z.i. Tel. 0142/456912
Fax 0142/451550
www.seatrasporti.it e-mail: sea@seatrasporti.it

AUTOCERTIFICAZIONE

La sottoscritta Buzio Maria Pia, nata a Morano sul Po il 05/07/1929 residente a Morano sul Po Piazza Morzone 2-1

In qualità di titolare della società S.E.A. SRL con sede legale in via A. Grandi 47/49 15033 Casale Monferrato (AL)

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 20/12/2012

IN FEDE

Cognome **BUZIO**
 Nome **MARIA PIA**
 nato il **05-07-1929**
 (anno n. **18** P.1 **5** - 1929)
 a **MORANO SUL PO (AL)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **MORANO SUL PO (AL)**
 Via **PIAZZA L. MORZONE 2 i. 01**
 Stato civile **cgt. AMELOTI**
 Professione **IMPIEGATA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **168**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **N.N.**


 Firma del titolare *Buzio Maria Pia*
 MORANO SUL PO **14-03-2012**
 IL SINDACO
 (Enzo Bicaluga)


Scadenza : 05-07-2022
 Diritti : 5,42



AS 6728310



SPES. S.M. - 05/07/2022 - 0040

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 MORANO SUL PO
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AS. 6728310
 DI
 BUZIO MARIA PIA

Ditta BOTTARO GIUSEPPE

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	BOTTARO GIUSEPPE
Indirizzo	Via Nazionale, n. 55, fraz. Rigoroso – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	25.11 A
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	BOTTARO Giuseppe
numero di telefono	Tel. 0143 - 667753
Attività svolta	Officina meccanica – carpenteria in ferro

Numero riferimento Tavola 1: **4****N.B.** non detiene e non produce sostanze pericolose

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto BOTTARO GIUSEPPE

In qualità di titolare della ditta BOTTARO GIUSEPPE - Carpenteria

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 17/12/2012

IN FEDE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bottaro Giuseppe", written in a cursive style.

Cognome	BOTTARO	
Nome	GIUSEPPE	
nato il	18 gennaio 1949	Firma del titolare <i>Giuseppe Bottaro</i>
nato il	4 1 A	ARQUATA SCRIVIA 19/12/2008
(atto di nascita)	ARQUATA SCRIVIA (S. AL)	Impronta del dito indice sinistro <i>Giuseppe Bottaro</i>
a	ITALIANA	IL SINDACO
Cittadinanza	ARQUATA SCRIVIA	Diritti
Residenza	ROMA 142 71	Euro 5,42
Via		
Stato civile	ARTIGIANO	
Professione		
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI		
Statura	1,85	
Capelli	GRIGI	
Occhi	CASTANI	
Segni particolari	N. N.	

SCADE IL 18/12/2011	REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA	COMUNE DI
ARQUATA SCRIVIA (AL)	ARQUATA SCRIVIA (AL)
18/12/2016	CARTA D'IDENTITA'
AN 3327645	N° AN 3327645
	DI
	BOTTARO GIUSEPPE

I.P.Z.S. spa - OFFICINA C.V. - ROMA

Ditta TRAVERSO GIANFRANCO

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	TRAVERSO GIANFRANCO
Indirizzo	Via Cavour, n. 7/1 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	47.78.4 P
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	TRAVERSO Gianfranco
numero di telefono	Tel. 0143 636426
Attività svolta	Vendita combustibili solidi e gassosi (legna da ardere, carboni minerali, agglomerati di carbone, segatura, combustibili gassosi in bombole)

Numero riferimento Tavola 1: **5**

N.B. *si occupa esclusivamente di vendita di piccole bombole di combustibili e legna da ardere quindi non produce e non utilizza sostanze pericolose e detiene solo i contenitori chiusi destinati SOLO alla vendita*

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto TRAVERSO GIANFRANCO

In qualità di titolare della ditta omonima

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle
schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 17/01/2013

IN FEDE

Traverso Gianfranco

Cognome **TRAVERSO**
 Nome **GIAN FRANCO**
 nato il **12 aprile 1945**
 22 1 A
 (atto n. **ARQUATA SCRIVIA** **AL**)
 a **ITALIANA**
 Cittadinanza **ARQUATA SCRIVIA**
 Residenza **CAVOUR 7/1**
 Via
 Stato civile **COMMERCIANTE**
 Professione
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,70**
 Capelli **GRIGI**
 Occhi **VERDI**
 Segni particolari **NN-**


 Firma del titolare *Gian Franco Traverso*
ARQUATA SCRIVIA 24/04/2010
 Impresa del titolo
 Carice sinistro
 IL SINDACO *[Signature]*



I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA



Ditta PARODI MARIO

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	PARODI MARIO
Indirizzo	Via Cavour, n. 19 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	28.2 A / 43.33.02 S
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	PARODI Mario
numero di telefono	Tel. 0143 636147
Attività svolta	Assistenza e manutenzione di impianti di riscaldamento e di impianti a gas in edifici adibiti ad uso civile ed industriale

DITTA NON PRESENTATASI ALL'INCONTRO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI PER LA STESURA DELL'ELABORATO "RISCHIO INDUSTRIALE".

*NON PERVENUTA ALL'AZIENDA LA RACCOMANDATA DI CONVOCAZIONE INVIATA ALL'INDIRIZZO REGISTRATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA:
DESTINATARIO TRASFERITO*

RACCOMANDATA MANDATA DAL COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

per convocare le ditte allo scopo di acquisire informazioni per la stesura dell'Elaborato "Rischio Industriale"

Comune di Arquata Scrivia
CAP. 15061 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA
TEL. 0149/20041
COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA
ALESSANDRIA
10 DIC 2012
PROT. N. 21681

Poste Italiane
Mod. 348 - EP0586 - St. (11)
Mod. 31400 (Ex 10210)
Lotto 0A2318 del 03/11

Arquata Scrivia, 09/11/2012
Spett. Ditta PARODI MARIO
Via Cavour, n. 19
15061 ARQUATA SCRIVIA

Arquata Scrivia, 09/11/2012
"Rischio Industriale" da parte dello scrivente
i.Lgs. 334/1989 e D.M. 09/05/2001.

12310567959-4

Avviso di ricevimento P. 21171

☒ Raccomandata ☐ Pacco
☐ Assicurata Euro _____

12310567959 4
Numero

Data di spedizione _____ Dell'ufficio postale di _____

Destinatario Ditta Parodi Mario
Via Cavour 19
C.A.P. 15061 Località Arquata S (AL)

Firma per esteso del ricevente _____ Data _____ Firma dell'incaricato alla distribuzione _____ Bollo dell'ufficio di distribuzione _____

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01/10/01:
☐ Invi. multipli a un unico destinatario
☐ Segnalazione rifiuto

Avviso di ricevimento P. 21171

☒ Raccomandata ☐ Pacco
☐ Assicurata Euro _____

12310567959 4
Numero

Data di spedizione _____ Dell'ufficio postale di _____

Destinatario Ditta Parodi Mario
Via Cavour 19
C.A.P. 15061 Località Arquata S (AL)

Firma per esteso del ricevente _____ Data _____ Firma dell'incaricato alla distribuzione _____ Bollo dell'ufficio di distribuzione _____

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01/10/01:
☐ Invi. multipli a un unico destinatario
☐ Segnalazione rifiuto

Ditta MAZZEI FIORE

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	MAZZEI FIORE
Indirizzo	Frazione Vocemola – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.20.1 A
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	MAZZEI Fiore
numero di telefono	Tel. 0143 636489
Attività svolta	Meccanico – Autofficina riparazioni autoveicoli

Numero riferimento Tavola 1: **6**

N.B. non produce sostanze pericolose e detiene solo piccole quantità di olio esausto e di acido per batterie risultanti dal lavoro di officina stoccati in appositi fusti di piccole dimensioni.

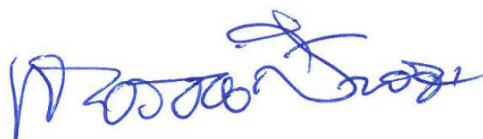
AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto HAZZEI FIORE

In qualità di titolare della ditta omomime - autoofficine

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle
schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 18.12.2012



IN FEDE

A collage of various Italian driving licenses and related documents. On the left, there are several colorful 'Patente di Guida' (driving licenses) for different vehicle categories like 'Auto', 'Moto', and 'Autoveicoli'. Some are for specific years (1991, 1993, 1996) and others are for general categories. In the center, there's a document titled 'SOSPENSIONI DELLA PATENTE' (Suspensions of the License) with a grid for recording suspensions. On the right, there's a document titled 'PATENTE DI GUIDA AD USO PRIVATO' (Private Use Driving License) with a large 'I' in a circle and the number '9769941-18-2-97'.

Ditta CAVO ANDREA FRANCO

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	CAVO ANDREA FRANCO
Indirizzo	Via Don Minzioni, n. 50L– 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.40.3 A
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	OFFICINA TADDEO di CAVO Andrea Franco
numero di telefono	Tel. 339 4710960
Attività svolta	Riparazione motocicli

Numero riferimento Tavola 1: **7**

N.B. Ditta che esegue solo lavori di riparazioni di motocicli: non detiene e non produce sostanze pericolose ne' esegue lavorazioni a rischio

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto CARO ANDREA FRANCO

In qualità di titolare della ditta omonima


DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 17/01/2013

 IN FEDE

PATENTE DI GUIDA **REPUBBLICA ITALIANA**

1. **CAVO**
 2. **ANDREA**
 3. **26/08/53** **VOLTAGGIO** **(AL)**

4a. **26/03/2010** 4c. **MCTC-AL**
 4b. **20/03/2015** 5. **AL5191062W**
 7. 

8. **ARQUATA SCRIVIA** **(AL)**
PZZA REPUBBLICA 16

9. **A B**

	9	10	11	12
A1 				
A 				
		26/02/75	20/03/15	
B 		26/02/75	20/03/15	
C 				
D 				
BE 				
CE 				
DE 				
71	AL5091186X I			

MOD. MC 700F

AC 6028836

Ditta LAZZARI ALBERTO

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	LAZZARI ALBERTO
Indirizzo	Via XXV Aprile, n. 15 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.20.4 A / 45.32 S
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	LAZZARI Alberto
numero di telefono	Tel. 328 - 7664008
Attività svolta	Riparazione gomme – commercio al minuto di pneumatici ed accessori

Numero riferimento Tavola 1: **8**

N.B. Ditta che esegue solo lavori di montaggio e smontaggio gomme: non detiene e non produce sostanze pericolose ne' esegue lavorazioni a rischio

AUTOCERTIFICAZIONE


Il sottoscritto LAZZARI ALBERTO

In qualità di titolare della ditta LAZZARI ALBERTO - Gommista

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle
schede, allegate alla presente, sono veritiere.



Arquata Scrivia, li 17/12/2012

IN FEDE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lazzari Alberto', with a long horizontal stroke extending to the right.

Cognome **LAZZARI**
 Nome **Alberto Bartolomeo**
 nato il **13 marzo 1949**
 (atto n. **12** P. **1^** S. **A**)
 a **ArQuata Scrivia (AL)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **GRONDONA**
 Via **Loc. Rio della Casa, 20/1**
 Stato civile **---**
 Professione **Artigiano**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,65**
 Capelli **castani**
 Occhi **castani chiari**
 Segni particolari **n.n.n.**

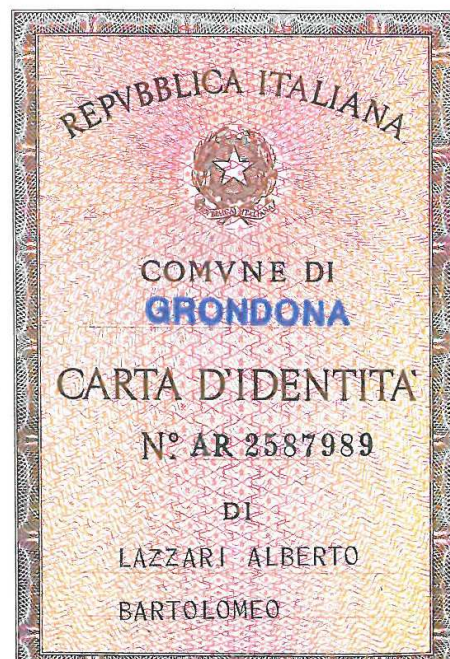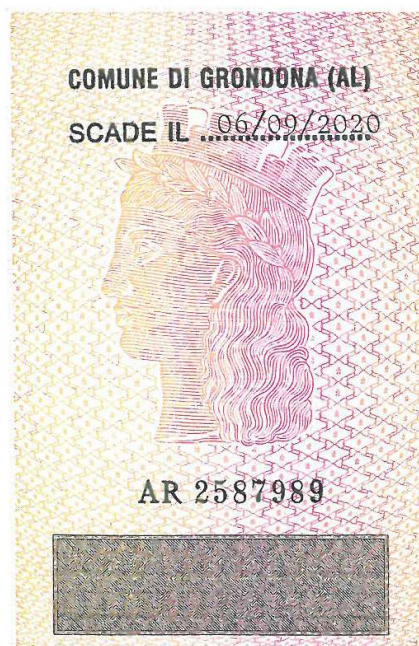
 Firma del titolare *Alberto Lazzari*
Grondona li **- 6 SET 2010**
 IL SINDACO
Pietro Lombardi
 Funzione del divo
 Pro di
 ALESSANDRIA
 23
 diritto asse € 5,16
 diritti di segr. € 0,26
 CARTA D'IDENTITA'



Ditta MOLINARI PIETRO

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	MOLINARI PIETRO
Indirizzo	Via Nazionale, Rigoroso – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	16.1 A
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	MOLINARI Pietro
numero di telefono	Tel. 0143 - 636469
Attività svolta	Segheria

Numero riferimento Tavola 1: **9**

N.B. *Non detiene e non produce sostanze pericolose, non esegue lavorazioni a rischio e non effettua trasporti con grandi mezzi*

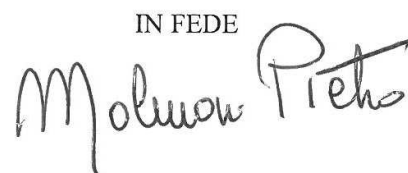
AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto MOLINARI PIETRO

In qualità di titolare della ditta MOLINARI PIETRO

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle
schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 17/12/2012

IN FEDE


PATENTE DI GUIDA **REPUBBLICA ITALIANA**

1. MOLINARI
2. PIETRO
3. 09/02/51 ISOLA DEL CANTONE (GE)

4a. 29/09/2010 4c. MCTC-AL
4b. 25/09/2015 5. AL5197214N

7. *Molinari Pietro*

9. A B 8. ARQUATA SCRIVIA (AL)
VIA NAZIONALE 92

	9	10	11	12
A1 				
A 		16/01/80	25/09/16	
B 		16/01/80	25/09/16	
C 				
D 				
BE 				
CE 				
DE 				
71	AL2065775K I			

Origine: 2. Nome 3. Data e luogo di nascita
Patente (severità) 4. 4b. Validità fino al
passaggio del 5. Patente numero 6. indicazione
preghiera 10. Categoria rilasciata 7
categoria valida fino al 12. Inscrittura

mod. MC 7/gdr

ISTITUTO POLI-REPERTEO E SERVIZI SULLO SPORTE S.p.A. - SERVIZIO CARTTE VALORI AC 7153273

Ditta L.A.S. – LINEA AUTO SERVICE S.r.l.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	L.A.S. – LINEA AUTO SERVICE S.r.l.
Indirizzo	Via del Vapore, 1 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.20.1 P
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	
numero di telefono	Tel.
Attività svolta	Officina per riparazione di autoveicoli di ogni tipo anche speciali

DITTA NON PRESENTATASI ALL'INCONTRO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI PER LA STESURA DELL'ELABORATO "RISCHIO INDUSTRIALE".

*NON PERVENUTA ALL'AZIENDA LA RACCOMANDATA DI CONVOCAZIONE INVIATA ALL'INDIRIZZO REGISTRATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA:
NOMINATIVO INESISTENTE ED IRREPERIBILE*

RACCOMANDATA MANDATA DAL COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

per convocare le ditte allo scopo di acquisire informazioni per la stesura dell'Elaborato "Rischio Industriale"



Avviso di ricevimento P. 21171

☒ Raccomandata ☐ Raccomandata ☐ Assicurata ☐ Assicurata

Numero 12310567964 1

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario Ditta L.A.S. - LINEA AUTO SERVICE S.R.L.

Via del Vapore

C.A.P. 15061 Località ARQUATA S. (AL)

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) _____ Data _____ Firma dell'incaricato alla distribuzione _____ Bollo dell'ufficio di distribuzione _____

Consegna effettuata ai sensi del art. 28 DM 01/10/00

☐ Consegna a un unico destinatario

☐ Consegna a più destinatari

Ditta CONCARI ELIO

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	CONCARI ELIO
Indirizzo	Viale Italia, n. 22/14 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	16.23.2 P
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	CONCARI Elio
numero di telefono	Tel. 0143 – 636054 / 380 - 7369399
Attività svolta	Falegname – confezionatore riloghe

ATTIVITA' DISMESSA

*DITTA NON PRESENTATASI ALL'INCONTRO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI
PER LA STESURA DELL'ELABORATO "RISCHIO INDUSTRIALE".*

*NON PERVENUTA ALL'AZIENDA LA RACCOMANDATA DI CONVOCAZIONE INVIATA
ALL'INDIRIZZO REGISTRATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA*

Avviso di ricevimento **P. 22171**

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

Numero **12310567865** **2**

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario **D. Tina Cenciotti Elio**

Via **Italia 22/14**

C.A.P. **15061** Località **ARQUATA S. (AL)**



Firma per esteso del ricevente _____ **Data** _____ **Firma dell'incaricato alla distribuzione** _____ **Illo dell'ufficio di distribuzione** _____

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 30 D.M. 01/10/93

☐ Invii multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione illimitata

Ditta LA BICI S.N.C.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	LA BICI DI BRAINI FERNANDA & C – S.N.C.
Indirizzo	Strada del Vapore – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	95.29.02 A / 14.19.29 D / 45.40.3 S / 45.32 S / 45.40.21 S
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	TASSISTRO Sonia
numero di telefono	Tel. 0143 – 667594 Fax. 0143 - 667594
Attività svolta	Officina per riparazione di cicli e motocicli – produzione di magliette per ciclisti – commercio al minuto di cicli e motocicli, articoli ed attrezzi sportivi, prodotti ed accessori, parti di ricambio per auto, moto e cicli – vendita di integratori alimentari per lo sport confezionati

Numero riferimento Tavola 1: **10**

N.B. ditta che esegue principalmente attività di riparazione e vendita di biciclette: non detiene e non produce sostanze pericolose ne' esegue lavorazioni a rischio

convocazione lunedì 17 dicembre

Oggetto: convocazione lunedì 17 dicembre

Mittente: "La Bici di Braini F. & c snc" <info@labici.it>

Data: 15/12/2012 9.21

A: <urbanistica@comune.arquatascriviascrivia.al.it>

Alla c.a. Arch. Ubaldeschi

Buongiorno,

scrivo per informarLa che purtroppo non potrò essere presente all'appuntamento di lunedì 17 dicembre ore 11.45.

- In merito alla lettera ricevuta, relativa al Elaborato "Rischio Industriale", vorrei informarLa che la nostra attività si occupa principalmente di riparazione biciclette e di vendita di biciclette ed accessori, per cui non produciamo sostanze pericolose.

Cordiali saluti.

Sonia Tassistro
LA BIC DI BRAINI

--
LA BICI DI BRAINI F. & C SNC
VIA DEL VAPORE 17
15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
T 0143667594
F 0143667594
E info@labici.it
www.labici.it

Ditta AUTOELETTRONICA S.N.C.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	AUTOELETTRONICA DEI F.LLI DOMINICI JVAN E PAOLO S.N.C.
Indirizzo	Via Serravalle – Edificio A – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.20.1 A / 45.20.2 D / 45.20.3 A / 45.20.4 D / 45.32 S / 45.40.21 S / 47.19.2 S / 47.42 S / 71.20.21
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	DOMINICI Paolo
numero di telefono	Tel. 338 - 2855780
Attività svolta	Autoriparazione meccanica e motoristica – carrozzeria – elettrauto – gommista – revisione veicoli – commercio al minuto di accessori e parti di ricambio per auto e moto, radio, telefoni e c.b; ...OMISSIS...

Numero riferimento Tavola 1: **11**

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	MICROFLEX 927 LAVAVETRO
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 S16 – S35
Quantità massima presente in azienda	40 litri
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	904 ABITACOLO COMFORT
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R12 – R53 – R65 – R66 S23 – S51
Quantità massima presente in azienda	1,50 litri (n. 5 contenitori da 300 ml)
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	902 OLIO SINTETICO FLUID
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R12 – R36/37 – R65 – R66 S23 – S38
Quantità massima presente in azienda	900 ml (n. 3 contenitori da 300 ml)
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	901 GRASSO FLUIDO FLOW
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R12 – R36/38 – R51/53 – R65 – R66 S23 – S51
Quantità massima presente in azienda	1,50 litri (n. 5 contenitori da 300 ml)
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	185 AIR – CO FRESH
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R11 – R22 – R34 – R41 – R50 – R67 S23 – S25 – S26 – S51
Quantità massima presente in azienda	4,00 litri (n. 40 contenitori da 100 ml)
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	SCHIUMA DETERGENTE ATTIVA
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R12 – R11 – R36 – R67 S23 – S51
Quantità massima presente in azienda	3,50 litri (n. 7 contenitori da 500 ml)
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	PULITORE PER FRENI Z325120
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R12 – R 38 – R51/53 – R67 S16 – S23 – S29/56 – S46 – S51
Quantità massima presente in azienda	1,50 litri (n. 3 contenitori da 500 ml)
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	411 00 00900 – 1808 MULTISTOFF SPRAY
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R11 – R48/20 – R51/53 – R67 S16 – S29/56 – S33 – S36/37 – S43 – S7/9
Quantità massima presente in azienda	2,80 litri (n. 7 contenitori da 400 ml)
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	PULITORE FRENI
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R11 – R38 – R50/53 – R40 – R65 – R67 S2 – S13 – S16 – S25 – S29 – S33 – S36/37 – S43 – S61 – S62
Quantità massima presente in azienda	5,50 litri (n. 11 contenitori da 500 ml)
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	PULITORE CRUSCOTTI SENZA SILICONE
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R12 – R38 – R51/53 – R67 S16 – S24 – S29/56 – S33 – S43 – S9
Quantità massima presente in azienda	2,40 litri (n. 6 contenitori da 400 ml)
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	Quantità	Soglia di riferimento ³
1. MOLTO TOSSICHE		Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
2. TOSSICHE		
3. COMBURENTI		
4. ESPLOSIVE Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
5. INFIAMMABILI Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
6. FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - "Molto tossico per gli organismi acquatici" Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"		
10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l'acqua (compreso R14/15) ii) R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua		
11. SOSTANZE CANCEROGENE		Per qualunque quantità trattata
12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI		Per volumi > 5 mc.
13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI		Per qualunque quantità trattata

³ Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.

Le sostanze pericolose detenute non rientrano nelle quantità, riportate nell'Allegato I, parti 1 e 2, D.lgs 334/99 e s.m.i.

AUTOCERTIFICAZIONE


Il sottoscritto DOMINICI PAOLO

In qualità di titolare della ditta AUTOELETTROMICA F.LLI DOMINICI

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle
schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 17-12-2012

IN FEDE



Cognome	DOMINICI
Nome	PAOLO
nato il	29 giugno 1967
(atto n.	103 1 A)
a	OVADA (AL)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	ARQUATA SCRIVIA
Via	CAVOUR 25 /16
Stato civile	CONIUGATO
Professione	ELETTROMECCANICO
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALENTI	
Statura	1,75
Capelli	CASTANI
Occhi	CASTANI
Segni particolari	NN



Firma del titolare... *Paolo Dominici*
 ARQUATA SCRIVIA 8/07/2003

Impronta del dito... *Paolo Dominici*
 IL SINDACO

5,42

ARQUATA SCRIVIA - PROV. ALESSANDRIA

SCADE IL 07/07/2008

VALIDITA' PROLONGATA
FINO AL 07/07/2013
(Art. 31 del DL n° 112 del 05/05/2005)

12.2 AGO. 2008

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Tommaso Giannina

ARQUATA SCRIVIA (AL) AH 1283389

IPZS - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
 ARQUATA SCRIVIA (AL)

CARTA D'IDENTITA'

N° AH 1283389

DI
 DOMINICI PAOLO

Ditta AUTOLINO S.R.L.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	AUTOLINO S.R.L.
Indirizzo	Via Roma, n. 71 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.11.01 P / 45.32 S / 45.40.21 S / 45.20.1 S
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	IMELIO Daniela
numero di telefono	Tel. 333 - 8761792
Attività svolta	Commercio al minuto di autoveicoli e moto nuovi ed usati, ricambi ed accessori per i suddetti, pneumatici ed accessori; autoriparazione meccanica e motoristica; carrozzeria; elettrauto; gommista

Numero riferimento Tavola 1: **12**

N.B. ditta che si occupa principalmente di vendita auto nuove e compra-vendita auto usate: non detiene e non produce sostanze pericolose

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto IRELLO DANIELA

In qualità di titolare della ditta AUTOLINO SRL

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle
schede, allegate alla presente, sono veritiere.

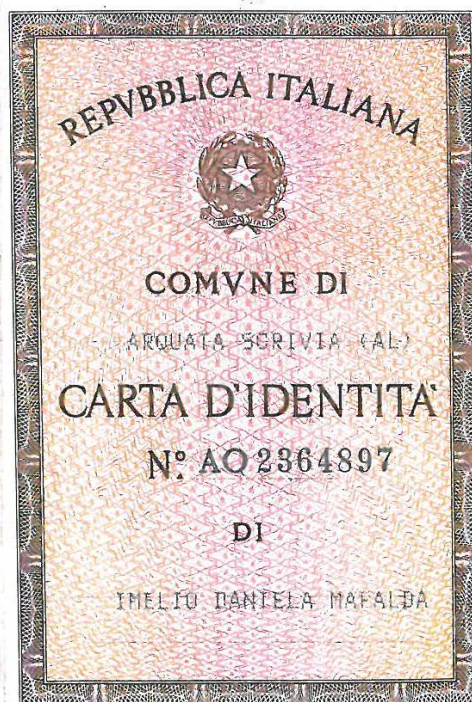
Arquata Scrivia, li 18/12/12

IN FEDE



Cognome **IMELIO**
 Nome **DANIELA MAFALDA**
 nato il **19 maggio 1970**
 (atto n. **261** P. **1** S. **A**)
 a **NOVI LIGURE** **AL**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **ARQUATA SCRIVIA**
 Via **ROMA 71 /1**
 Stato civile **IMPIEGATA**
 Professione **IMPIEGATA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,66**
 Capelli **BIONDI**
 Occhi **VERDI**
 Segni particolari **N.N.**


 Firma del titolare *Daniela Mafalda Imelio*
 ARQUATA SCRIVIA **28/03/2008**
 Impronta del dito indice sinistro *[Signature]*
 Diritti **5,42**
 IL SINDACO *[Signature]*

Ditta ELETTRONICA ANTARES

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	ELETTRONICA ANTARES DI GEMMA ANNA MARIA
Indirizzo	Loc. Le Vaie – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	17.2 A / 46.49.1 S / 46.49.9 S / 22.2 / 32.99.3 D
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	GEMME Anna Maria
numero di telefono	
Attività svolta	Fabbricazione di articoli in carta di ogni tipo e formato, articoli in carta e plastica ed in carta adesiva, assemblaggio di articoli in materie plastiche e carta, commercio all'ingrosso di articoli in carta e cartone, carta adesiva e plastica

ATTIVITA' TRASFERITA AD OVADA (AL)

DITTA NON PRESENTATASI ALL'INCONTRO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI PER LA STESURA DELL'ELABORATO "RISCHIO INDUSTRIALE".

NON PERVENUTA ALL'AZIENDA LA RACCOMANDATA DI CONVOCAZIONE INVIATA ALL'INDIRIZZO REGISTRATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA

Ditta F.I.N. S.r.l.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	F.I.N. S.R.L.
Indirizzo	Piazza Repubblica, n. 18 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	27.90.09 P / 25.62 S / 33.20.02 S
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	
numero di telefono	Tel.
Attività svolta	Produzione e costruzione di macchinari, impianti ed attrezzature elettromeccaniche, elettriche, meccaniche, elettroniche ed idrauliche solo su attrezzature meccaniche, assemblaggio, riparazione, montaggio, manutenzione e assistenza tecnica dei prodotti di cui sopra

DITTA NON PRESENTATASI ALL'INCONTRO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI PER LA STESURA DELL'ELABORATO "RISCHIO INDUSTRIALE".

Ditta SB SERRAMENTI

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	S.B. SERRAMENTI di SPADAFORA BIAGIO
Indirizzo	Via del Vapore, n. 57 B – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	25.12.1 A / 25 S
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	SPADAFORA Biagio
numero di telefono	Tel. 0143 – 635539 Fax. 0143 - 637773
Attività svolta	Produzione e costruzione di macchinari, impianti ed attrezzature elettromeccaniche, elettriche, meccaniche, elettroniche ed idrauliche solo su attrezzature meccaniche, assemblaggio, riparazione, montaggio, manutenzione e assistenza tecnica dei prodotti di cui sopra

Numero riferimento Tavola 1: **13**

***N.B.** ditta che effettua solo installazioni a domicilio dei clienti: non detiene ne utilizza sostanze pericolose.*



SERRAMENTI IN P.V.C., ALLUMINIO, LEGNO, LEGNO - ALLUMINIO, PERSIANE,
VERANDE, PORTE INTERNE, PORTE BLINDATE, ZANZARIERE, CANCELLETTI,
TENDE DA SOLE.
TEL. 0143 635539 - FAX N° 0143 637773 - e-mail: biagio.spadafora@gmail.com

Arquata S., 18/12/2012
C.A. Comune di Arquata Scrivia

DICHIARAZIONE

La Ditta S.B. SERRAMENTI sita in Arquata S. - Via del Vapore, 57B

dichiara

che esegue solo installazioni a domicilio dei clienti.

Cordiali Saluti.

DITTA S.B. SERRAMENTI.
Via del Vapore, 57/B - Arquata S. (AL)
Tel. 0143 635539 - Fax 0143 637773
www.sbserramentiarquata.com

Ditta LOCATELLI MAURO SALVATORE

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	LOCATELLI MAURO SALVATORE
Indirizzo	Via del apore – C/o Area Asbornò – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.20.2 A / 77.11 S
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	LOCATELLI Mauro Salvatore
numero di telefono	Tel. 0143 - 667591
Attività svolta	Manutenzione e riparazione di carrozzerie di veicoli

Numero riferimento Tavola 1: **14**

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Clear HS
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20/21 – R66 – R52/53 S 23 – S36/37 – S51
Quantità massima presente in azienda	2 litri
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Autoclear LV Superior Medium
Etichetta	 
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R66 – R67 – R52/53 S 23 – S51
Quantità massima presente in azienda	2 litri
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Hardener HS
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20/21 – R43 – R66 S36/37
Quantità massima presente in azienda	2 litri
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Autoclear WB
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20/21/22 – R36/37 – R36/38 – R67
Quantità massima presente in azienda	2 litri
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Autocryl Plus LV MM
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 - R66 – R67 – R52/53 S23 – S51
Quantità massima presente in azienda	15 litri
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Autocryl Plus LV Hardener
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 - R20 – R37 – R43 S24 – S37
Quantità massima presente in azienda	15 litri
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Autocryl Plus LV Thinner
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20/22
Quantità massima presente in azienda	15 litri
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Autocryl Plus LV Accelerator
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20/21
Quantità massima presente in azienda	15 litri
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Autowawe MM applicable for colors: 888C 888CC 888DC 888DF 888EC 888MS 888YA
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20/21/22 – R36/37 – R52/53 S23 – S36/37 – S51
Quantità massima presente in azienda	10-15 litri
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Autowawe MM applicable for colors: 355
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R43 S23 – S24 – S37 – S51
Quantità massima presente in azienda	10-15 litri
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Autowawe MM applicable for colors: 338SA 600
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10
Quantità massima presente in azienda	10-15 litri
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Autowawe MM applicable for colors: 335
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R52/53
Quantità massima presente in azienda	10-15 litri
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Diluente Nitro Standard
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R11 – R20/21/22 – R36/38 – R48/20 – R51/53 – R63 – R65 – R66 – R68/20/21/22 S9 – S13 – S29 – S36/37 – S61 – S62
Quantità massima presente in azienda	25 litri
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Polykit IV
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20 – R48/20 – R36/37/38 S23 – S24/25 – S26 – S36/37 – S46 – S51 – S56
Quantità massima presente in azienda	9 Kg
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	2K Plastic Primer
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20/21 – R38 S23 – S36/37 – S51
Quantità massima presente in azienda	1 Litro
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	2K Plastic Primer Hardener
Etichetta	 
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R11 – R20/21 – R41 – R38 – R43 S26 – S36/37/39
Quantità massima presente in azienda	1 Litro
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Autocryl Filler Multi Use Light Grey
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R50/53
Quantità massima presente in azienda	-
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-4

Informazioni relative alla lavorazione			
Tipo di attività	Riparazione e manutenzione di carrozzerie di veicoli		
Processi	☐ Alta temperatura $\geq 100^{\circ}\text{C}$ ☐ Alta pressione ≥ 10 bar ☐ Uso radiazioni ionizzanti		
Lavorazioni di processo	☐ Processo continuo ☐ Batch		
Misure di prevenzione e mitigazione	☒ Muri di separazione ☒ Sistemi antincendio ☒ Caratteristiche strutturali		
Protezioni ambientali	☒ Monitoraggio e abbattimento efflussi gassosi ☒ Bacini di raccolta sversamenti nelle aree di processo e/o traverso ☐ Impermeabilizzazione piazzali ☒ Muri di separazione ☐ Rete raccolta acque meteoriche ☐ Con vasche di prima pioggia ☐ Con vasche di emergenza per intercettare sversamenti incidentali ☐ Barriera idraulica		
Viabilità	Mezzo di trasporto	Trasporto/mese	% Trasporto merci pericolose
	☐ Autoarticolati		
	☐ Autocisterne		
	☐ Autocarri		
	☒ Furgoni	4	20%
Indicare per ogni mezzo di trasporto utilizzato: - il numero medio di mezzi che arrivano e partono dall'attività mensilmente (Trasporto/mese) - la percentuale del trasporto di merci pericolose sul totale trasportato (% Trasporto merci pericolose) - i percorsi usuali e accesso dei mezzi di soccorso dell'area in esame			

Tabella 2.1.1-4

Informazioni relative alla lavorazione			
Tipo di attività	Lavaggio attrezzi		
Processi	☐ Alta temperatura $\geq 100^{\circ}\text{C}$ ☐ Alta pressione ≥ 10 bar ☐ Uso radiazioni ionizzanti		
Lavorazioni di processo	☐ Processo continuo ☐ Batch		
Misure di prevenzione e mitigazione	☒ Muri di separazione ☒ Sistemi antincendio ☒ Caratteristiche strutturali		
Protezioni ambientali	☐ Monitoraggio e abbattimento eflussi gassosi ☐ Bacini di raccolta sversamenti nelle aree di processo e/o trasverso ☐ Impermeabilizzazione piazzali ☒ Muri di separazione ☐ Rete raccolta acque meteoriche ☐ Con vasche di prima pioggia ☐ Con vasche di emergenza per intercettare sversamenti incidentali ☐ Barriera idraulica		
Viabilità	Mezzo di trasporto	Trasporto/mese	% Trasporto merci pericolose
	☐ Autoarticolati		
	☐ Autocisterne		
	☐ Autocarri		
	☒ Furgoni	1	10%
Indicare per ogni mezzo di trasporto utilizzato: - il numero medio di mezzi che arrivano e partono dall'attività mensilmente (Trasporto/mese) - la percentuale del trasporto di merci pericolose sul totale trasportato (% Trasporto merci pericolose) - i percorsi usuali e accesso dei mezzi di soccorso dell'area in esame			

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	Quantità	Soglia di riferimento ³
1. MOLTO TOSSICHE		Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
2. TOSSICHE		
3. COMBURENTI		
4. ESPLOSIVE Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
5. INFIAMMABILI Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
6. FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - "Molto tossico per gli organismi acquatici" Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"		
10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l'acqua (compreso R14/15) ii) R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua		
11. SOSTANZE CANCEROGENE		Per qualunque quantità trattata
12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI		Per volumi > 5 mc.
13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI		Per qualunque quantità trattata

³ Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.

Le sostanze pericolose detenute non rientrano nelle quantità, riportate nell'Allegato I, parti 1 e 2, D.lgs 334/99 e s.m.i.

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Lozelli MAURO SNC Unione

In qualità di titolare della ditta AUDARRETERIA LOZELLI M.

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle
schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 17/01/2013

IN FEDE


Cognome	LOCATELLI
Nome	MAURO SALVATORE
Data di nascita	9 agosto 1965
Sesso	M
Luogo di nascita	ARQUATA SCRIVIA (AL)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	ARQUATA SCRIVIA
Via	ROMA 20/25
Stato civile	-----
Professione	CARROZZIERE
CONSEGNA E CONTRASSEGNA SANITARI	
Statura	1,68
Capelli	CASTANI
Occhi	CASTANI
Segni particolari	NN

	
Firma: <i>Locatelli Mauro</i>	
Luogo di nascita: ARQUATA SCRIVIA (AL)	
Data di nascita: 09/08/1965	
Sesso: M	
Diritto: S, Q	
Euro: S, Q	

REPUBLICA ITALIANA		TESSERA SANITARIA	
Codice Fiscale	LCTMSL65M09A436L	Data di scadenza	16/07/2016
Cognome	LOCATELLI	Sesso	M
Nome	MAURO SALVATORE		
Luogo di nascita	ARQUATA SCRIVIA		
Provincia	AL		
Data di nascita	09/08/1965		

CARTA D'IDENTITÀ COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA (AL) DI N° AH 4483609 DI LOCATELLI MAURO SALVATORE	AH 4483609 DATA DI NASCITA: 09/08/1965 SOTTOSEGNAZIONE: <i>Locatelli Mauro</i> SCADDE IL 17/01/2010
--	--

Ditta OFFICINE DI ARQUATA 96 S.R.L.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	OFFICINE DI ARQUATA 96 S.R.L.
Indirizzo	Strada del Bovo, n. 26 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	25.11 P / 16.23.2 S / 38.32.1 S
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	IMPROTA Fabrizio
numero di telefono	Tel. 0143 - 636723
Attività svolta	Officina meccanica per l'esecuzione di lavori di carpenteria in ferro e in legno – Demolizione di strutture metalliche ed altre in genere

Numero riferimento Tavola 1: **15**

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Ossigeno
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R8 S2 – S17
Quantità massima presente in azienda	2/5 bombole
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☒ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3


Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Acetilene disciolto
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R5 – R6 – R12 S9 – S16 – S33
Quantità massima presente in azienda	10/15 kg
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☒ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-4

Informazioni relative alla lavorazione			
Tipo di attività	Lavori di carpenteria in ferro e in legno		
Processi	☒ Alta temperatura $\geq 100^{\circ}\text{C}$ ☐ Alta pressione ≥ 10 bar ☐ Uso radiazioni ionizzanti		
Lavorazioni di processo	☐ Processo continuo ☐ Batch		
Misure di prevenzione e mitigazione	☐ Muri di separazione ☒ Sistemi antincendio ☐ Caratteristiche strutturali		
Protezioni ambientali	☒ Monitoraggio e abbattimento efflussi gassosi ☐ Bacini di raccolta sversamenti nelle aree di processo e/o traverso ☐ Impermeabilizzazione piazzali ☐ Muri di separazione ☒ Rete raccolta acque meteoriche ☐ Con vasche di prima pioggia ☐ Con vasche di emergenza per intercettare sversamenti incidentali ☐ Barriera idraulica		
Viabilità	Mezzo di trasporto	Trasporto/mese	% Trasporto merci pericolose
	☐ Autoarticolati	1	50%
	☐ Autocisterne		
	☐ Autocarri		
	☐ Furgoni		
Indicare per ogni mezzo di trasporto utilizzato: - il numero medio di mezzi che arrivano e partono dall'attività mensilmente (Trasporto/mese) - la percentuale del trasporto di merci pericolose sul totale trasportato (% Trasporto merci pericolose) - i percorsi usuali e accesso dei mezzi di soccorso dell'area in esame			

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	Quantità	Soglia di riferimento ³
1. MOLTO TOSSICHE		Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
2. TOSSICHE		
3. COMBURENTI		
4. ESPLOSIVE Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
5. INFIAMMABILI Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
6. FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - "Molto tossico per gli organismi acquatici" Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"		
10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l'acqua (compreso R14/15) ii) R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua		
11. SOSTANZE CANCEROGENE		Per qualunque quantità trattata
12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI		Per volumi > 5 mc.
13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI		Per qualunque quantità trattata

³ Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.

Le sostanze pericolose detenute non rientrano nelle quantità, riportate nell'Allegato I, parti 1 e 2, D.lgs 334/99 e s.m.i.

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto ARINGHERI MAURIZIO

In qualità di ^{dipendente} ~~titolare~~ della ditta OFFICINE DI ARQUATA 96 Srl

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate
schede, allegate alla presente, sono veritiere.

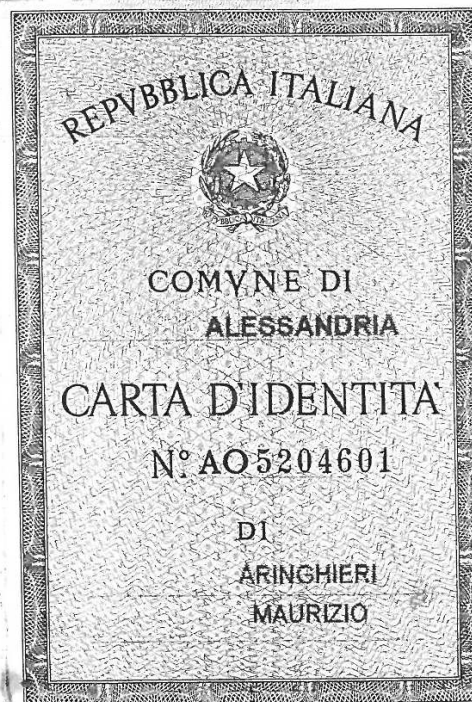
Arquata Scrivia, li 17/12/2012

IN FEDE



Cognome..... ARINGHIERI
 Nome..... MAURIZIO
 nato il..... 13-05-1990
 (atto n..... 409 P 1 S A)
 a..... ALESSANDRIA (AL)
 Cittadinanza..... ITALIANA
 Residenza..... ALESSANDRIA (AL)
 Via..... CORSO CARLO MARX N.160
 Stato civile..... DI STATO LIBERO
 Professione..... STUDENTE
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... 175
 Capelli..... CASTANI
 Occhi..... CASTANI
 Segni particolari.....


 Firma del titolare: *Aringhieri Maurizio*
 ALESSANDRIA *24-04-2013*
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO
 D'ordine del Sindaco

Ditta CIGNOLI GIANCARLO

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	CIGNOLI GIANCARLO
Indirizzo	Via Serravalle, n. 11/AB – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.20.1 A / 45.20.2 S / 45.20.3 S
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	CIGNOLI Giancarlo
numero di telefono	Tel. 0143 - 667638
Attività svolta	Meccanico, elettrauto, carrozzeria, autoriparazione meccanica e motoristica

Numero riferimento Tavola 1: **16**

N.B. non produce sostanze pericolose e detiene solo piccole quantità di olio esausto e di acido per batterie risultanti dal lavoro di officina stoccati in appositi fusti di piccole dimensioni.

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto CIGNOLI GIANCARLO

In qualità di titolare della ditta CIGNOLI GIANCARLO

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle
schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 17/12/2012

IN FEDE



Ditta TUTTOPNEUS S.R.L.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	TUTTOPNEUS S.R.L.
Indirizzo	Loc. Le Vaie, fraz. Zona ex Fornace – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.20.4 P 45.32 S
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	FILIPPONE Fiorello
numero di telefono	Tel. 0143 - 636106
Attività svolta	Riparazione, montaggio, smontaggio e sostituzione ruote, pneumatici o loro parti su veicoli di qualsiasi natura e tipo – equilibratura, riequilibratura, convergenza, divergenza e campanatura ruote – commercio al dettaglio di pneumatici

Numero riferimento Tavola 1: **17**

N.B. ditta che esegue solo lavori di montaggio, smontaggio e vendita gomme: non detiene e non produce sostanze pericolose ne' esegue lavorazioni a rischio

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto FILIPPONE FIORELLI
Amministratore
In qualità di ~~titolare~~ della ditta TUTTO PNEUS

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle
schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 17.12.2012

IN FEDE


Cognome **FILIPPONE**
 Nome **FIGRELLO**
 nato il **26.03.1950**
 (atto n. **126** p. **1** s. **A**)
 a **CITTANOVA (RC)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **GAVI (AL)**
 Via **Via SERRAVALLE, 84 P.1 I.1**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **AMMINISTRATORE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,76**
 Capelli **GRIGI**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari



 Firma del titolare *Figlio Figrello*
 GAVI li **20.07.2011**
 In **DIRITTO DI**
FIGRELLO
DIRITTO DI
SEGRETERIA
60,26
 IL SINDACO *Figlio Figrello*




Ditta R.B.M. S.R.L.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	R.B.M. S.R.L.
Indirizzo	Via Serravalle – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.11.01 P / 45.20.1 S
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	MAGNONE Fulvio
numero di telefono	Tel. 0143 - 635516
Attività svolta	Commercio al minuto di autoveicoli nuovi ed usati – Autoriparazione meccanica e motoristica

Numero riferimento Tavola 1: **18**

N.B. non produce sostanze pericolose e detiene solo piccole quantità di olio esausto e di acido per batterie risultanti dal lavoro di officina stoccati in appositi fusti di piccole dimensioni.

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto MAGNONE FULVIO

In qualità di titolare della ditta R.B.M S.R.L

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 17/12/2012

IN FEDE


PATENTE DI GUIDA **REPUBBLICA ITALIANA**

1. MAGNONE
2. FULVIO
3. 11/03/57 GAVI (AL)

4a. 22/02/2012 4c. MCTC-AL
4b. 16/02/2017 5. AL5213862L
7. _____

9. A B 8. GAVI (AL)
VIA Z. BERTELLI 42

	9	10	11	12
A1 				
A 				
B 	13/01/76	16/02/17		
C 	31/12/85	16/02/17		
D 				
BE 				
CE 				
DE 				
01				

Capitolo 2. Nome 3. Data e luogo di nascita
4a. Patente rilasciata il 4b. Validità fino al
4b. Rilasciata dal 5. Periodo numero 8. Sottoscrizione
9. Categoria 10. Categoria rilasciata il
11. Categoria valida fino al 12. Restituzione

Mod. MC 720F

ISTITUTO POLISERVIZIO SECCA BELLO SPINNO S.p.A. - SPINNO (CN) - 12010

AD 0366433

Ditta NUOVO ROVEDA SERRAMENTI

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	NUOVO ROVEDA SERRAMENTI DI DELLESTRETTE ROCCO GRAZIANO
Indirizzo	Loc. Le Vaie – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	25.12.1 A
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	
numero di telefono	Tel. 0143 636061
Attività svolta	Produzione e installazione di serramenti in alluminio e avvolgibili

DITTA NON PRESENTATASI ALL'INCONTRO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI PER LA STESURA DELL'ELABORATO "RISCHIO INDUSTRIALE".

Ditta MOTO X

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	MOTO X di PUGNO PAOLO
Indirizzo	Via del Vapore, n. 25 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45 P / 93.19.1 S
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	PUGNO Paolo
numero di telefono	Tel. 0143 - 636769
Attività svolta	Commercio al minuto di moto nuove ed accessori moto – servizio di organizzazione per la partecipazione a gare di motocross

Numero riferimento Tavola 1: **19**

N.B. non detiene, non produce e non utilizza sostanze pericolose fatta eccezione per piccoli contenitori chiusi destinati solo alla vendita al pubblico

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto PUBNO PAOLO

In qualità di titolare della ditta "MOTO X" di PUBNO

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle
schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 18-12-2012

IN FEDE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Paolo Pubno', written in a cursive style.

Cognome	PUGNO
Nome	Paolo
nato il	14 gennaio 1966
(atto n.	4 P I S A)
a	Serravalle Scrivia (AL)
Cittadinanza	italiana
Residenza	Cassano Spinola
Via	Gavazzana 5
Stato civile	***
Professione	commerciante
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	m. 1,75
Capelli	castani
Occhi	castani
Segni particolari	////

Firma del titolare	
Cassano SP.	2.8.2005
Impronta del indice sinistro	IL SINDACO
€ 5,42 IDENTITA'	

DATA SPADENZA: 4.8.2010 COMUNE DI CASSANO SPINOLA vendita prorogata ai sensi dell'art. 31 DL 25/08/2003, n. 112 fino al 12/2015 IL FUNZIONARIO INCARICATO AK 6255862 OFFICINA C.V. ROMA	REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI CASSANO SPINOLA CARTA D'IDENTITA' N° AK 6255862 DI PUGNO Paolo
---	---

Ditta DUERRE ARREDAMENTI S.A.S.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	DUERRE ARREDAMENTI DI REPETTI TIZIANO & C S.A.S.
Indirizzo	Via Roma, n. 28 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	47.59 I / 16.23.2 P
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	REPETTI Tiziano
numero di telefono	REPETTI Tiziano Tel. 0143 – 849133 TORTAROLO SANDRO Tel. 336 231641
Attività svolta	Commercio al minuto di serramenti infissi in legno mobili, oggetti di arredamento e oggetti per la casa

N.B. esegue solo attività di *esposizione mobili per la casa*: non detiene e non utilizza sostanze pericolose

Ditta CORONATI PASQUALE

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	CORONATI PASQUALE SERVIZIO Q8
Indirizzo	Via Roma, n. 53 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	47.3 P / 45.40.2 S
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	CORONATI PASQUALE
numero di telefono	Tel. 328 - 9263857
Attività svolta	Impianto di distribuzione carburanti, commercio al minuto di generi annessi a distributore di carburanti

Numero riferimento Tavola 1: **20**

N.B. *svolge la sola attività di distribuzione carburanti , esclusa questa non detiene, non produce e non utilizza sostanze pericolose fatta eccezione per piccoli contenitori chiusi destinati solo alla vendita al pubblico*

ATTIVITA' IN FASE DI CESSIONE

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto IMELIO ADRIANA FULVIA

In qualità di ^{FALENTE VECI} titolare della ditta CORONATI PASQUALE SERVIZIO Q8

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che ~~i prodotti e le quantità indicate nelle~~
~~schede, allegare alla presente, sono veritiere:~~ L'ATTIVITÀ di SERVIZIO Q8
di CORONATI PASQUALE cesserà l'attività il 31/12/2012.

Arquata Scrivia, li 17/12/2012

IN FEDE



Cognome..... IMELIO
 Nome..... ADRIANA FULVIA
 nato il..... 26 febbraio 1957
 (atto n..... 9..... 1..... s..... A.....)
 a..... ARQUATA SCRIVIA..... AL.....
 Cittadinanza..... ITALIANA
 Residenza..... ARQUATA SCRIVIA
 Via..... VILLINI 11 /2
 Stato civile..... cgt. CORONATI
 Professione..... IMPIEGATA
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... 1,60
 Capelli..... CASTANI
 Occhi..... VERDI
 Segni particolari..... NN


 Firma del titolare..... *Adriana Fulvia Imelio*
 ARQUATA SCRIVIA..... 5/08/2004
 Impronta del dito indice sinistro.....
 Diritti.....
 Euro..... 5,42

SCADE IL 04/08/2009
 COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA
 SOTTOSCRITTA AL CENS. DELL'ART. 31 DELLA LG 30.3.1990, FINO AL 04/08/2004
 DATA..... 04/08/2004
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....
 AH 4483227
 I.P.Z.S. - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
 ARQUATA SCRIVIA (AL)
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AH 4483227
 DI
 IMELIO ADRIANA FULVIA
 cgt. CORONATI

Ditta CARINO IMPIANTI S.R.L.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	CARINO IMPIANTI S.R.L.
Indirizzo	Via Moriassi, Loc. Le Vaie – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	43.21.01 A / 28.13 S / 43.22 D / 43.22.01 D / 43.22.02 D
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	CARINO Carlo
numero di telefono	Tel. 0143 - 637091
Attività svolta	Istallazione e manutenzione di impianti elettrici, riscaldamento, idrosanitari, gas – progettazione e gestione degli impianti stessi, distribuzione di carburanti – attività di consulenza ad essi complementari e collaterali – istallazione e manutenzione di impianti antincendio

Numero riferimento Tavola 1: **21**

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Ossigeno
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R8 S2 – S17
Quantità massima presente in azienda	0/5 bombole
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☒ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Acetilene tecnico
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R5 – R6 – R12 S9 – S16 – S33
Quantità massima presente in azienda	0/5 bombole
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☒ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Fluid 800
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R35
Quantità massima presente in azienda	0/5 bombole
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☒ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Sikaflex
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R42
Quantità massima presente in azienda	0/5 bombole
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☒ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Elettrodi per la saldatura
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R41 – R34
Quantità massima presente in azienda	0/5 bombole
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☒ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-4

Informazioni relative alla lavorazione			
Tipo di attività			
Processi	☐ Alta temperatura $\geq 100^{\circ}\text{C}$ ☐ Alta pressione ≥ 10 bar ☐ Uso radiazioni ionizzanti		
Lavorazioni di processo	☐ Processo continuo ☐ Batch		
Misure di prevenzione e mitigazione	☐ Muri di separazione ☒ Sistemi antincendio ☒ Caratteristiche strutturali		
Protezioni ambientali	☒ Monitoraggio e abbattimento efflussi gassosi ☐ Bacini di raccolta sversamenti nelle aree di processo e/o traverso ☐ Impermeabilizzazione piazzali ☐ Muri di separazione ☐ Rete raccolta acque meteoriche ☐ Con vasche di prima pioggia ☐ Con vasche di emergenza per intercettare sversamenti incidentali ☐ Barriera idraulica		
Viabilità	Mezzo di trasporto	Trasporto/mese	% Trasporto merci pericolose
	☐ Autoarticolati	1	50%
	☐ Autocisterne		
	☐ Autocarri		
	☐ Furgoni		
Indicare per ogni mezzo di trasporto utilizzato: - il numero medio di mezzi che arrivano e partono dall'attività mensilmente (Trasporto/mese) - la percentuale del trasporto di merci pericolose sul totale trasportato (% Trasporto merci pericolose) - i percorsi usuali e accesso dei mezzi di soccorso dell'area in esame			

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	Quantità	Soglia di riferimento ³
1. MOLTO TOSSICHE		Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
2. TOSSICHE		
3. COMBURENTI		
4. ESPLOSIVE Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
5. INFIAMMABILI Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
6. FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - "Molto tossico per gli organismi acquatici" Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"		
10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l'acqua (compreso R14/15) ii) R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua		
11. SOSTANZE CANCEROGENE		Per qualunque quantità trattata
12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI		Per volumi > 5 mc.
13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI		Per qualunque quantità trattata

³ Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.

Le sostanze pericolose detenute non rientrano nelle quantità, riportate nell'Allegato I, parti 1 e 2, D.lgs 334/99 e s.m.i.

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto CARLO CARINO

In qualità di titolare della ditta CARINO IMPIANTI SRL

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 18/12/12

IN FEDE



Cognome CARINO
 Nome CARLO
 nato il 9 febbraio 1980
 (atto n. 10 1 A)
 a ARQUATA SCRIVIA AL
ITALIANA
 Cittadinanza ARQUATA SCRIVIA
 Residenza GRONDONA 54/1
 Via
 Stato civile IMPRENDITORE
 Professione
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1,82
 Capelli CASTANI
 Occhi VERDI
 Segni particolari N.N.


 Firma del titolare Carlo Carino
ARQUATA SCRIVIA 15/05/2012
 IL SINDACO
 Impronta del dito indice sinistro



I.P.Z.S. SpA - OFFICINA C.V. - ROMA



Ditta VIDEOCOM

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	VIDEOCOM DI MASSA GIUSEPPE
Indirizzo	Via Principale, n. 22, fraz. Vocemola – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	43.21.02 A / 25.62 D / 43.21.01 D
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	MASSA Giuseppe
numero di telefono	
Attività svolta	Impianti elettronici, antenne e radiotelevisivi, manutenzione ordinaria di impianti elettrici, manutenzione meccanica di impianti, attrezzature e contenitori

ATTIVITA' DISMESSA



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

ALESSANDRIA
VIA MORBELLI, 34
15121 ALESSANDRIA AL

Mod. AC/DEL08
26 aprile 2012



65003440524-8

MASSA GIUSEPPE
VIA PRINCIPALE 22
15061 ARQUATA SCRIVIA AL

RIM200013700010002 01 MI02
01210412
261 2 DC0CC0092 H



Oggetto: Gestione ARTIGIANI
Cancellazione d'Impresa

Codice Azienda: 11027788

Si comunica che, a seguito della domanda presentata in data 27.03.2012, l'impresa indicata in oggetto, è stata cancellata con effetto dal 29.02.2012.

Se invece Lei volesse impugnare il presente provvedimento, potrà farlo presentando un ricorso amministrativo ai nostri uffici.

Il ricorso dovrà essere esclusivamente inviato on line utilizzando la procedura disponibile tra i "Servizi Online" del sito www.inps.it, cui si potrà accedere tramite codice PIN rilasciato dall'Istituto.

Il ricorso potrà, inoltre, essere presentato tramite gli intermediari abilitati in relazione alla materia oggetto del ricorso stesso.

Cordiali Saluti

Il Direttore
ALESSANDRO CASILE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993

COMMISSIONE PROVINCIALE ARTIGIANA

DI ALESSANDRIA
Via Vochieri, 58, 15100 Alessandria AL272BEEGV-DCOOS2276
0001-000066
MIX-EU-(213)VIDEOCOM DI MASSA GIUSEPPE
VIA PRINCIPALE 22 VOCEMOLA
15061 ARQUATA SCRIVIA AL

ALBO ARTIGIANI: COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ISCRIZIONE/MODIFICA/CANCELLAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

ALBO IMPRESE ARTIGIANE n. 62827
 Categ: LAVORAZIONI NON MECCANIZZATE
 Provincia: AL Data dom./accert.: 15/10/2001
 Data delibera: 05/11/2001
 Codice fiscale e numero di annotazione: MSSGPP57D27A489A
 del Registro delle Imprese di ALESSANDRIA
 data di annotazione: 22/11/2001
 Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 22/11/2001
 Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 212175
 Ditta: VIDEOCOM DI MASSA GIUSEPPE
 Forma giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE
 Sede:
 ARQUATA SCRIVIA (AL) VIA PRINCIPALE, 22 CAP 15061
 Frazione VOCEMOLA

CANCELLAZIONE SEDE

Cancellata per: CESSAZIONE DELLE ATTIVITA'
 Data dom./accert.: 27/03/2012
 Data immissione: 04/04/2012
 Data cessazione: 29/02/2012

ATTIVITA'

Attivita':

LAVORI DI MANUTENZIONE SU CONTAINERS, INSTALLAZIONE IMPIANTI RADIOTELEVISIVI,
 ELETTRONICI, ANTENNE, MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI ELETTRICI, MANUTENZIONE
 MECCANICA DI IMPIANTI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E CONTENITORI.

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2007 (informazione di sola natura statistica)

Codice attivita'	Codice importanza	Data inizio
33.11.06	A	29/09/2011
25.62	D	15/10/2001
43.21.01	D	15/10/2001
43.21.02	D	15/10/2001

CLASSIFICAZIONE 2002 (informazione di sola natura statistica)

Codice attivita'	Codice importanza	Data inizio
34.20.03	A	29/09/2011
28.52	D	15/10/2001
45.31.01	D	15/10/2001
45.31.02	D	15/10/2001

Data inizio attivita' artigiana: 15/10/2001

INFORMAZIONI PREVIDENZIALI

- * Tipo Evento: ISCRIZIONE SU DOMANDA
Data domanda/accertamento: 15/10/2001
Data delibera: 05/11/2001
Esito Commissione: APPROVATO SENZA EMISSIONE DI MODELLO
- * Tipo Evento: VARIAZIONI
Data domanda/accertamento: 03/06/2003
Data decorrenza: 09/05/2003
Data delibera: 16/06/2003
Esito Commissione: APPROVATO
Causale: VARIAZIONE INDIRIZZO SEDE E DOMICILIO FISCALE
- * Tipo Evento: CESSAZIONE SU DOMANDA
Data domanda/accertamento: 27/03/2012
Data decorrenza: 29/02/2012
Data immissione: 04/04/2012
Esito Commissione: APPROVATO SENZA EMISSIONE DI MODELLO
Causale: CESSAZIONE DELLA ATTIVITA'

PERSONE

MASSA GIUSEPPE

nato a ATRIPALDA (AV) il 27/04/1957
residente a: ARQUATA SCRIVIA (AL) VIA PRINCIPALE 22 CAP 15061
codice fiscale: MSSGPP57D27A489A
Data inizio attivita': 15/10/2001 Data cessazione: 29/02/2012

- * Tipo Evento: ISCRIZIONE SU DOMANDA
Data domanda/accertamento: 15/10/2001
Data delibera: 05/11/2001
Esito Commissione: APPROVATO
- * Tipo Evento: CANCELLAZIONE SOC/TIT SU DOMANDA
Data domanda/accertamento: 27/03/2012
Data decorrenza: 29/02/2012
Data immissione: 04/04/2012
Esito Commissione: APPROVATO
Causale: CESSAZIONE DELLA ATTIVITA'

* fine visura *
(11/04/2012)

Ditta EFFEBI

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	EFFEBI DI FRANCESCA BRUZZO
Indirizzo	Via Del Vapore – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	71.20.1 A / 45.20.91 D / 45.20.99 D / 49.41 D / 29.2 S / 45.20.1 S
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	
numero di telefono	
Attività svolta	Collaudi ed analisi tecniche di prodotti, sostituzioni liquidi lubrificanti, gas, filtri aria – olio, lavaggi in genere e servizi vari, automezzi, autotrasporto merci conto terzi

Numero riferimento Tavola 1: **22**

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	SOLVENTE
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R65 – R66 – R20/21 S13 – S23 – S36 – S46 – S56 – S62 – S24/25
Quantità massima presente in azienda	5 litri/anno
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	Quantità	Soglia di riferimento ³
1. MOLTO TOSSICHE		Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
2. TOSSICHE		
3. COMBURENTI		
4. ESPLOSIVE Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
5. INFIAMMABILI Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
6. FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - "Molto tossico per gli organismi acquatici" Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"		
10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l'acqua (compreso R14/15) ii) R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua		
11. SOSTANZE CANCEROGENE		Per qualunque quantità trattata
12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI		Per volumi > 5 mc.
13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI		Per qualunque quantità trattata

³ Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.

Le sostanze pericolose detenute non rientrano nelle quantità, riportate nell'Allegato I, parti 1 e 2, D.lgs 334/99 e s.m.i.

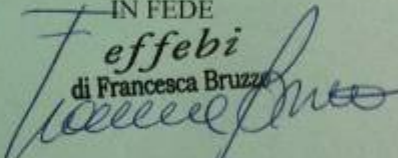
AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto FRANCESCA BRUZZO

In qualità di titolare della ditta EFFEBI di Bruzzo Francesca

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 06/02/2013

IN FEDE
effebi
di Francesca Bruzzo


BRZ FNC 74R64 D969G NUMERO DI CODICE FISCALE	
BRUZZO COGNOME DI NASCITA	
FRANCESCA NOME	F SESSO
GENOVA COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	
GENOVA PROVINCIA DI NASCITA	24.10.74 DATA DI NASCITA

UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI
NOVI LIGURE



DATA 12 GIUGNO 1992

A. Verabolini

FUNZIONARIO

Ditta S.I.G.I.T. S.P.A.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	S.I.G.I.T. – SOCIETA' ITALIANA GOMMA INDUSTRIALE TORINO – S.P.A.
Indirizzo	Via del Vapore, n. 53 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	22.2 P / 46.69.99 S
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	
numero di telefono	
Attività svolta	Produzione e commercio all'ingrosso di articoli in gomma ed in materie resine plastiche ed affini

CESSATA ATTIVITA'



SIGIT S.p.A.

Direzione generale, commerciale e tecnica
Via Caluso 50, 10034 Chivasso TO - Italy
Tel +39 011 913 42 11 - Fax +39 011 911 48 78 - e-mail: info@sigit.it
Sede legale ed amministrativa
Via Citernese 108, 06016 S. Giustino PG - Italy - P.I. 00520700014
Tel. +39 075 86 18 511 - Fax. +39 075 85 60 304 - e-mail: amministrazione@sigit.it

**Servizio Prevenzione e
Protezione**

tel. +39 011 944 77 56
fax +39 011 944 21 72
e-mail: a.acts@sigit.it



Prot. N° SPP 26_4/11

C.a. Sig. Sindaco del Comune di Arquata
Scrivia
P.zza Santo Bertelli, 21 -
15061 Arquata Scrivia (AL)

Oggetto: Cessazione attività

Egr. Sig. Sindaco

con la presente per comunicare che conseguentemente ad un riordino degli stabilimenti aziendali del Gruppo, a far data da lunedì 19 dicembre 2011 cesserà l'attività produttiva dello stabilimento SIGIT di St.da del Vapore 53 - 15061 Arquata Scrivia (AL).

Lo stabilimento verrà quindi chiuso e reso improduttivo.

Per qualsiasi riferimento e/o comunicazione in merito si prega di mettersi in contatto con la Sede Legale SIGIT SpA- V. Citernese 108- 06016 San Giustino (PG).

Con l'occasione porgo distinti saluti

Chivasso 19/12/11



SIGIT SpA
Legale Rappresentante
E. Buscaglione

Ditta RITRATTI E DINTORNI

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	RITRATTI E DINTORNI DI DONARA ANTONELLA
Indirizzo	Via Libarna, n. 90 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	74.20.19 A / 16.29.4 D / 47.59.2 S / 47.78.2 S / 13.99.1 D
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	
numero di telefono	
Attività svolta	Studio fotografico - laboratorio cornici – realizzazione abbigliamento personalizzato mediante stampe fotografiche e ricami – commercio al minuto di cristalli e materiale fotografico

Numero riferimento Tavola 1: **23****N.B.** Studio fotografico: non detiene e non produce sostanze pericolose ne' esegue lavorazioni a rischio

AUTOCERTIFICAZIONE

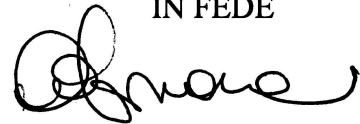
Il sottoscritto ANTONELLA DONARA

In qualità di titolare/rappresentante della ditta RITRATTI E DINTORNI
STUDIO FOTOGRAFICO -

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che la sopraccitata ditta non detiene ne
utilizza sostanze pericolose e non effettua lavorazioni a rischio.

Arquata Scrivia, li 07/02/2013

IN FEDE



Data scadenza 08/09/2021  Diritto Fisso C.I. 5,16 D.S. per C.I. 0,28 AR 7103264	REPUBBLICA ITALIANA  COMUNE DI CERIALE CARTA D'IDENTITA' N° AR 7103264 DI DONARA ANTONELLA
--	---

I.P.Z.S. SpA - OFFICINA C.V. - ROMA

Cognome DONARA Nome ANTONELLA nato il 13/05/1967 (atto n. 517 P. 1 S. A) a GENOVA Cittadinanza ITALIANA Residenza CERIALE Via VIA ORTI n. 76 / 27 Stato civile - Professione FOTOGRAFO CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI Statura cm 162 Capelli castani Occhi castani Segni particolari -	 Firma del titolare <i>Antonella Donara</i> CERIALE il 09/09/2011 Impronta del dito indice sinistro D'ORDINE DEL SINDACO (PULITO Alberto) 
--	---

Ditta SCATOLAMAGICA

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	SCATOLA MAGICA DI PATRI ANNALISA
Indirizzo	Via Roma, n. 102 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	13.92.1 A / 47.19.9 S
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	PATRI Annalisa
numero di telefono	0143 - 637128
Attività svolta	Realizzazione di confezioni per l'arredamento e la casa

Numero riferimento Tavola 1: **24**

N.B. ditta che esegue solo lavori di sartoria: non detiene e non produce sostanze pericolose ne' esegue lavorazioni a rischio

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto PATRI ANNAUSA

In qualità di titolare della ditta SCATOLAMAGICA

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritieri.

Arquata Scrivia, li 18/12/2012

IN FEDE



PATENTE DI GUIDA **REPUBBLICA ITALIANA**

1. PATRI
2. ANNALISA
3. 30/07/63 NOVI LIGURE (AL)

4a. 08/11/2012 4c. U.C.O.
4b. 08/05/2014 5. U1B483761X

7.
8. ARQUATA SCRIVIA (AL)
VIA REGONCA 54

9. A B

	9.	10.	11.	12.
A1 				
A 		04/04/84	08/05/14	
B 		04/04/84	08/05/14	
C 				
D 				
BE 				
CE 				
DE 				
71 01	AL2137037P I			

mod. MC 720F

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - OFFICINA CARTE VALORI AD 2537032

Ditta SICUR ECO

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	SICUR ECO – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Indirizzo	Via Libarna, n. 298/3 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	25.62 P / 43.21.02 S / 43.22 S / 43.22.02 S / 70.22.09 S
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	
Indirizzo e-mail	info@sicurecosrl.it
Attività svolta	Realizzazione di confezioni per l'arredamento e la casa

N.B. **SOCIETA' DI CONSULENZA** che eroga le documentazioni in materia di sicurezza alle aziende.

RISCHIO INDUSTRIALE

Oggetto: RISCHIO INDUSTRIALE
Mittente: "Info" <info@sicurecosrl.it>
Data: 14/12/2012 8.43
A: <urbanistica@comune.arquatascrivio.al.it>

LA SOCIETA' SICUR ECO E' UNA SOCIETA' DI CONSULENZA CHE EROGA LE DOCUMENTAZIONI IN
MATERIA DI SICUREZZA ALLE AZIENDE
NON PRODUCE SOSTANZE, MANUFATTI ECC
RISULTA ESSERE SOCIETA' DI PROGETTAZIONE E SERVIZI TECNICI
AMMINISTRAZIONE SICUR ECO SRL

Clausola di Riservatezza

Le informazioni contenute in questa comunicazione e gli eventuali documenti allegati hanno carattere confidenziale e sono ad uso esclusivo del destinatario. Nel caso in cui questa comunicazione Vi sia pervenuta per errore, Vi informiamo che la sua diffusione e riproduzione è contraria alla legge, pertanto Vi preghiamo di darci prontamente avviso e di cancellare quanto ricevuto. Grazie.

This e-mail message and any files transmitted with it contain confidential information intended only for the person(s) to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use or distribution of this e-mail is strictly prohibited: please notify the sender and delete the original message. Thank you.

— Allegati: —

comune arquata.pdf

133 KB

Ditta AUTOCARROZZERIA A.R.B.M.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	AUTOCARROZZERIA A.R.B.M. S.R.L.
Indirizzo	Via Serravalle – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.20.1 P / 45.20.2 S
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	ALBERTO Raffaele
numero di telefono	0143 - 666599
Attività svolta	Attività di officina meccanica e motoristica - autocarrozzeria

Numero riferimento Tavola 1: **25**

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Catalizzatori: 181080 HS420 – 181081 HS420 – 181082 HS420
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20 – R37 – R42/43 – R66 – R52/53 S23 – S24 – S37 – S45 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Magic Clear Coat 3:1 HS420
Etichetta	<i>Nessuna etichetta di pericolo</i>
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R66 – R67 – R52/53 S23 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	H23 Catalizzatore Ultra Rapido HS420
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20 – R37 – R42/43 – R66 – R52/53 S23 – S24 – S37 – S45 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	H24 Catalizzatore HS420 Rapido
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20 – R37 – R42/43 – R66 – R52/53 S23 – S24 – S37 – S45 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	H25 Catalizzatore HS420 Medium
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20 – R37 – R42/43 S23 – S24 – S37 – S45 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	H26 HS420 Hardener Slow
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20 – R37 – R42/43 – R52/53 S23 – S24 – S37 – S45 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	H29 HS420 Speed Clear Hardener
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20 – R37 – R42/43 – R52/53 S23 – S24 – S37 – S45 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	H34 Catalizzatore MS Rapido
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20 – R37 – R42/43 – R66 – R52/53 S23 – S24 – S37 – S45 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	H35 Catalizzatore MS Standard
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20 – R36/37 – R42/43 – R52/53 S23 – S24 – S37 – S45 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	H36 Catalizzatore MS Lento
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20 – R37 – R42/43 – R52/53 S23 – S24 – S37 – S45 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	H53 Catalizzatore HS Molto Rapido
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20/21 – R36/37 – R42/43 – R66 – R52/53 S23 – S36/37 – S45 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	H54 Catalizzatore Rapido HS
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20 – R36/37 – R42/43 – R52/53 S23 – S24 – S37 – S45 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	H55 Catalizzatore HS
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20 – R36/37 – R42/43 – R52/53 S23 – S24 – S37 – S45 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	H56 HS Catalizzatore Lento
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20 – R37 – R42/43 – R52/53 S23 – S24 – S37 – S45 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	H130 Catalizzatore per fondo epossidico
Etichetta	 
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R11 – R20/21 – R36/38 – R43 – R52/53 S23 – S36/37 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	H170 Catalizzatore per Washprimer
Etichetta	 
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R11 – R36 – R66 – R67 S23 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	H190 Catalizzatore per Washprimer CHR
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20/21 – R41 – R37/38 S23 – S26 – 36/37/39 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	TA900 UNI Diluente Rapido Fast
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20/21 – R38 S23 – S36/37 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	TA910 UNI Diluente Standard
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20/21 – R36/38 S23 – S36/37 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	TA920 UNI Diluente Lento
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R36 S23 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	PA65 Primer per Plastica 1K
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20/21 – R38 S23 – S36/37 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	6110 Spot Repair Primer
Etichetta	 
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R12 – R36 – R66 – R67 S23 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	PE 130 Fondo Epossidico
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R11 – R20 – R36/38 – R43 – R50/53 S23 – S24 – S37 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	PF 131 Fondo HS Grigio
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R50/53
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	PF 131 Fondo HS Nero
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R67 – R50/53 S23 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	PF 132 Fondo Tinteggiabile HS
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R50/53
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	PF 144 Fondo non Carteggiabile HS Grigio
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R50/53 S23 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	PF 131 Fondo HS Bianco
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R50/53
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	PW 170 Washprimer
Etichetta	  
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R11 – R36 – R66 – R67 – R50/53 S23 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	PW 190 Washprimer CHR
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R11 – R49 – R20 – R36/37/38 – R43 – R51/53 S53 – S23 – S36/37
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	AE001 Elasticizzante 2K
Etichetta	<i>Nessuna etichetta di pericolo</i>
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R66 – R67 S23 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	AM004 HS Matting Agent
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20/21 – R66 – R52/53 S23 – S36/37 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	AP001 HS420 Production Additive
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20/22 – R52/53 S23 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	AS004 Base Strutturante 2K Grana Grossa
Etichetta	<i>Nessuna etichetta di pericolo</i>
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R66 – R67 – R52/53
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	AS006 Base Strutturante 2K Grana Fine
Etichetta	<i>Nessuna etichetta di pericolo</i>
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R67 – R52/53
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	AT001 HS Taping Additive
Etichetta	 
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R60 – R61 – R20/21/22 – R48/22 – R38 – R51/53 S53 – S23 – S36/37
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	AW001 Eco Underhood Additive
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R43 – R52/53 S23 – S24 – S37 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	FA90 Additivo HS420 HB Coating
Etichetta	 
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R11 – R20/21 – R66 S23 – S36/37 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	PE420 HS420 Special Thinner
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R22 – R66 – R67 S23 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	HS420 F68/69
Etichetta	 
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R45 – R61 – R62 – R33 – R67 – R50/53 S53 – S23 – S36/37
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	TD20 Anti Silicone
Etichetta	  
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R11 – R65 – R38 – R67 – R50/53 S23 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	TD25 Sgrassante Antistatico
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R45 – R46 – R65 – R41 – R37/38 – R67 S53 – S23 – S26 – S36/37/39
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	TD80 ECO Sgrassante
Etichetta	<i>Nessuna etichetta di pericolo</i>
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R67 S23 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	TR51 Detergente per Pistole
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20/21 – R41 – R37/38 S23 – S26 – S36/37/39 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	6010 Uni Putty - Lightweight
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20 – R36/38 S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	6040 Glassfibre Putty
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20 – R36/38 S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	6070 Alluminium Putty
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20 – R36/38 S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

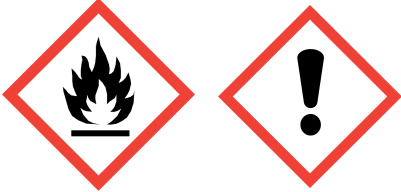
Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	6080 Spray Filler
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R11 – R20 – R36/38 S23 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	C65 Trasparente MS Opaco
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20 – R66 – R52/53 S23 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	C250 HS Scratch Resistant Clear Coat
Etichetta	<i>Nessuna etichetta di pericolo</i>
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R66 – R67 – R52/53 S23 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	C270 HS420 Speed Clear
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20/22 – R52/53 S23 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	C280 Trasparente HS420
Etichetta	<i>Nessuna etichetta di pericolo</i>
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R67 – R52/53 S23 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-4

Informazioni relative alla lavorazione			
Tipo di attività	Lavori di carpenteria in ferro e in legno		
Processi	☐ Alta temperatura $\geq 100^{\circ}\text{C}$ ☐ Alta pressione ≥ 10 bar ☐ Uso radiazioni ionizzanti		
Lavorazioni di processo	☐ Processo continuo ☐ Batch		
Misure di prevenzione e mitigazione	☐ Muri di separazione ☒ Sistemi antincendio ☐ Caratteristiche strutturali		
Protezioni ambientali	☐ Monitoraggio e abbattimento eflussi gassosi ☐ Bacini di raccolta sversamenti nelle aree di processo e/o traverso ☐ Impermeabilizzazione piazzali ☐ Muri di separazione ☐ Rete raccolta acque meteoriche ☐ Con vasche di prima pioggia ☐ Con vasche di emergenza per intercettare sversamenti incidentali ☐ Barriera idraulica		
Viabilità	Mezzo di trasporto	Trasporto/mese	% Trasporto merci pericolose
	☐ Autoarticolati	-	-
	☐ Autocisterne	-	-
	☐ Autocarri	-	-
	☐ Furgoni	1	50%
Indicare per ogni mezzo di trasporto utilizzato: - il numero medio di mezzi che arrivano e partono dall'attività mensilmente (Trasporto/mese) - la percentuale del trasporto di merci pericolose sul totale trasportato (% Trasporto merci pericolose) - i percorsi usuali e accesso dei mezzi di soccorso dell'area in esame			

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	Quantità	Soglia di riferimento ³
1. MOLTO TOSSICHE		Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
2. TOSSICHE		
3. COMBURENTI		
4. ESPLOSIVE Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
5. INFIAMMABILI Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
6. FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - "Molto tossico per gli organismi acquatici" Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"		
10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l'acqua (compreso R14/15) ii) R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua		
11. SOSTANZE CANCEROGENE		Per qualunque quantità trattata
12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI		Per volumi > 5 mc.
13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI		Per qualunque quantità trattata

³ Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.

Le sostanze pericolose detenute non rientrano nelle quantità, riportate nell'Allegato I, parti 1 e 2, D.lgs 334/99 e s.m.i.

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto ALBERTO DAFFAELE
Responsabile
In qualità di titolare della ditta Autocarrozzerie A.R.B.H. s.r.l.

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle
schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 17.12.2012

IN FEDE



PATENTE DI GUIDA **REPUBBLICA ITALIANA**

1. ALBERTO
2. RAFFAELE
3. 12/02/66 SELLIA MARINA (CZ)

4a. 28/02/2004 4c. MCTC-CZ
4b. 26/02/2014 5. CZ5155551L

7. *Alberto Raffaele*

8. SELLIA MARINA (CZ)
9. FEUDO

AB

1. *12/02/66*
2. *RAFFAELE*
3. *12/02/66*
4. *CZ 5155551L*

	9	10	11	12
A1				
A				
A		13/06/84	26/02/14	
B		13/06/84	26/02/14	
C				
D				
BE				
CE				
DE				
71	CZ2101111G I			

AB 1448072

Ditta AUTORICAMBI ARQUATA

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	AUTORICAMBI ARQUATA DI CIANFERONI GIAMPIERO
Indirizzo	Loc. Le Vaie – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.32 P
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	
numero di telefono	Tel. 0143 637481
Attività svolta	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli

DITTA NON PRESENTATASI ALL'INCONTRO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI PER LA STESURA DELL'ELABORATO "RISCHIO INDUSTRIALE".

Ditta ARGO S.N.C.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	ARGO S.N.C DI PICOLLO ANDREA & C.
Indirizzo	Via Libarna, n. 235 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	25.62 A
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	
numero di telefono	Tel.
Attività svolta	Riparazione e manutenzione impianti e macchinari industriali

DITTA NON PRESENTATASI ALL'INCONTRO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI PER LA STESURA DELL'ELABORATO "RISCHIO INDUSTRIALE".

Ditta ELTA ALBERTO

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	ELTA ALBERTO
Indirizzo	Via del Vapore, n. 2 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	47.3 P / 45.20.91 S
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	ELTA Alberto
numero di telefono	Tel. 0143 - 636418
Attività svolta	Distributore di carburanti – commercio al minuto di carburanti e lubrificanti e accessori per l'auto - autolavaggio

Numero riferimento Tavola 1: **26**

N.B. *svolge solo attività di distribuzione carburanti e autolavaggio: non detiene, non produce e non utilizza sostanze pericolose fatta eccezione per piccoli contenitori chiusi destinati solo alla vendita al pubblico*

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto ELTA ALBERTO

In qualità di titolare della ditta ELTA ALBERTO - Distributore carburanti

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle
schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 18/12/2012

IN FEDE



Cognome ELTA
 Nome ALBERTO
 nato il 20 dicembre 1968
 (atto n. 54 P. 1 S. A)
 a ARQUATA SCRIVIA (AL)
 a ITALIANA
 Cittadinanza ARQUATA SCRIVIA
 Residenza VIALE ITALIA 28/78
 Via CONIUGATO
 Stato civile CONIUGATO
 Professione CONIUGATO
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1,83
 Capelli CASTANI
 Occhi AZZURRI
 Segni particolari NN

Firma del titolare Alberto Elta
 ARQUATA SCRIVIA 14/07/2005
 Impronta del dito indice sinistro Il SINDACO
 Diritti
 Euro 5,42

SCADDE IL 13/07/2010
 COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA
 DATA PRODOTTA AL CENSIMENTO 13/07/2010
 DATA 13/07/2010
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
13/07/2010
 AJ 0655822
 I.P.Z.S. OFFICINA C.V. ROMA

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
 ARQUATA SCRIVIA (AJ)
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AJ 0655822
 DI
 ELTA ALBERTO

Ditta AUTOFFICINA F.LLI ARECCO

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	AUTOFFICINA F.LLI ARECCO S.A.S. DI ARECCO FABIO E ARECCO STEFANO & C.
Indirizzo	Largo Mazzini, n. 11 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.20.1 A
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	ARECCO Fabio
numero di telefono	Tel. 0143 – 667840 / 328 - 4505400
Attività svolta	Autoriparazione meccanica e motoristica

Numero riferimento Tavola 1: **27**

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Ossigeno
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R8 S2 – S17
Quantità massima presente in azienda	Pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☒ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Acetilene (disciolto)
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R5 – R6 – R12 S2 – S9 – S16 – S33
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☒ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Presto Brake Cleaner
Etichetta	  F+ 
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R12 – R38 – R51/53 – R67 S2 – S16 – S23 – S26 – S29/56 – S46 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Detergente Motore
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R36/38 S2 – S46 – S26 – S37 – S64
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Svitol Spray (200 ml)
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R66 S2 – S43
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	Quantità	Soglia di riferimento ³
1. MOLTO TOSSICHE		Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
2. TOSSICHE		
3. COMBURENTI		
4. ESPLOSIVE Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
5. INFIAMMABILI Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
6. FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - "Molto tossico per gli organismi acquatici" Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"		
10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l'acqua (compreso R14/15) ii) R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua		
11. SOSTANZE CANCEROGENE		Per qualunque quantità trattata
12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI		Per volumi > 5 mc.
13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI		Per qualunque quantità trattata

³ Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.

Le sostanze pericolose detenute non rientrano nelle quantità, riportate nell'Allegato I, parti 1 e 2, D.lgs 334/99 e s.m.i.

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Arecco Fabio

In qualità di titolare della ditta AUTOFFICINA F.LLI ARECCO

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle
schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 18-12-2012

IN FEDE



SOSPENSIONI DELLA PATENTE	
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2	

Ditta C.M. BANDIERE

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	C.M. BANDIERE DI CASTAGNA GIUSEPPE & C. S.A.S.
Indirizzo	Via Libarna, n. 235 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	13.92.2 A / 14.19.29 D / 32.3 D
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	
numero di telefono	Tel. 0143
Attività svolta	Produzione, realizzazione e relativa vendita e commercializzazione di vele, bandiere, accessori per la nautica, abbigliamento sportivo per la nautica ed articoli per la pesca

DITTA NON PRESENTATASI ALL'INCONTRO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI PER LA STESURA DELL'ELABORATO "RISCHIO INDUSTRIALE".

*NON PERVENUTA ALL'AZIENDA LA RACCOMANDATA DI CONVOCAZIONE INVIATA ALL'INDIRIZZO REGISTRATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA:
RACCOMANDATA RIFIUTATA*

RACCOMANDATA MANDATA DAL COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

per convocare le ditte allo scopo di acquisire informazioni per la stesura dell'Elaborato "Rischio Industriale"


Comune di Arquata Scrivia
 C.A.P. 15061 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA
 TEL. 0143 600411 - FAX 0143 600417

P. 21171

13649418790-8

R

Arquata 8

C.M. BANDIERE DI CASTAGNA GIUSEPPE

15061 AL

ell'Elaborato "Rischio Industriale" da parte
temperanza al D.Lgs. 334/1999 e D.M. 09/0

Posteitaliane


Mod. 241 - EP040 - SI, III
Mod. 21-420 (Ex 10210)
Lettera (CAPO) 64 (2011)

Siamo spiacenti di non aver recapitato questo invio in quanto:

☒ è stato rifiutato ☐ l'indirizzo è insufficiente
☐ l'indirizzo è inesatto ☐ l'indirizzo è inesistente

Il destinatario è:

☐ Impossibile ☐ sconosciuto
☐ deceduto ☐ trasferito

Del  Firma 

Indirizzo E. Cappon

Avviso di ricevimento P. 21171

☒ Raccomandata ☐ Faccio
☐ Assicurata Euro _____

Data di spedizione _____ Destinatario postale a _____

Destinatario U.T.A. C.M. BANDIERE DI CASTAGNA GIUSEPPE & C. S.A.S.
 Via LIBARNA 235
 C.A.P. 15061 Località ARQUATA S. (AL)

Numero 13649418790 8

Firma per esteso del ricevente: _____ Data _____
 Firma dell'incaricato alla distribuzione _____

Bollo dell'ufficio di distribuzione _____

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01/10/98.
☐ Inviato a un unico destinatario
☐ Sottoscrizione rifiutata

Ditta HBM S.A.S.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	HBM S.A.S. DI DAVIDE NICCOLAI &C.
Indirizzo	Loc. Cascina Vaie, fabbricato D – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	25.62 P
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	NICCOLAI Davide
numero di telefono	Tel. 393 - 1972171
Attività svolta	Costruzione e lavorazioni meccaniche

Numero riferimento Tavola 1: **28**

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Ossigeno
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R8 S2 – S17
Quantità massima presente in azienda	40 litri
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☒ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	Quantità	Soglia di riferimento ³
1. MOLTO TOSSICHE		Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
2. TOSSICHE		
3. COMBURENTI		
4. ESPLOSIVE Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
5. INFIAMMABILI Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
6. FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - "Molto tossico per gli organismi acquatici" Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"		
10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l'acqua (compreso R14/15) ii) R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua		
11. SOSTANZE CANCEROGENE		Per qualunque quantità trattata
12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI		Per volumi > 5 mc.
13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI		Per qualunque quantità trattata

³ Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.

Le sostanze pericolose detenute non rientrano nelle quantità, riportate nell'Allegato I, parti 1 e 2, D.lgs 334/99 e s.m.i.

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto NICCOLAI DAVIDE

In qualità di titolare della ditta HBM SAS

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle
schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 18 - 12 - 12

IN FEDE


1. Cognome **NICCOLAI**
 2. Nome **DAVIDE**
 3. Data e luogo di nascita **22/06/1978**
GENOVA (GE)
 4. Residenza **GENOVA (GE)**
 Via **STRUPPA 144A/4**

Il Funzionario della Motorizzazione Civile
Fazio Salsani
 FIRMA DEL TITOLARE

5. Patente N. **GE5030501P**
 6. Rilasciata dalla M.C.T.C. di **GE**
 7. il **07-11-1996**
 8. Valevole fino al **07-11-2006**

Imposta di bollo assolta mediante versamento in contanti di euro dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1972, n. 625

IL DIRETTORE
Stagioni

B N

Categorie di veicoli per cui la patente è valida dal

A1		≤ 125 cc ≤ 11 kW	29/11/1994
A		≤ 23 kW ≤ 0.16 kW/kg	29/11/1994
B1		≤ 3500 kg ≤ (1+8%)	29/11/1994
B			PAG. 2
C1		≤ 7500 kg	*****
C			*****
D1		≤ (1+16%)	*****
D			*****
B			*****
C1		≤ 12000 kg	*****
C			*****
D1		≤ 12000 kg	*****
D			*****

INDICAZIONI ADDIZIONALI

 (01GE724692)
 RILASCIO PER ESAME
 TCG ANNO RILASCIO ASS

LIMITAZIONI ART 117
 IDONEITA' CAT. "A" 29
 CAT. B DA DATA RILAS

GE5030501P

CONFERME DI VALIDITÀ

ENTE N. GE5030501P (KZLYJ7)
 IDA FINO AL 16/10/2016
 SUNA PRESCRIZIONE

CAMBIAMENTI DI RESIDENZA

VIDIMAZIONI ANNUALI

SOSPENSIONI DELLA PATENTE

E 8160370

REPUBBLICA ITALIANA

PATENTE DI GUIDA

Körkort
 Führerschein
 Άδεια οδήγησης
 Permiso de Conducción
 Driving Licence
 Permis de Conduire
 Ceadúnas Tiomána
 Rijbewijs
 Carta de Condução

Modello delle
 COMUNITÀ EUROPEE

Ditta BIESSE SOLUTION

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	BIESSE SOLUTIONS DI BALBI STEFANO
Indirizzo	Via Vescovi, n. 15, fraz. Varinella – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	25.99.3 P
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	BALBI Stefano
Indirizzo e-mail	balbi.stefano@gmail.com
Attività svolta	Fabbricazione di articoli metallici e minuteria metallica

ATTIVITA' CESSATA

Prot. 21171 - cessazione attività

Oggetto: Prot. 21171 - cessazione attività

Mittente: Stefano Balbi <balbi.stefano@gmail.com>

Data: 13/12/2012 10.07

A: "urbanistica@comune.arquatascrivio.al.it" <urbanistica@comune.arquatascrivio.al.it>

In riferimento alla vostra raccomandata, Prot. 21171, vi comunico che l'azienda "Biesse Solutions di Balbi Stefano" ha cessato l'attività già da alcuni anni.

Se è necessario venire comunque in ufficio da voi per ulteriori chiarimenti resto in attesa di una vostra risposta.

Cordiali saluti

Ing. Balbi Stefano

Ditta AUTOFFICINA COSTANTINO ANTONIO

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	AUTOFFICINA COSTANTINO ANTONIO
Indirizzo	Via del Vapore – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.20.1 I
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	COSTANTINO Antonio
numero di telefono	0143 - 67433
Attività svolta	Autoriparazione meccanica e motoristica – soccorso stradale – pulizia e lavaggio di aree pubbliche – rimozione neve e ghiaccio strade con pulizia e lavaggio finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante l'aspirazione e il prelievo dei liquidi e dei residui inquinanti versati di dotazione

ATTIVITA' TRASFERITASI A VIGNOLE BORBERA**Via della Liberà, n. 2**

RACCOMANDATA MANDATA DAL COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

per convocare le ditte allo scopo di acquisire informazioni per la stesura dell'Elaborato "Rischio Industriale"



Comune di Arquata Scrivia

C.A.P. 15061 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA
TEL. 0143 600411 - FAX 0143 600417

P. 21171



R



12520871321-7

Spett. Ditta

AUTOFFICINA COSTANTINO ANTONIO
Via del Vapore
15061 ARQUATA SCRIVIA

Arquata Scrivia, 30/11/2012

Innanzitutto la
Risulta all'indirizzo
dell'Elaborato "Rischio Industriale" da parte dello scrivente
temperanza al D.Los. 334/1999 e D.M. 09/05/2001

Grafiche E. Caspari

DATA 12/12/2012

Avviso di ricevimento

P. 21171



Raccomandata



Paceto



Assicurata



Euro

12520671321 7
Numero

Data di spedizione

Dell'ufficio postale di

Destinatario

Ditta AUTOFFICINA COSTANTINO ANTONIO

Via

del VAPORE

C.A.P.

15061

Località

ARQUATA S. (AL)

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01/10/00

☐ Invi multipli a un unico destinatario☐ Sottoscrizione rifiutata

Ditta TUFANO VINCENZO

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	TUFANO VINCENZO
Indirizzo	Loc. Campora, n. 8 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	16.29.1 A
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	TUFANO Vincenzo
numero di telefono	327 – 7359833
Attività svolta	Fabbricazione prodotti vari in legno

ATTIVITA' DI LABORATORIO VIENE SVOLTA A TORTONA

Ditta MOTORIPARAZIONI S.A.S.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	MOTORIPARAZIONI S.A.S. DI IVALDI LUCA & C.
Indirizzo	Via del Vapore, n. 25 Abis – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.40.3 P
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	IVALDI Luca
numero di telefono	Tel. 0143 - 636769
Attività svolta	Manutenzione e riparazione di moto e scooter e mezzi di trasporto affini

Numero riferimento Tavola 1: **29*****N.B.** non detiene e non utilizza sostanze pericolose ne' esegue lavorazioni a rischio*

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto IVALDI LWA

In qualità di titolare della ditta Motorizzazioni SAS

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 18/12/2012

 IN FEDE 



Ditta ANTARES S.R.L.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	ANTARES S.R.L.
Indirizzo	Via Gramsci, n. 12 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	46.49.1 P / 17.2 S
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	TUFANO Vincenzo
numero di telefono	0143 – 635309
Attività svolta	Commercio all'ingrosso di articoli in carta, cartone, prodotti di consumo ed accessori di ogni genere per il settore dell'informatica; assemblaggio e confezionamento di prodotti cartacei

ATTIVITA' CESSATA

RACCOMANDATA MANDATA DAL COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

per convocare le ditte allo scopo di acquisire informazioni per la stesura dell'Elaborato "Rischio Industriale"



Comune di Arquata Scrivia

C.A.P. 15061 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA
TEL. 0143 600411 - FAX 0143 600417

P. 21171

CESSATA ATTIVITA',
INNECESSARIE
DATA 12/12/2012 ore 1930 //

A. Abetele



Arquata Scrivia, 30/11/2012

Spett. Ditta

ANTARES S.R.L.
Via Gransci, 12
15061 ARQUATA SCRIVIA

R



12520671320-5

Grafiche E. Gaspari

Elaborato "Rischio Industriale" da parte dello scrivente
in data 30/11/2012

Avviso di ricevimento

P. 21171



Raccomandata



Pacco



Assicurata



Esito

12520671320 5

Numero

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

Destinatario ANTARES S.R.L.Via GRANSCHI 12C.A.P. 15061Località ARQUATA S. (AL)Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna anticipata: solo dopo le 10.00 di 10.00

☐ Invia messaggio un unico documento☐ Sollecitazione urgente

Ditta AUTOEXTRA.IT S.R.L.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	AUTOEXTRA.IT S.R.L.
Indirizzo	Via del Vapore, n. 21/B – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.11.01 P
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	
numero di telefono	
Attività svolta	Vendita all'ingrosso di autovetture – commercio al dettaglio di veicoli in genere – commercio al dettaglio di veicoli usati

Numero riferimento Tavola 1: **30**

DITTA NON PRESENTATASI ALL'INCONTRO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI PER LA STESURA DELL'ELABORATO "RISCHIO INDUSTRIALE".

Ditta AUTOSTILE S.R.L.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	AUTOSTILE S.R.L.
Indirizzo	Via del Vapore, n. 21 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.11.01 P / 18.12 S / 45.20.1 S / 45.40.21 S / 73.1 S / 74.10.21
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	MAZZEI Maura
numero di telefono	Tel. 329 - 4318278
Attività svolta	Commercio al minuto e all'ingrosso di autovetture e autoveicoli nuovi – commercio al minuto e all'ingrosso di autoveicoli e autovetture usate

Numero riferimento Tavola 1: **31**

***DITTA NON PRESENTATASI ALL'INCONTRO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI
INFORMAZIONI PER LA STESURA DELL'ELABORATO "RISCHIO INDUSTRIALE".***

Ditta ARQUATA GOMME S.R.L.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	ARQUATA GOMME S.R.L.
Indirizzo	Via del Vapore – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	22.11.2 P / 45.20.4 S
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	
Indirizzo e-mail	arquatagomme@legalmail.it
Attività svolta	Vulcanizzazione dei pneumatici - gommista

ATTIVITA' CESSATA

POSTA CERTIFICATA: comunicazione C.A. Arch. Monica Ulbadeschi

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: comunicazione C.A. Arch. Monica Ulbadeschi
Mittente: "Per conto di: arquatagomme@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 17/12/2012 12.09
A: urbanistica@comune.arquatascrivio.al.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 17/12/2012 alle ore 12:09:38 (+0100) il messaggio "*comunicazione C.A. Arch. Monica Ulbadeschi*" è stato inviato da "arquatagomme@legalmail.it" indirizzato a: urbanistica@comune.arquatascrivio.al.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 578575729.654685964.1355742578328liaspec02@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Legalmail certified email message

On 2012-12-17 at 12:09:38 (+0100) the message "*comunicazione C.A. Arch. Monica Ulbadeschi*" was sent by "arquatagomme@legalmail.it" and addressed to: urbanistica@comune.arquatascrivio.al.it

The original message is attached with the name postacert.eml or comunicazione C.A. Arch. Monica Ulbadeschi.

Message ID: 578575729.654685964.1355742578328liaspec02@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

postacert.eml

Oggetto: comunicazione C.A. Arch. Monica Ulbadeschi
Mittente: ARQUATA GOMME SRL <arquatagomme@legalmail.it>
Data: 17/12/2012 12.06
A: urbanistica@comune.arquatascrivio.al.it

C.A. ARCH. MONICA UBALDESCHI

Buongiorno,
in relazione alla convocazione del prot. 21171 ricevuta in data odierna si comunica che la ditta Arquata Gomme srl è cessata in data 11 ottobre 2012.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Allegati:

daticert.xml	784 bytes
postacert.eml	1.2 KB

Ditta ALLESTIMENTO ARREDAMENTI SCRIVIA

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	ALLESTIMENTO ARREDAMENTI SCRIVIA DI SANCHEZ MACIAS SALATIEL LORENZO & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Indirizzo	Via Moriassi, n. 1 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	16.29.19 A / 16.23.2 D / 31 D
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	
numero di telefono	Tel.
Attività svolta	Fabbricazione di prodotti vari in legno compresi immobili

DITTA NON PRESENTATASI ALL'INCONTRO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI PER LA STESURA DELL'ELABORATO "RISCHIO INDUSTRIALE".

***NON PERVENUTA ALL'AZIENDA LA RACCOMANDATA DI CONVOCAZIONE INVIATA ALL'INDIRIZZO REGISTRATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA:
DESTINATARIO TRASFERITO***

☐ Inviato solo a un unico destinatario

Ditta C.M.S. S.R.L.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	CARPENTERIE METALLICHE DELLO SCRIVIA S.R.L.
Indirizzo	Viale Caduti del Lavoro, n. 15 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	25.11 P / 28.91 S
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	BODINO Maurizio
numero di telefono	Tel. 0143 - 635846
Attività svolta	Fabbricazione di carpenterie metalliche e meccaniche per l'industria metallurgica

Numero riferimento Tavola 1: **32**

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Sbloccante SP004
Etichetta	 
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R11 – R65 – R51/53 – R66
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Lubrorefrigerante Cool Way
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R36/38 S2 – S26 – S37
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Grasso Universale Spray (400 ml)
Etichetta	  
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R38 – R51/53 – R67 S23 – S29/35 – S37 – S51 – S61
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Olio da Taglio (400 ml)
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	S23 – S35 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-4

Informazioni relative alla lavorazione			
Tipo di attività	Autoriparazioni		
Processi	☐ Alta temperatura $\geq 100^{\circ}\text{C}$ ☐ Alta pressione ≥ 10 bar ☐ Uso radiazioni ionizzanti		
Lavorazioni di processo	☐ Processo continuo ☐ Batch		
Misure di prevenzione e mitigazione	☐ Muri di separazione ☒ Sistemi antincendio ☐ Caratteristiche strutturali		
Protezioni ambientali	☐ Monitoraggio e abbattimento eflussi gassosi ☐ Bacini di raccolta sversamenti nelle aree di processo e/o traverso ☐ Impermeabilizzazione piazzali ☐ Muri di separazione ☐ Rete raccolta acque meteoriche ☐ Con vasche di prima pioggia ☐ Con vasche di emergenza per intercettare sversamenti incidentali ☐ Barriera idraulica		
Viabilità	Mezzo di trasporto	Trasporto/mese	% Trasporto merci pericolose
	☒ Autoarticolati	$\frac{1}{2}$ - 1	0-5%
	☐ Autocisterne		
	☒ Autocarri	6/8	0-5%
	☒ Furgoni	6	0-5%
Indicare per ogni mezzo di trasporto utilizzato: - il numero medio di mezzi che arrivano e partono dall'attività mensilmente (Trasporto/mese) - la percentuale del trasporto di merci pericolose sul totale trasportato (% Trasporto merci pericolose) - i percorsi usuali e accesso dei mezzi di soccorso dell'area in esame			

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	Quantità	Soglia di riferimento ³
1. MOLTO TOSSICHE		Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
2. TOSSICHE		
3. COMBURENTI		
4. ESPLOSIVE Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
5. INFIAMMABILI Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
6. FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - "Molto tossico per gli organismi acquatici" Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"		
10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l'acqua (compreso R14/15) ii) R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua		
11. SOSTANZE CANCEROGENE		Per qualunque quantità trattata
12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI		Per volumi > 5 mc.
13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI		Per qualunque quantità trattata

³ Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.

Le sostanze pericolose detenute non rientrano nelle quantità, riportate nell'Allegato I, parti 1 e 2, D.lgs 334/99 e s.m.i.

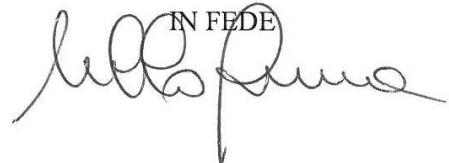
AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto MARCO PINNA

In qualità di ^{CONSULENTE} titolare della ditta CARPENTERIE MECCANICHE DELO
SCRIVIA

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle
schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 18/12/2012

IN FEDE


Cognome **PINNA**
 Nome **MARCELLO**
 nato il **22-10-1986**
 (atto n. **812** P. **1** S. **A** 1986)
 a **GENOVA (GE)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **LUMARZO (GE)**
 Via **FRAZIONE TASSORELLO 209**
 Stato civile **STATO LIBERO**
 Professione **GEOMETRA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **168**
 Capelli **Neri**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare *Marcello Pinna*
LUMARZO li **22-01-2011**
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO
 L'IMPIEGATO INCARICATO
 COMUNA DI LUMARZO



I.P.Z.S. s.p.a. - OFFICINA C.V. - ROMA





C.M.S. s.r.l.

Carpenterie Meccaniche dello Scrivia

Sede Legale: Viale Caduti sul Lavoro, 15
15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Tel. 0143 635846 - Fax. 0143 667906
E-mail: info@cmsrl.biz

Arquata Scrivia, 14/12/2012

Oggetto: Delega Sig. Pinna Marcello

Con la presente io sottoscritto Maurizio Bodino, nato a Milano il 06/06/1973 e residente a Villasanta (MB) in Via R.Bacchelli no. 3, C.I. no. AO9647140 (di cui si allega copia), in qualità di legale rappresentante della società C.M.S. Srl sita in Arquata Scrivia (AL) in Via dei Caduti, 15,

delego

il Sig. Pinna Marcello nato a Genova (GE) il 22/10/1986 e residente a Genova (GE) in via Montaldo, 43/5b, C.I. no. AR9252932 (di cui si allega copia) in qualità di consulente tecnico

della C.M.S. Srl a fornire al comune di Arquata Scrivia (AL) -- Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente ogni genere di informazione inerente l'attività della società C.M.S. srl a seguito della raccomandata ricevuta dal su detto Comune in data 30/11/2012.

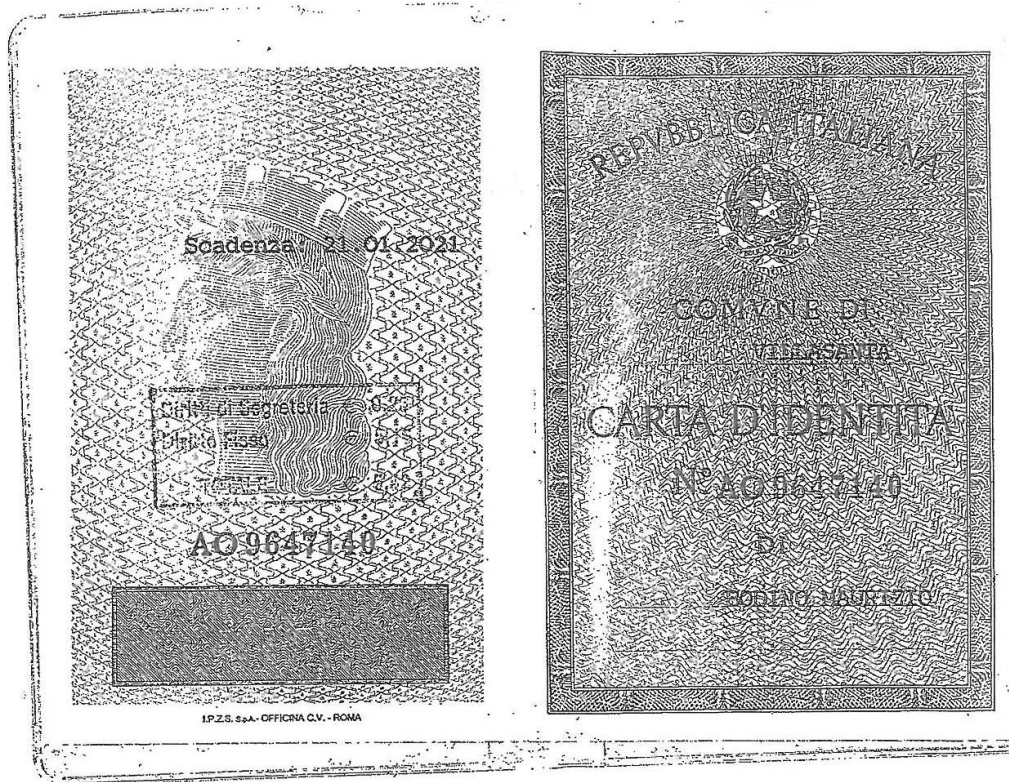
In fede,

Ing. Maurizio Bodino - leg. rapp. C.M.S. Srl

Per ricevuta

Sig. Marcello Pinna

All.: copia C.I. Maurizio Bodino + C.I. Marcello Pinna



C.M.S. Srl
 Carpenterie Meccaniche della Scrivia
 Viale Caduti sul lavoro, 15
 15061 Arquata Scrivia (AL)
 Tel. 0422/635446 - Fax 0123/667906
 C.F. e P. IVA 02256610065 - info@cmsrl.biz

Cognome	BODINO
Nome	MAURIZIO
nato il	06.06.1973
(atto n.	2680 1 A)
a	MILANO MI)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	VILLASANTA (MB)
Via	R. PACCHETTI 3
Stato civile	CONIUGATO
Professione	INGEGNIERE
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	1,81
Capelli	CASTANI
Occhi	VERDI
Segni particolari	- - -

	
Firma del titolare	Maurizio Bodino
VILLASANTA	22.01.2011
Impronta del	IL SINDACO
indice sinistro	GIORGIO CROCI
	(Arenia Gioia)

Ditta EFFEBI SERVICE

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	EFFEBI SERVICE DI BRUZZO EMANUELA
Indirizzo	Strada del Vapore, n. 40 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.20.99 A / 29.2 S / 45.20.1 S / 45.20.3 S / 71.20.1 S
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	
numero di telefono	Tel.
Attività svolta	Sostituzione filtro aria, olio, olio lubrificante e di altri liquidi di lubrificazione e di raffreddamento – collaudi di cisterne

Numero riferimento Tavola 1: **33**

N.B. ditta che esegue solo controllo di automezzi tramite apparecchio elettronico: non detiene e non produce sostanze pericolose ne' esegue lavorazioni a rischio

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto EMANUELA BRUZZO

In qualità di titolare/rappresentante della ditta EFFEBI SERVICE di Bruzzo Emanuela



DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che la sopracitata ditta non detiene né utilizza sostanze pericolose e non effettua lavorazioni a rischio.


Arquata Scrivia, li 06-02-2013

IN FEDE

Emanuela Bruzzo

Cognome.....BRUZZO.....
 Nome.....EMANUELA.....
 nato il.....06/11/1978.....
 (atto n. 180.....P.....1.....S.....A.....)
 a.....GENOVA (GE).....
 Cittadinanza.....ITALIA.....
 Residenza.....GENOVA (GE).....
 Via.....PASQUALE PASTORINO 3 B/4.....
 Stato civile.....Nubile.....
 Professione.....SEGRETARIA.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura.....1,68.....
 Capelli.....Castani.....
 Occhi.....Castani.....
 Segni particolari.....NESSUNO.....

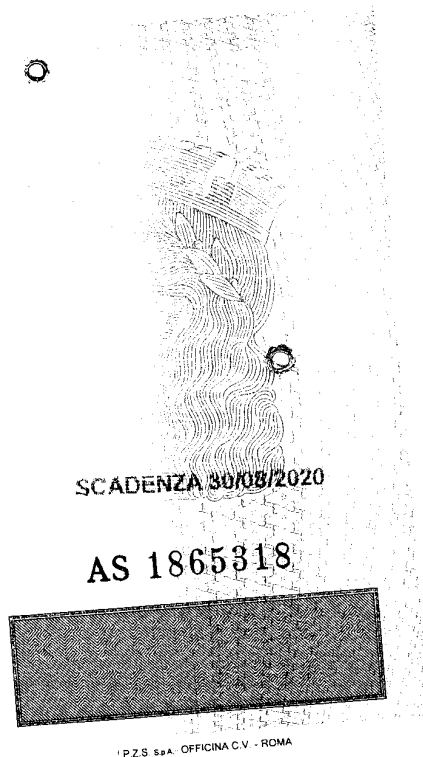
 Firma del titolare.....Emanuela Bruzzo.....
 GENOVA (GE) Li.....30/08/2010.....
 Immersione del dito

 IL SINDACO
 MASTURZI Luciano

 COMUNE DI GENOVA
 SERVIZIO DEMOCRATICO



Ditta R.L.F. S.R.L.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	R.L.F. S.R.L.
Indirizzo	Via Roma n.87 e Via del Vapore, n. 9 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	25.99.3 I / 25.99.3 P
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	RIZZO Carlo
numero di telefono	Tel. 347 - 2267249
Attività svolta	Fabbricazione di oggetti in ferro, rame ed altri metalli – saldature industriali – manutenzione di impianti e saldature di metalli speciali, sabbiature, verniciature e commercio di prodotti edili ... OMISSIS...

Numero riferimento Tavola 1: **34**

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Antiruggine CM SAT ETICH. A
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20/21 – R51/53
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Zinco Argento
Etichetta	 
Frasi di rischio	R12 – R36 – R66 – R67
Frasi di sicurezza	S9 – S23 – S25 – S26 – S33 – S51
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Iron Miox Grafite
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Anr.Sint Grigio RAL 7044
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R48/20 – R52/53 – R63 –R65
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	“E”SM Nitro 690 Allum. Ruote
Etichetta	 
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R11 – R63 – R66 – R67 – R48/20 – R36/38
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Base Nero Tinte
Etichetta	 
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R37 – R51/53
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Antir. Sintetica Grigio Scuro
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R11 – R20/21 – R52/53
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Diluyente EURO BP200
Etichetta	 
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R11 – R63 – R65 – R36/38 – R48/20
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	A0093 - RINNOVA
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R12 – R36 – R66 – R67
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Rapid Lux 2900 ind.le
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20/21
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Monostrato
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R20/21
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Ossigeno
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R8 S2 – S17
Quantità massima presente in azienda	20/40 litri
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☒ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Acetilene tecnico
Etichetta	 F+
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R5 – R6 – R12 S9 – S16 – S33
Quantità massima presente in azienda	10/15 kg
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☒ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	Quantità	Soglia di riferimento ³
1. MOLTO TOSSICHE		Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
2. TOSSICHE		
3. COMBURENTI		
4. ESPLOSIVE Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
5. INFIAMMABILI Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
6. FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - "Molto tossico per gli organismi acquatici" Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"		
10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l'acqua (compreso R14/15) ii) R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua		
11. SOSTANZE CANCEROGENE		Per qualunque quantità trattata
12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI		Per volumi > 5 mc.
13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI		Per qualunque quantità trattata

³ Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.

Le sostanze pericolose detenute non rientrano nelle quantità, riportate nell'Allegato I, parti 1 e 2, D.lgs 334/99 e s.m.i.

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto ~~XXXXXXXXXXXX~~ RIZZO CARLO

In qualità di titolare della ditta R.L.F. S.r.l.

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 18/12/2012


IN FEDE

Cognome RIZZO Nome CARLO Data e luogo di nascita 17/12/1984 Residenza SERRAVALLE SCRIVIA Via 18 ROMA Firma del titolare Il Funzionario Notificazione civile Uff. Prov. di Rilasc. dal Prefetto di ALESSANDRIA 7. Valevole fino 18 MAR 1986 Patente N. AL2030006 IL PREFETTO MARCA ROLLO LIRE 500	CAMBIAMENTI DI RESIDENZA NOVI LIGURE (AL) VIA M. PASUBIO 9 Data 1-3-85 Firma NOVI LIGURE (AU) VIA M. SABOTINO 25 Data 21/8-86 Firma SERRAVALLE SCRIVIA (AU) VIA DE GASPERI 16/12 16-2-87 PATENTE N. AL2030006 (P52RZW) VALIDA FINO AL 19/02/2006 NESSUNA PRESCRIZIONE PATENTE N. AL2030006 (KWDBMD) VALIDA FINO AL 24/02/2016 NESSUNA PRESCRIZIONE	VEICOLI PER I QUALI LA PATENTE È VALIDA PATENTE N. AL2030006 (KSTVT8) VIA CADUTI DI MASSIRIYA 7 15060 CAPRIATA D'ORBA AL B Motoveicoli di peso a vuoto sup. a 4 q.li; auto-veicoli, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri e autoveicoli di uso speciale o trasporti specifici di peso a pieno carico fino a 35 q.li (1) (2) (3) C Autocarri, autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico oltre 35 q.li; trattori stradali (1) D Autobus (1) E Autoveicoli di cat. B, C, D, per cui il cond. è abilitato, con rinvio, eccd. i relativi limiti di cat.: autotreni (solo per cat. C e D)
--	--	---

CONFESSIONI ANNUALI 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030	SOSPENSIONI DELLA PATENTE NOTE: (1) anche se trainante rimorchio leggero (fino a 7,5 c.li a pieno carico). (2) anche se trainante rimorchio non leggero con peso a pieno carico non eccedente il peso a vuoto della motrice italiana che il peso pieno carico dei 2 veicoli non superi i 35 t. (3) la patente di categoria B abilita anche alla guida di macchine agricole, carrelli e macchine operatrici. (4) la guida dei motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 7 dell'art. 2 della L. 74-2-74 num. 61 è subordinata ad apposita autorizzazione. 8050992	Mod. MC 701/M REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE PATENTE DI GUIDA PERMIS DE CONDUIRE
---	--	---

Ditta AUTOEREDI SERVICE

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	AUTOEREDI SERVICE DI REDI ARMOGENE
Indirizzo	Via Serravalle, n. 34 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.20.1 A / 45.20.3 D / 45.20.4 D
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	
numero di telefono	Tel.
Attività svolta	Autoriparazioni meccaniche e motoristiche di autoveicoli

DITTA NON PRESENTATASI ALL'INCONTRO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI PER LA STESURA DELL'ELABORATO "RISCHIO INDUSTRIALE".

Ditta COMITEC S.R.L.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	COMITEC S.R.L.
Indirizzo	Via del Vapore, n. 53 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	25.11 P
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Rappresentante dell'attività	PERASSOLO Eleonora
Indirizzo e-mail per informazioni	alberto.giordano@tiscali.it
Attività svolta	Lavorazione carpenteria metallica e non

Numero riferimento Tavola 1: **35**

N.B. non detiene, non produce e non utilizza sostanze pericolose per le proprie lavorazioni

AUTOCERTIFICAZIONE


La sottoscritta Perassolo Eleonora, in qualità di rappresentante della ditta COMITEC s.r.l.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che la sopracitata ditta non detiene né utilizza sostanze pericolose e non effettua lavorazioni a rischio.

Arquata Scrivia, li 19-12-2012

IN FEDE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Perassolo E.', is written below the 'IN FEDE' text.

Cognome **PERASSOLO**
 Nome **Eleonora Beatrice**
 nato il **12 gennaio 1949**
 (atto n. **1** P. **1**^ S. **A**)
 a **ArQuata Scrivia (AL)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **GRONDONA**
 Via **Loc. Croce, 4**
 Stato civile **++-----**
 Professione **Artigiana**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,58**
 Capelli **castani**
 Occhi **verdi**
 Segni particolari **n.n.**



Firma del titolare *Ignazio Grondona*
 Grondona **- 3 APR. 2004**
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Pietro Aceto
 Segretario del com.
 indice sinistro

SCADE IL
- 3 APR 2009

Validità prorogata ai sensi dell'art. 31
 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 fino al
- 3 APR 2014

AH 1293880
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Pietro Aceto


REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
GRONDONA

CARTA D'IDENTITA'
N° AH 1293880
 DI
PERASSOLO ELEONORA
BEATRICE

Ditta ABBATE GIORGIO

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	ABBATE GIORGIO (ex AUTOSOLE)
Indirizzo	Strada del Vapore – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.11.01 P
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	
numero di telefono	Tel. 349 7033214
Attività svolta	Commercio al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri

Numero riferimento Tavola 1: **36**

N.B. *ditta che si occupa principalmente di vendita auto nuove e compra-vendita auto usate: non detiene e non produce sostanze pericolose*

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto ABBATE GIORGIO

In qualità di titolare della ditta omonima

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 17/01/2013


IN FEDE



Ditta COSTRUZIONI GENERALI

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	COSTR. GEN. DI RAFFAELE GREGORACE
Indirizzo	Loc. Pradella, n. 45 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	25.11 A / 25.9 D / 43.39.01 D
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	
numero di telefono	
Attività svolta	Carpenteria e lavorazione del ferro

DITTA NON PRESENTATASI ALL'INCONTRO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI PER LA STESURA DELL'ELABORATO "RISCHIO INDUSTRIALE".

***NON PERVENUTA ALL'AZIENDA LA RACCOMANDATA DI CONVOCAZIONE INVIATA ALL'INDIRIZZO REGISTRATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA:
DESTINATARIO TRASFERITO***

RACCOMANDATA MANDATA DAL COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

per convocare le ditte allo scopo di acquisire informazioni per la stesura dell'Elaborato "Rischio Industriale"


Comune di Arquata Scrivia
 C.A.P. 15061 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA
 TEL. 0143 600411 - FAX 0143 600417

P.21171 *[Signature]*

R  12520671332-0

Arquata Scrivia, 30/11/2012
 Ditta **COSTR. GEN. DI RAFFAELE GREGORACE**
 Loc. Pradella, n. 45
 15061 ARQUATA SCRIVIA

Elaborato "Rischio Industriale" da parte dello scrivente

*IL POSTALINTE E
 TORRENTINO, DATA E 11/12/2012*

Ufficio E. Doppi




Avviso di ricevimento **P.21171**

☒ Raccomandata ☐ Perito
☐ Assicurato ☐ Esso

Numero **12520671332 0**

Data di spedizione _____ Dell'ufficio postale di _____

Destinatario **Ditta COSTR. GEN. DI RAFFAELE GREGORACE**
Loc. PRADILLA 45
 C.A.P. **15061** Località **ARQUATA S. (AL)**

Firma per esteso del ricevente _____ Data _____ Firma dell'incaricato alla distribuzione _____ Bollo dell'ufficio di distribuzione _____
(Nome e Cognome)
Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01/10/03
☐ Inviato in busta chiusa
☐ Ritiro a richiesta

Ditta VIGNATI MASSIMIGLIANO

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	VIGNATI MASSIMIGLIANO
Indirizzo	Via Libarna, n. 8 15061 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.20.1 A
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	VIGNATI Massimigliano
numero di telefono	Tel. 0143 - 635490
Attività svolta	Autoriparazioni meccaniche e motoristiche

Numero riferimento Tavola 1: **37*****N.B.** non detiene, non produce e non utilizza sostanze pericolose per le proprie lavorazioni*

AUTOFFICINA
VIGNATI MASSIMILIANO
Via Libarna, 8
15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
CF: VGNMSM70D25A436I
P.IVA: 02303390062
TEL. 0143/635490

Spett.le Comune di Arquata Scrivia
Piazza Bertelli, 21
15061 Arquata Scrivia
ALESSANDRIA

Arquata Scrivia, 18 dicembre 2012

Oggetto: Vs raccomandata prot. 21171 del 30/11/2012
Inerente acquisizione informazioni Elaborato "Rischio Industriale"

A seguito Vs raccomandata citata in oggetto, e come da anticipazioni telefoniche intercorse, con la presente sono a comunicare che nella mia attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli non vengono utilizzate e detenute sostanze pericolose.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

In fede.

Massimiliano Vignati


Ditta TOP SERVICE

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	TOP SERVICE DI BISIO STEFANO
Indirizzo	Via Marconi, n. 29/7 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	13.96.1 P
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	BISIO Stefano
numero di telefono	Tel. 342 - 16432236
Attività svolta	Produzione etichette in poliestere

Numero riferimento Tavola 1: **38**

N.B. ditta individuale senza dipendenti che si occupa solo di stampare immagini su pellicole adesive: non detiene, non produce e non utilizza sostanze pericolose

AUTOCERTIFICAZIONE


Il sottoscritto Bisio Stefano

In qualità di titolare della ditta TOP SERVICE DI BISIO STEFANO

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i ~~prodotti e le quantità indicate nelle~~
~~schede, allegate alla presente, sono veritieri.~~ **NON UTILIZZA NE DETIENE**
SOSTANZE PERICOLOSE E NON EFFETTUA LAVORAZIONI A RISCHIO


Arquata Scrivia, li 18/12/2012

IN FEDE



Cognome BISIO
 Nome STEFANO
 nato il 19 ottobre 1976
 (atto n. 709 P. 1 S. A /2)
 a GENOVA GE
 a ITALIANA
 Cittadinanza ARQUATA SCRIVIA
 Residenza VIALE MARCONI 29 /7
 Via =====
 Stato civile ARTIGIANO
 Professione =====
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1,80
 Capelli BIONDI
 Occhi VERDI
 Segni particolari NN
=====
=====


 Firma del titolare Stefano Bisio
 ARQUATA SCRIVIA h
 Impronta del dito SINDACO
 indice sinistro =====
 Diritti =====
 Euro 10,59





Ditta DERRICK SERVICE S.R.L.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	DERRICK SERVICE S.R.L.
Indirizzo	Via del Bovo – Parco Piaggio – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	33.12.4 I (2002-2007) RISCHIO MEDIO 1-52.1 Magazzinaggio e supporto ai trasporti Modulo B6 Attestazione RSPP
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	DDL: PUGLIA Antonio RSPP: GIURINTANO Gabriele
numero di telefono	DDL Tel. 335 – 5800272 RSPP Tel. 349 - 0024110
Attività svolta	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi

Numero riferimento Tavola 1: **39**

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	8410.0000 AGRIMAC
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R38 – R20/21 – R10 S9 – S13 – S36/37 – S43
Quantità massima presente in azienda	50 litri
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☒ <u>Fusti</u> ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	DILUENTE NITRO “L”
Etichetta	 
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R11 – R20/21 – R22 – R36 – R36/38 – R37/38 – R38 – R41 – R48/20 – R51/53 – R63 – R65 – R66 – R67 – R68/20/21/22 S1/2 – S7/9 – S16 – S23 – S24/25 – S26 – S29 – S36/37 – S45 – S62
Quantità massima presente in azienda	50 litri
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☒ <u>Fusti</u> ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	CATRAMINA NERA
Etichetta	 
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R11 – R38 – R48/20 – R63 – R67 S9 – S16 – S33 – S36/37 – S43
Quantità massima presente in azienda	50 kg
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☒ <u>Fusti</u> ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	GASOLIO TRAZIONE
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R66 – R51/53 – R65 – R40 S61 – S62 – S36/37 – S24
Quantità massima presente in azienda	Nessuna
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☒ <u>Rifornimento tramite Autocisterna una volta la settimana</u> ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	BASE PER POLINOXAL
Etichetta	<i>Nessuna etichetta di pericolo</i>
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R 10 – R52/53 S43
Quantità massima presente in azienda	150 litri
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☒ <u>Fusti</u> ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	DILUENTE NITRO 900
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R20/21/22 – R52/53 – R65 – R11 – R68/20/21/224
Quantità massima presente in azienda	50 litri
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☒ <u>Fusti</u> ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	INOXAL GRIGIA
Etichetta	<i>Nessuna etichetta di pericolo</i>
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R10 – R52/53 S43
Quantità massima presente in azienda	50 litri
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☒ <u>Fusti</u> ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	GASOLIO TRAZIONE
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R66 – R51/53 – R65 – R40 S61 – S62 – S36/37 – S24
Quantità massima presente in azienda	Nessuna
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☒ <u>Rifornimento con autocisterna una volta la settimana</u> ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Ossigeno
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R8 - RFb S36 – S17
Quantità massima presente in azienda	500 litri
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento X Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Acetilene (disciolta)
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R6 – R12 – R5 S2 – S9 – S16 – S33
Quantità massima presente in azienda	135 litri / Q.ta max in kg 205
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento X Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	SUVA 134a
Etichetta	<i>Nessuna etichetta di pericolo</i>
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	RA S9 – S23
Quantità massima presente in azienda	800 kg
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento X Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	R409A
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R59 – R10 S29
Quantità massima presente in azienda	Non più presente in sito, precedentemente circa 150 kg
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento X Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	R404A
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R59
Quantità massima presente in azienda	300 kg
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento X Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	TD 400 SAE 15W40
Etichetta	<i>Nessuna etichetta di pericolo</i>
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R38 – R41 – R43 – R51/53
Quantità massima presente in azienda	360 litri
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☒ Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	TRACTOR TIF 10W30
Etichetta	<i>Nessuna etichetta di pericolo</i>
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R37 – R41 – R53 – R51/53
Quantità massima presente in azienda	360 litri
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☒ Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	GEAR ZC 80W90
Etichetta	<i>Nessuna etichetta di pericolo</i>
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R38 – R41 – R51/53
Quantità massima presente in azienda	180 litri
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☒ Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	GASOLIO
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R51/53 – R66 – R65 S62 – S36/37 – S24
Quantità massima presente in azienda	Nessuna
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☒ <u>Rifornimento con autocisterna una volta la settimana</u> ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-4

Informazioni relative alla lavorazione			
Tipo di attività	Rifornimento gasolio		
Processi	☐ Alta temperatura $\geq 100^{\circ}\text{C}$ ☐ Alta pressione ≥ 10 bar ☐ Uso radiazioni ionizzanti		
Lavorazioni di processo	☐ Processo continuo ☐ Batch		
Misure di prevenzione e mitigazione	☐ Muri di separazione ☒ Sistemi antincendio ☒ Caratteristiche strutturali		
Protezioni ambientali	☐ Monitoraggio e abbattimento eflussi gassosi ☒ Bacini di raccolta sversamenti nelle aree di processo e/o traverso ☐ Impermeabilizzazione piazzali ☐ Muri di separazione ☐ Rete raccolta acque meteoriche ☐ Con vasche di prima pioggia ☒ Con vasche di emergenza per intercettare sversamenti incidentali ☐ Barriera idraulica		
Viabilità	Mezzo di trasporto	Trasporto/mese	% Trasporto merci pericolose
	☐ Autoarticolati		
	☐ Autocisterne	4 volte	
	☐ Autocarri		
	☐ Furgoni		
Indicare per ogni mezzo di trasporto utilizzato: - il numero medio di mezzi che arrivano e partono dall'attività mensilmente (Trasporto/mese) - la percentuale del trasporto di merci pericolose sul totale trasportato (% Trasporto merci pericolose) - i percorsi usuali e accesso dei mezzi di soccorso dell'area in esame			

Tabella 2.1.1-4

Informazioni relative alla lavorazione			
Tipo di attività	Riparazione containers		
Processi	☐ Alta temperatura $\geq 100^{\circ}\text{C}$ ☐ Alta pressione ≥ 10 bar ☐ Uso radiazioni ionizzanti		
Lavorazioni di processo	☐ Processo continuo ☐ Batch		
Misure di prevenzione e mitigazione	X Muri di separazione X Sistemi antincendio X Caratteristiche strutturali		
Protezioni ambientali	☐ Monitoraggio e abbattimento eflussi gassosi ☐ Bacini di raccolta sversamenti nelle aree di processo e/o traverso ☐ Impermeabilizzazione piazzali X Muri di separazione ☐ Rete raccolta acque meteoriche ☐ Con vasche di prima pioggia ☐ Con vasche di emergenza per intercettare sversamenti incidentali ☐ Barriera idraulica		
Viabilità	Mezzo di trasporto	Trasporto/mese	% Trasporto merci pericolose
	☐ Autoarticolati	40-60	
	☐ Autocisterne		
	☐ Autocarri		
	☐ Furgoni		
Indicare per ogni mezzo di trasporto utilizzato: - il numero medio di mezzi che arrivano e partono dall'attività mensilmente (Trasporto/mese) - la percentuale del trasporto di merci pericolose sul totale trasportato (% Trasporto merci pericolose) - i percorsi usuali e accesso dei mezzi di soccorso dell'area in esame			

L'intervento di riparazione containers prevede la raddrizzatura, saldatura e ricolorazione delle parti interessate all'intervento. Tali operazioni mirate vengono svolte in un area appositamente destinata a tale scopo ed adeguatamente attrezzata.

Tabella 2.1.1-4

Informazioni relative alla lavorazione			
Tipo di attività	Deposito per conto terzi di containers		
Processi	☐ Alta temperatura $\geq 100^{\circ}\text{C}$ ☐ Alta pressione ≥ 10 bar ☐ Uso radiazioni ionizzanti		
Lavorazioni di processo	☐ Processo continuo ☐ Batch		
Misure di prevenzione e mitigazione	☐ Muri di separazione ☒ Sistemi antincendio ☒ Caratteristiche strutturali		
Protezioni ambientali	☐ Monitoraggio e abbattimento eflussi gassosi ☐ Bacini di raccolta sversamenti nelle aree di processo e/o traverso ☐ Impermeabilizzazione piazzali ☐ Muri di separazione ☐ Rete raccolta acque meteoriche ☐ Con vasche di prima pioggia ☐ Con vasche di emergenza per intercettare sversamenti incidentali ☐ Barriera idraulica		
Viabilità	Mezzo di trasporto	Trasporto/mese	% Trasporto merci pericolose
	☐ Autoarticolati	1000	
	☐ Autocisterne		
	☐ Autocarri		
	☐ Furgoni		
Indicare per ogni mezzo di trasporto utilizzato: - il numero medio di mezzi che arrivano e partono dall'attività mensilmente (Trasporto/mese) - la percentuale del trasporto di merci pericolose sul totale trasportato (% Trasporto merci pericolose) - i percorsi usuali e accesso dei mezzi di soccorso dell'area in esame			

L'operazione prevede carico e scarico di autoarticolati; manovre di stoccaggio e resa dei containers tramite l'utilizzo di carrelli elevatori.

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	Quantità	Soglia di riferimento ³
1. MOLTO TOSSICHE	Vedi Nota	Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
2. TOSSICHE	Vedi Nota	
3. COMBURENTI	3.000 litri mensili	
4. ESPLOSIVE Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4	Vedi Nota	
5. INFIAMMABILI Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3	Vedi Nota	
6. FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a	Vedi Nota	
7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b	Vedi Nota	
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c	Vedi Nota	
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - "Molto tossico per gli organismi acquatici" Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"	Vedi Nota	
10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l'acqua (compreso R14/15) ii) R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua	Vedi Nota	
11. SOSTANZE CANCEROGENE	Vedi Nota	Per qualunque quantità trattata
12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI	Vedi Nota	Per volumi > 5 mc.
13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI	Vedi Nota	Per qualunque quantità trattata

³ Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.

Nota: Le sostanze pericolose detenute non rientrano nelle quantità, riportate nell'Allegato I, parti 1 e 2, D.lgs 334/99 e s.m.i.

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Antonio Pugliese
In qualità di titolare della ditta Dezrick service snc
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle
schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 18/12/2012

IN FEDE




AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Antonio Pugliese
In qualità di titolare della ditta Dezrick service snc
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle
schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 18/12/2012

IN FEDE




Ditta LA BOTTEGA DELLA CORNICE

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	LA BOTTEGA DELLA CORNICE
Indirizzo	Via Libarna, n. 88 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	16.29.40
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	GASTALDO Debora
numero di telefono	Tel. 0143 667627 Cel. 348 9794352
Attività svolta	Laboratorio artigianale di cornici

Numero riferimento Tavola 1: **40**

***N.B.** ditta individuale che effettua lavori di artigianato: non detiene, non produce e non utilizza sostanze pericolose*

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto DEBORA GASTALDO

In qualità di titolare/rappresentante della ditta LA BOTTEGA DELLA CORNICE

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che la sopracitata ditta non detiene ne
utilizza sostanze pericolose e non effettua lavorazioni a rischio.

Arquata Scrivia, li 29/01/13

IN FEDE

Debra Gastaldo

LA BOTTEGA DELLA CORNICE
LABORATORIO ARTIGIANALE
di Gastaldo Debora
Via Libarna, 88 - 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Tel. 348.9794352
C.F. GST DBR 71B63 F965N
P.IVA 02379850064

Cognome GASTALDO	
Nome DEBORA	
Nato il 23/02/1971	
Atto n. 69 P1 SA	S
a NOVI LIGURE (AL)	
Cittadinanza ITALIANA	
Residenza BOSIO (AL)	
Via DEI TIGLI 1	
Stato civile Cg. BAGNASCO/ANDREA CARLO	
Professione IMPIEGATA	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura 1,60	
Capelli CASTANI	
Occhi CASTANI	
Segni particolari ---	

Firma del titolare <i>Debora Gastaldo</i>	
BOSIO il 05/10/2012	
Impronta del d. indice sinistro	FUNZIONARIO DELEGATO <i>(Lombardo Maria)</i>



Ditta S.D.P. S.r.l.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	S.D.P. – Distribuzione Petroli S.r.l.
Indirizzo	Località Crocino – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	ATECORI 2007 46.71 ATECORI 2002 51.51
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	CALERO Romano
numero di telefono	Tel. 010 8699423
Attività svolta	Laboratorio artigianale di cornici

Numero riferimento Tavola 1: **41**

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	GASOLIO e sua emulsione
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R20 – R38 – R40 – R65 – R51/53
Quantità massima presente in azienda	90 mc
Modalità di stoccaggio della sostanza	☒ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☒ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☒ <u>Cisterna fusti</u> ☒ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	AVKEM 17/P
Etichetta	 
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	R20/21/22 – R38 – R41 – R50/53 – R65 – R66 S26 – S29 – S36/37/39 – S61 – S62
Quantità massima presente in azienda	2 mc
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☒ <u>Cisterna fusti</u> ☒ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-4

Informazioni relative alla lavorazione			
Tipo di attività	Produzione emulsione		
Processi	☐ Alta temperatura $\geq 100^{\circ}\text{C}$ ☐ Alta pressione ≥ 10 bar ☐ Uso radiazioni ionizzanti		
Lavorazioni di processo	☐ Processo continuo ☒ Batch		
Misure di prevenzione e mitigazione	☐ Muri di separazione ☒ Sistemi antincendio ☐ Caratteristiche strutturali		
Protezioni ambientali	☐ Monitoraggio e abbattimento eflussi gassosi ☒ Bacini di raccolta sversamenti nelle aree di processo e/o trasverso ☐ Impermeabilizzazione piazzali ☐ Muri di separazione ☒ Rete raccolta acque meteoriche ☐ Con vasche di prima pioggia ☒ Con vasche di emergenza per intercettare sversamenti incidentali ☐ Barriera idraulica		
Viabilità	Mezzo di trasporto	Trasporto/mese	% Trasporto merci pericolose
	☒ Autoarticolati	1	100%
	☒ Autocisterne	20	100%
	☒ Autocarri	1	100%
	☒ Furgoni	1	0
Indicare per ogni mezzo di trasporto utilizzato: - il numero medio di mezzi che arrivano e partono dall'attività mensilmente (Trasporto/mese) - la percentuale del trasporto di merci pericolose sul totale trasportato (% Trasporto merci pericolose) - i percorsi usuali e accesso dei mezzi di soccorso dell'area in esame			

L'operazione prevede carico e scarico di autoarticolati; manovre di stoccaggio e resa dei containers tramite l'utilizzo di carrelli elevatori.

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	Quantità	Soglia di riferimento ³
1. MOLTO TOSSICHE	Vedi Nota	Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
2. TOSSICHE	Vedi Nota	
3. COMBURENTI	3.000 litri mensili	
4. ESPLOSIVE Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4	Vedi Nota	
5. INFIAMMABILI Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3	Vedi Nota	
6. FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a	Vedi Nota	
7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b	Vedi Nota	
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c	Vedi Nota	
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - "Molto tossico per gli organismi acquatici" Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"	Vedi Nota	
10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l'acqua (compreso R14/15) ii) R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua	Vedi Nota	
11. SOSTANZE CANCEROGENE	Vedi Nota	Per qualunque quantità trattata
12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI	Vedi Nota	Per volumi > 5 mc.
13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI	Vedi Nota	Per qualunque quantità trattata

³ Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.

Nota: Le sostanze pericolose detenute non rientrano nelle quantità, riportate nell'Allegato I, parti 1 e 2, D.lgs 334/99 e s.m.i.

AUTOCERTIFICAZIONE


Il sottoscritto BECCARIA GIOVANNI

In qualità di titolare della ditta RESP. TECNICO DELLA
SDP Distribuzione Petroli SRL



DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle
schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 07/02/2013

IN FEDE



Cognome	BECCARIA
Nome	GIOVANNI PRIMO
nato il	09/01/1953
(atto n.	0905 1^s A
a	GENOVA
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	GENOVA
Via	VIA PAOLO ANFOSSI 24 A/10
Stato civile	CG MAGGIO CARLA
Professione	IMPIEGATO
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	1.83
Capelli	BRIZZOLATI
Occhi	CASTANI
Segni particolari	USA OCCHIALI

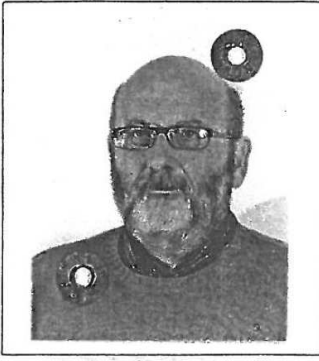	
Firma del titolare <i>Giovanni Beccaria</i>	
GENOVA	04/03/2008
 	



I.P.Z.S. SPA - OFFICINA C.V. - ROMA



Ditta CEMENTIR ITALIA S.P.A.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione Altre Attività Produttive puntuali	
Nome dell'attività	CEMENTIR ITALIA S.P.A.
Indirizzo	Via Serravalle, 49 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	23.51
Tipologia dell'attività	☒ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	Direttore di Stabilimento: Domenico Ingegno
numero di telefono	Tel. 0143 6391
Attività svolta	Produzione e vendita cemento

Numero riferimento Tavola 1: **42**

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Acetone
Etichetta	 
Frasi di rischio	H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319 Provoca grave irritazione oculare. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
Frasi di sicurezza	P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. - Non fumare. P241 Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/a prova di esplosione. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
Quantità massima presente in azienda	9 Kg
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Acido nitrico 65 %
Etichetta	 
Frasi di rischio	H272 Può aggravare un incendio; comburente. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Frasi di sicurezza	P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. - Non fumare. P221 Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
Quantità massima presente in azienda	3 Kg
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Alcol etilico
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	<i>H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.</i> <i>P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. - Non fumare.</i> <i>P241 Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/a prova di esplosione.</i> <i>P243 Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.</i> <i>P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.</i> <i>P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.</i> <i>P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.</i>
Quantità massima presente in azienda	5 Kg
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Alcol metilico
Etichetta	  
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	<i>H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.</i> <i>H301+H311+H331 Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.</i> <i>H370 Provoca danni agli organi.</i> <i>P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. - Non fumare.</i> <i>P241 Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/a prova di esplosione.</i> <i>P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.</i> <i>P307+P311 IN CASO di esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.</i> <i>P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.</i> <i>P405 Conservare sotto chiave.</i> <i>P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.</i>
Quantità massima presente in azienda	5 Kg
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Ammoniaca 30%
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	<i>H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.</i> <i>H335 Può irritare le vie respiratorie.</i> <i>H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.</i> <i>P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.</i> <i>P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.</i> <i>P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.</i> <i>P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.</i> <i>P405 Conservare sotto chiave.</i> <i>P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.</i>
Quantità massima presente in azienda	20 Kg
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Argento nitrato
Etichetta	
Frasi di rischio	H272 Può aggravare un incendio; comburente. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Frasi di sicurezza	P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. - Non fumare. P221 Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
Quantità massima presente in azienda	500 g
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Dietilammina
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	<i>H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.</i> <i>H302+H312+H332 Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.</i> <i>H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.</i> <i>P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. - Non fumare.</i> <i>P241 Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/a prova di esplosione.</i> <i>P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.</i> <i>P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.</i> <i>P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.</i> <i>P405 Conservare sotto chiave.</i> <i>P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali..</i>
Quantità massima presente in azienda	3 Kg
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Sodio perossido
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	<i>H271 Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.</i> <i>H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.</i> <i>P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. – Non fumare.</i> <i>P221 Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili.</i> <i>P283 Indossare indumenti completamente ignifughi o in tessuti ritardanti di fiamma.</i> <i>P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.</i> <i>P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.</i> <i>P405 Conservare sotto chiave.</i> <i>P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.</i>
Quantità massima presente in azienda	2 Kg
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☒ Piccoli contenitori

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Ossigeno compresso
Etichetta	 
Frasi di rischio	<i>H270 Può provocare o aggravare un incendio – comburente</i> <i>H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato</i>
Frasi di sicurezza	<i>P244 Mantenere le valvole e i raccordi liberi da olio e grasso</i> <i>P220 Tenere lontano da sostanze combustibili</i> <i>P370+P376 In caso di incendio: bloccare la perdita se non c'è pericolo</i> <i>P403 Conservare in luogo ben ventilato.</i>
Quantità massima presente in azienda	260 mc
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☒ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Miscela di gas liquefatti (Argon Metano)
Etichetta	
Frase di rischio	<i>H220 Liquido e vapori facilmente infiammabili.</i>
Frase di sicurezza	<i>P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. – Non fumare. P243 evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche P403 Conservare in luogo ben ventilato.</i>
Quantità massima presente in azienda	50 mc
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☒ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Propano
Etichetta	 
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	<i>H220 Liquido e vapori facilmente infiammabili.</i> <i>H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato</i> <i>P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. – Non fumare.</i> <i>P377 in caso di incendio dovuto a perdite di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo</i> <i>P381 eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo</i> <i>P403 Conservare in luogo ben ventilato.</i>
Quantità massima presente in azienda	250 kg
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☒ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Acetilene
Etichetta	 
Frasi di rischio	<i>H220 Liquido e vapori facilmente infiammabili.</i> <i>H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato</i>
Frasi di sicurezza	<i>P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. – Non fumare.</i> <i>P377 in caso di incendio dovuto a perdite di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo</i> <i>P381 eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo</i> <i>P403 Conservare in luogo ben ventilato.</i>
Quantità massima presente in azienda	94 kg
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☒ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Ossido di azoto
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	<i>H330 Mortale se inalato</i> <i>H270 Può provocare o aggravare un incendio; comburente</i> <i>H314 Provoca ustioni della pelle e gravi lesioni oculari</i> <i>H280 contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato</i> <i>P260 Non respirare i gas, i vapori</i> <i>P220 Tenere lontano da sostanze combustibili</i> <i>P280 Indossare guanti, indumenti protettivi, proteggere gli occhi, proteggere il viso</i> <i>P244 mantenere le valvole e i raccordi liberi da olio e grasso</i> <i>P304+P340+P315 In caso di inalazione: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare immediatamente un medico</i> <i>P370+P376 In caso di incendio: bloccare la perdita se non c'è pericolo</i> <i>P303+P361+P353+P315 In caso di contatto con la pelle (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. Consultare immediatamente un medico</i> <i>P305+P351+P338+P315 In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Consultare immediatamente un medico</i> <i>P405 Conservare sotto chiave</i> <i>P403 Conservare in luogo ben ventilato.</i>
Quantità massima presente in azienda	3 pz
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☒ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Gasolio
Etichetta	
Frasi di rischio	<i>H226 Liquido e vapori infiammabili</i> <i>H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie</i> <i>H315 Provoca irritazione cutanea</i> <i>H332 Nocivo se inalato</i> <i>H351 Sospettato di provocare il cancro</i> <i>H 373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta</i> <i>H 411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata</i>
Frasi di sicurezza	<i>P261 Evitare di respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol</i> <i>P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso</i> <i>P301+310 In caso di ingestione: contattare immediatamente un centro antiveneni o un medico</i> <i>P331 non provocare il vomito</i> <i>P501 smaltire il prodotto/recipiente in conformità al D.Lgs.152/06</i>
Quantità massima presente in azienda	9000 litri
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☒ Cisterna/Fusti ☒ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-4

Informazioni relative alla lavorazione			
Tipo di attività	COTTURA CLINKER		
Processi	☒ Alta temperatura $\geq 100^{\circ}\text{C}$ ☐ Alta pressione ≥ 10 bar ☐ Uso radiazioni ionizzanti		
Lavorazioni di processo	☒ Processo continuo ☐ Batch		
Misure di prevenzione e mitigazione	☒ Muri di separazione ☒ Sistemi antincendio ☒ Caratteristiche strutturali		
Protezioni ambientali	☒ Monitoraggio e abbattimento efflussi gassosi ☒ Bacini di raccolta sversamenti nelle aree di processo e/o traverso ☒ Impermeabilizzazione piazzali ☒ Muri di separazione ☒ Rete raccolta acque meteoriche ☒ Con vasche di prima pioggia ☒ Con vasche di emergenza per intercettare sversamenti incidentali ☐ Barriera idraulica		
Viabilità	Mezzo di trasporto	Trasporto/mese	% Trasporto merci pericolose
	☐ Autoarticolati		
	☒ Autocisterne	1215	0,5 %
	☒ Autocarri	1700	5 %
	☐ Furgoni		
Indicare per ogni mezzo di trasporto utilizzato: - il numero medio di mezzi che arrivano e partono dall'attività mensilmente (Trasporto/mese) - la percentuale del trasporto di merci pericolose sul totale trasportato (% Trasporto merci pericolose) - i percorsi usuali e accesso dei mezzi di soccorso dell'area in esame			

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	Quantità	Soglia di riferimento ³
1. MOLTO TOSSICHE	Vedi Nota	Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
2. TOSSICHE	Vedi Nota	
3. COMBURENTI	3.000 litri mensili	
4. ESPLOSIVE Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4	Vedi Nota	
5. INFIAMMABILI Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3	Vedi Nota	
6. FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a	Vedi Nota	
7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b	Vedi Nota	
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c	Vedi Nota	
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - "Molto tossico per gli organismi acquatici" Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"	Vedi Nota	
10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l'acqua (compreso R14/15) ii) R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua	Vedi Nota	
11. SOSTANZE CANCEROGENE	Vedi Nota	Per qualunque quantità trattata
12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI	Vedi Nota	Per volumi > 5 mc.
13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI	Vedi Nota	Per qualunque quantità trattata

³ Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.

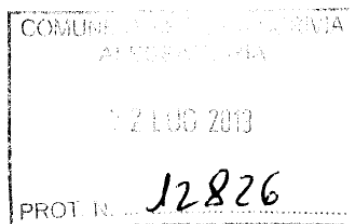
Nota: Le sostanze pericolose detenute non rientrano nelle quantità, riportate nell'Allegato I, parti 1 e 2, D.lgs 334/99 e s.m.i.



STABILIMENTO DI ARQUATA SCRIVIA

Arquata Scrivia, 22/07/2013

Ns. riferimenti: Prot. n. ~~087~~/DIS/DI/mc







Spett. le
COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA
Servizio Programmazione Territoriale
Urbanistica Ambiente
Piazza Bettelli 21
15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Alla c.a.: Arch. Monica Ubaldeschi

AUTOCERTIFICAZIONE

In riferimento alla Vs. lettera Prot. 10439 "*Acquisizione informazioni per la stesura dell'Elaborato "Rischio Industriale" da parte dello scrivente Comune nell'ambito della pianificazione urbanistica*" il sottoscritto DOMENICO INGEGNO, in qualità di Direttore di Stabilimento della ditta CEMENTIR ITALIA S.P.A.,

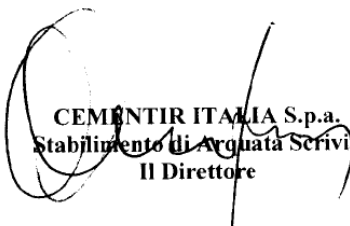DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che le lavorazioni, i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritiere.

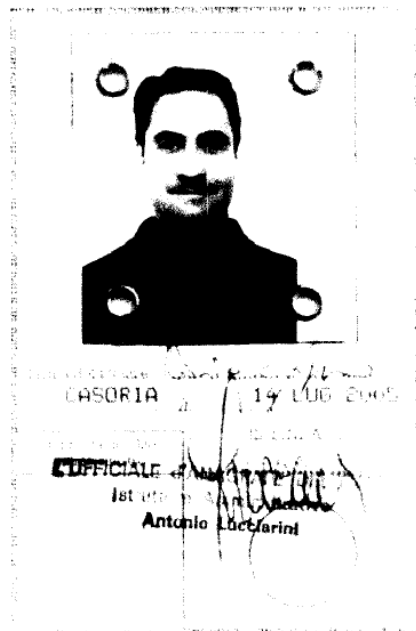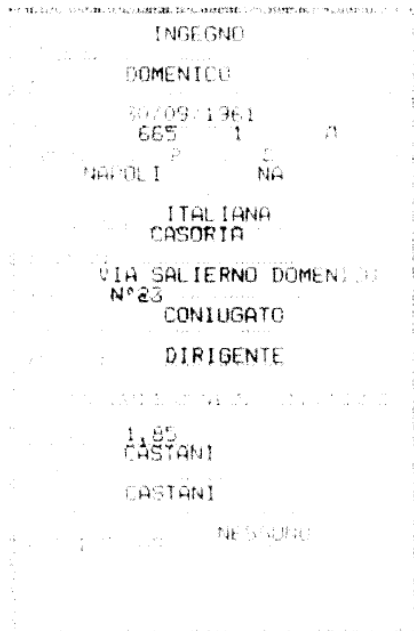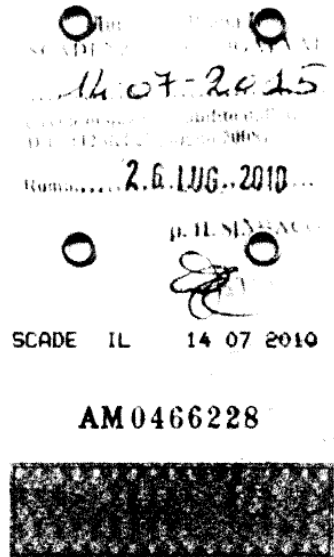
CEMENTIR ITALIA S.p.a.
Stabilimento di Arquata Scrivia
Il Direttore



ATTIVITA' SEVESO
DISMESSA

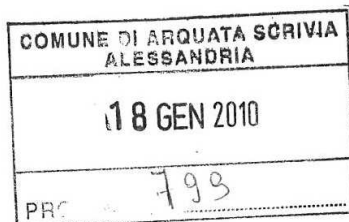
“ICIESSE S.p.a.”

(Notifica di fermata attività R.I.R.)



Notifica di cui all'art.6 per uscita ambito di applicazione D.Lgs 334/99 e smi, della Iciesse S.p.A. in liquidazione (ex art. 8)

U. P. 12



Raccomandata A/R

MINISTERO DELL'AMBIENTE
Servizio I.A.R.
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 - Roma

REGIONE PIEMONTE
Unità Flessibile
Via Principe Amedeo n.17
10123 TORINO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Via Galimberti N.2
15100 ALESSANDRIA (AL)

SINDACO DI ARQUATA SCRIVIA
Piazza Santo Bertelli 21
15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)

PREFETTO DI TORINO
Piazza della Libertà n.17
15100 ALESSANDRIA

CTR, COMITATO TECNICO REGIONALE
C/o Direzione Regionale Vigili del Fuoco,
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Strada del Barrocchio 71-73
10095 GRUGLIASCO (TO)

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
Via Piave, 65
15100 ALESSANDRIA

ARPA PIEMONTE
Area Progettazione, Produzione e Promozione dei
Servizi -Unità di coordinamento e rischio tecnologico
Via Principessa Clotilde, 1
10144 TORINO

Limbiato, 14 / 01 / 2010
Prot.13.1.2010 (..SV..)

Oggetto: Notifica ai sensi dell'art.6 della 334/99 e s.m.i. per fermata attività R.I.R.
ICIESSE S.p.A. in liquidazione (ex art. 8, D.Lgs. 334/99 e smi) di Arquata Scrivia
(AL) - USCITA AMBITI APPLICAZIONE NORMATIVA SEVESO E CORRELATE
(DM 9.8.2000 - SGS)

In riferimento a vostra comunicazione prot. 0006301 del 28/9/2009, inerente la Ministeriale prot. 23320 del 4/9/2009 sull'ispezione del Sistema di Gestione della Sicurezza (ai sensi dell'art.7 della 334/99 e smi)

Il sottoscritto **dott. Flavio Cambria**,
in qualità di gestore e liquidatore dello Stabilimento **Iciesse S.p.A. in liquidazione** con la presente
Notifica
Agli Enti di cui all'attenzione l'uscita dagli adempimenti della normativa Rischio Incidente Rilevante
(di cui all'art.8, D.Lgs. 334/99 e smi, detta Legge Seveso e correlate), sottoscritta nelle forme
dell'autocertificazione con le modalità e gli effetti del DPR 445 / 2000 e successive modifiche.

Tale scelta è conseguenza della cessata attività industriale RIR di produzione e della conseguente messa in liquidazione della società a decorrere dalla data 27/10/2009.
Il Liquidatore nominato, dott. Flavio Cambria si occuperà della valorizzazione degli immobili e degli impianti e garantirà il presidio dell'area soggetta a vincoli ambientali.

Pagina 1 di 3



ICIESSE S.p.A. in liquidazione
Sede Legale: 20122 Milano (MI)
Galleria Unione, 1

Uffici
20051 Limbiate (MB),
via 2 Giugno, 9
C.F. e P.IVA IT 13070240158

TEL: +39.02.990961
Fax: +39.02.99050351
Capitale Sociale
Euro 1.734.400,00

Società soggetta al controllo del Gruppo
Chimico Dalton S.p.A. ai sensi dell'art.
2497 bis c.c.
www.gruppodalton.com



Notifica di cui all'art.6 per uscita ambito di applicazione D.Lgs 334/99 e smi. della Iciesse S.p.A. in liquidazione (ex art. 8)

A1 - Ragione sociale della società che gestisce lo stabilimento

Iciesse S.p.A. ora Iciesse S.p.A. in liquidazione
Sede legale: Galleria Unione 1,
20122 Milano (MI)

A2 - Indirizzo completo dello stabilimento

Nominativo: Iciesse S.p.A. in liquidazione
Stabilimento: 15061, Arquata Scrivia (AL)
Località: Via XXV Aprile N.51

B1 - Sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo

Il gestore risiede per la carica presso lo stabilimento.

C - Nome della persona responsabile dello stabilimento

Liquidatore e Gestore: dott. Flavio Cambria

D - Elenco delle sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica

La società Iciesse S.p.A. ora Iciesse S.p.A. in liquidazione rientrava negli adempimenti cui all'art.8 del D.Lgs. 334/99 e smi in quanto presenti sostanze pericolose per l'ambiente (eco tossiche) oltre le soglie della colonna 3, allegato 1, parte 2, punto 9.i., come indicato nella tabella seguente.

CAT. SOSTANZA (RIF: ALL.1, parte 2, D.Lgs. 334/99)	DESCRIZIONE PRODOTTO (tonn)	LIMITE ART.6 (tonn)	LIMITE ART.8 (tonn)	SITUAZ. PREC (tonn)	SITUAZ. ATTUALE (tonn)
Molto Tossici per organismi acquatici (classificazione R50, R50/53 – punto 9.i all.1, 2 ^a p.)	Solfuro (245) Solfidrato (72) Ossido Zn (80) Fosfato Zn (150) BaS (50)	100	200	597	<< 100

E – Descrizione dell'attività, in corso o prevista, dell'impianto o del deposito

Situazione precedente

Lo stabilimento produceva:

- solfato di bario (detto Bianco Fisso), tramite forno rotativo di riduzione (da solfato a solfuro di bario), dissoluzione, miscelazione con solfato di sodio, essiccamento e insaccaggio;
- fosfato di zinco, tramite impianti di dissoluzione e miscelazione, essiccamenti, stoccaggi e confezionamento;
- solfuro in scaglie, tramite impianti sottovuoto di concentrazione con vapore;
- solfidrato, tramite diluizione
- bisolfito, tramite additivazione di soda nell'impianto di abbattimento scrubber a tre stadi in coda al forno rotativo di riduzione del solfato di bario a solfuro di bario
- altri prodotti commercializzati direttamente

Situazione presente

nello stabilimento vengono attualmente mantenute attive le seguenti attività per conto terzi:

1. movimentazione di prodotti confezionati (scarico da container e spedizione con camion)
2. confezionamento di prodotti non pericolosi (travasato da big bag a sacchi) e spedizione



ICIESSE

SOCIETÀ DEL GRUPPO CHIMICO DALTON

Notifica di cui all'art.6 per uscita ambito di applicazione D.Lgs 334/99 e smi. della Iciesse S.p.A. in liquidazione (ex art. 8)

F - Ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.

Lo stabilimento Iciesse S.p.A. in liquidazione nel suo complesso è distribuito su una superficie di circa 33000 mq di cui circa il 30 % di superficie coperta.

L'accesso dei mezzi è consentito attraverso N°1 passi carrai in via XXV Aprile - numero civico 51.

Lo stabilimento confina a

- NORD con il Torrente Scrivia
- SUD con abitazioni civili
- EST con abitazioni civili
- OVEST con aree di proprietà della società Derrik

Le prime abitazioni distano dal centro dello stabilimento oltre 200 m (R), mentre lo stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante più vicino è a oltre 500 m in linea d'aria (deposito di carburanti per trazione).

Entro i 5 km sono presenti:


- | | |
|---------------------------|-------------------|
| • SCUOLE: | Distanza > 900 m |
| • OSPEDALI: | Distanza > 1100 m |
| • STAZIONE FERROVIARIA: | Distanza > 1000 m |
| • UFFICI PUBBLICI: | Distanza > 850 m |
| • LUOGHI DI RITROVO: | Distanza > 600 m |
| • INDUSTRIE RIR PRESENTI: | Distanza > 500 m |

In allegato si riportano

1. planimetria in formato A3 con il perimetro dello stabilimento e l'ambiente immediatamente circostante.
2. Carta di identità del Gestore

In fede,

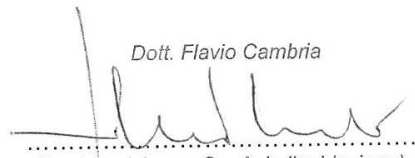Dott. Flavio Cambria



(Gestore Iciesse S.p.A. in liquidazione)





SSE S.P.A.
15061 Arquata (AL)
ALL. 2
alla
Notifica uscita
Seveso
(C.I. Gestore)
Data: 14/1/2010

ICIESSE S.P.A. 15061 Arquata (AL)	
ALL. 1 alla Notifica uscita Seveso (art.8 - 334/99)	
Data:	14/1/2010



ATTIVITA' SEVESO

“SI.GE.MI. S.r.l.”

(informazioni fornite dal gestore)

Tabella 1.1.2-1

Identificazione Attività Seveso	
Nome dell'attività	SI.GE.MI. S.r.l. – Sistema Integrativo Genova - Milano
Indirizzo	Via Gramsci, 1 – 15061 Arquata Scrivia (AL)
Gestore	Ing. Gianfranco Maria Peviani (legale rappresentante)
Attività svolta	L'attività svolta nel <u>deposito</u> consiste essenzialmente nel ricevimento, stoccaggio e trasferimento di prodotti petroliferi ed in particolare di benzina e gasolio. Codice ATECO dell'attività 09.1 I - Attività di supporto all'estrazione di petrolio e gas naturale
Adempimento D.lgs 334/99 e s.m.i.	Artt. 6, 7 e 8 D.lgs 334/99 e s.m.i.
Localizzazione e rappresentazione cartografica	Cord UTM: E 44° 41' 55'' N 8° 53' 05'' (v. tavola n. 1)

Numero riferimento Tavola 1: **42**

**Sintesi delle informazioni fornite dal gestore
(punto 2.1.2 delle “Linee guida - luglio 2010”)
nell’anno 2013**

SIGEMI s.r.l.

Deposito di Arquata Scrivia

INFORMAZIONI PER LA REDAZIONE DELL'ELABORATO TECNICO RIR

redatto ai sensi del DLgs 334/99 e smi

Gennaio 2013

EIDOS

Piazza della Chiesa, 1 - 26824 Cavenago d'Adda (LO)
Tel. 0371 709070 - Fax 0371 709018
www.eidos.it

INDICE

Premessa	4
1 informazioni di carattere generale	5
1.1 Dati anagrafici del Deposito	5
1.2 Nome e Cognome del gestore dell'attività	5
1.3 Adempimenti ai sensi D.Lgs 334/99 e s.m.i.	6
1.4 Tipologia attività svolta	7
1.5 Elenco scenari incidentali Individuati	9
1.6 Classe del deposito (ai sensi del DM 31 luglio 1934)	10
2 INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI	11
2.1 breve descrizione qualitativa dello scenario incidentale e del fenomeno	11
2.2 coordinate cartografiche del centro del pericolo e sua rappresentazione su carta tecnica catastale	11
2.3 probabilità di accadimento dell'evento Incidentale (eventi/anno)	12
2.4 distanze di danno	13
2.5 rappresentazione cartografica delle aree di danno prodotte da ciascuno scenario incidentale	15
3 Classificazione del Deposito SIGEMI di Arquata Scrivia	16
3.1 APPLICAZIONE DEL METODO AD INDICI	17

ALLEGATI

Allegato 1: Carta tecnica catastale con indicazione dei centri di pericolo e delle aree di danno

PREMESSA

Lo scopo del presente Documento è quello di fornire le informazioni richieste dal Comune di Arquata Scrivia con lettera del 27/12/2012 prot. n°. 22701 a SIGEMI S.r.l deposito di Arquata Scrivia, in merito alla stesura dell'elaborato tecnico RIR previsto dal DM 09/05/2001.

Nei capitoli seguenti saranno fornite tutte le informazioni richieste seguendo l'ordine presente nella citata lettera ovvero:

- Dati anagrafici del Deposito;
- Nome e Cognome del gestore dell'attività;
- Adempimenti ai sensi D.Lgs 334/99 e s.m.i.;
- Tipologia attività svolta;
- Elenco scenari incidentali Individuati nell'ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza che possono comportare danni all'esterno dell'area di Impianto;
- Classe del deposito (ai sensi del DM 31 luglio 1934).

Per ogni scenario incidentale indicato, si provvede a fornire:

- breve descrizione qualitativa dello scenario incidentale e del fenomeno;
- coordinate cartografiche del centro del pericolo e sua rappresentazione su carta tecnica catastale
- probabilità di accadimento dell'evento Incidentale (eventi/anno);
- distanze di danno (espresse in metri) rispetto al centro di pericolo relative alle zone di elevata letalità, inizio letalità, effetti irreversibili ed effetti reversibili, individuale con riferimento ai valori di soglia specificati nell'allegato al DM 09/05/2001
- rappresentazione cartografica delle aree di danno prodotte da ciascuno scenario incidentale;

Si è provveduto inoltre ad inserire un capitolo relativo all'applicazione del metodo ad indici previsto dall'appendice II del DM 20/10/1998 *"Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici."* tramite il quale si è pervenuti alla categorizzazione del deposito finalizzata alla pianificazione territoriale.

E' stata presentata in data 22 Aprile 2011 la dichiarazione di non aggravio di rischio per una modifica che prevede la realizzazione di uno stoccaggio di etanolo, ma tale modifica non è ancora stata realizzata e pertanto non è inserita nel presente documento. Le aree di danno ad essa associate sono comunque interne al Deposito e pertanto non variano i contenuti della presente relazione.

Le informazioni necessarie alla stesura del presente Documento sono state fornite ed approvate da SIGEMI S.r.l.

Il presente documento è stato redatto dalla Società Eidos Servizi Ambientali Padani S.r.l. con sede in Cavenago d'Adda (LO), piazza della Chiesa, 1.

1 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1 DATI ANAGRAFICI DEL DEPOSITO

Il presente Documento è relativo al Deposito di Arquata Scrivia di proprietà della Società:

SIGEMI S.r.l. - Sistema Integrato Genova - Milano

- *Sede Legale:* Via Pisani 16 - 20100 Milano
- *Sede Amministrativa:* Strada provinciale n. 40 Melegnano - Binasco - 20084 Lacchiarella (MI)
- *Sede Operativa:* Via Gramsci 1 - 15061 Arquata Scrivia (AL)
- *Coordinate in formato UTM:* X: 491 150 Y: 4 949 832 Fuso: 1

1.2 NOME E COGNOME DEL GESTORE DELL'ATTIVITÀ

Il gestore dell'attività ai sensi del DLgs 334/99 è:

Ing. Gianfranco Maria Peviani (Legale Rappresentante)

Domiciliato per la carica c/o:

Cascina Crocina

S.P. 40 Binasco –Melegnano km 4,7

20084 – Lacchiarella (MI)

Sede legale:

Via V. Pisani n.16

20124 – MILANO

.

1.3 ADEMPIMENTI AI SENSI D.LGS 334/99 E S.M.I.

Il Deposito SIGEMI di Arquata Scrivia ricade nel campo di applicazione degli artt. 6,7 e 8 del DLgs 334/99 in quanto detiene quantitativi di sostanze pericolose superiori alle soglie di colonna 3 della tabella in Allegato 1 al DLgs medesimo. Nel seguito sono indicate le sostanze e i quantitativi detenuti.

Sostanza	rif. Allegato 1 del D.Lgs. 334/99 e smi	CAS	Classificazione di pericolo (frasi R)	Stoccaggio massimo (t)	Soglia colonna 3 dell'Allegato 1 parti 1 e 2 (t)
Benzina / Virgin Nafta Forma fisica: liquido	<i>Alleg. I - parte 1 Prodotti petroliferi: a) benzine e nafte</i>	86290-81-5 64741-87-3	R 12, R 38, R 45, R 46, R 63, R 51/53, R 65 R 67	106560	25000
Gasolio Forma fisica: liquido	<i>Alleg. I - parte 1 Prodotti petroliferi: c) gasoli</i>	68334-30-5	R 40, R 51/53, R 65, R 66	110880	25000
Additivi per benzine (Nemo 6133) Forma fisica: liquido	<i>Alleg. I - parte 2 9 ii) Tossico per gli organismi acquatici</i>	64742-94-5	R 38, R 40, R 51/53, R 61, R 65, R 67	18	500

1.4 TIPOLOGIA ATTIVITÀ SVOLTA

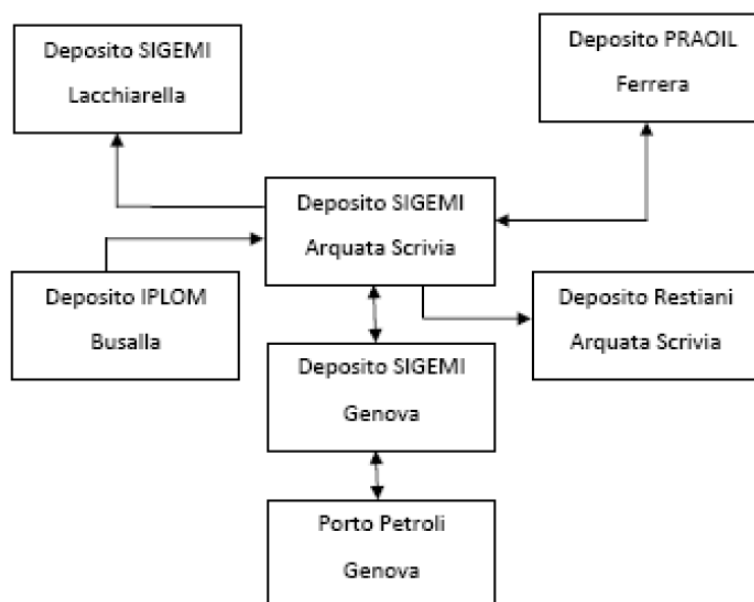
Il Deposito SIGEMI S.r.l., ubicato a Arquata Scrivia, in via Gramsci 1, si sviluppa su un'area privata di circa 350.000 m² di superficie totale. La proprietà SIGEMI risulta delimitata a nord dalla Strada Provinciale Arquata Scrivia - Vignole Borbera e dal torrente Scrivia, ad est dal torrente Scrivia, a ovest dalla Strada Provinciale Arquata Scrivia - Vignole Borbera e a sud da terreno di proprietà privata.

L'attività svolta nel deposito consiste essenzialmente nel ricevimento, stoccaggio e trasferimento di prodotti petroliferi ed in particolare di benzina e gasolio.

Il Deposito è collegato attraverso tubazioni fisse con:

- il porto petroli di Genova per invio e ricezione prodotti
- il deposito Sigemi di S. Quirico (GE) per invio e ricezione prodotti
- il deposito Sigemi di Lacchiarella (MI) per invio prodotti
- il deposito "Restiani" di Arquata Scrivia (AL) per invio prodotti (attualmente scollegato e fuori servizio)
- il deposito Praoil di Ferrera Erbognone (PV) per invio e ricezione prodotti
- il deposito IPLM di Busalla (GE) per ricezione prodotti

secondo lo schema di flusso riportato nel seguito:



L'attività svolta consiste nelle operazioni normalmente previste nei depositi di prodotti petroliferi, pertanto l'unico "processo" effettuato è il trasferimento del prodotto; tale attività prevede le seguenti fasi:

- ricezione a mezzo oleodotti di prodotti petroliferi liquidi dalla stazione di pompaggio Sigemi posta nel porto petroli di Genova (Po.Pe.Ge.) tramite il deposito Sigemi di S. Quirico
- ricezione a mezzo oleodotti di prodotti petroliferi liquidi dal deposito Praoil di Ferrera
- ricezione a mezzo oleodotti di prodotti petroliferi liquidi dal deposito IPLOM di Busalla
- stoccaggio dei prodotti in serbatoi atmosferici verticali cilindrici (a T.F. o a T.G. a seconda della categoria del prodotto stoccato)
- spedizione dei prodotti a mezzo oleodotti al deposito di Sigemi S. Quirico, al deposito Sigemi di Lacchiarella, al deposito Praoil di Ferrera e al porto petroli di Genova per l'imbarco
- travaso dei prodotti nelle autocisterne a mezzo pensiline di carico

1.5 ELENCO SCENARI INCIDENTALI INDIVIDUATI

Nella fase di Redazione del Rapporto di Sicurezza dell'Ottobre 2010 si è proceduto ad individuare tutti i potenziali eventi incidentali associati alle attività svolte all'interno del Deposito. L'individuazione degli eventi incidentali è stata fatta mediante l'utilizzo di analisi HazOp, metodi deduttivi e analisi delle rotture random.

Gli eventi incidentali individuati mediante tali analisi sono i seguenti:

Top #	Descrizione
1	Rilascio di prodotto in bacino di contenimento per sovrariempimento serbatoio
2	Affondamento parziale o totale del tetto galleggiante di un serbatoio di benzina
3	Sovrappressione sezione di adsorbimento VRU
4	Rilascio incontrollato di prodotto in pensilina di carico
5	Invio di benzina liquida a VRU
6	Incendio della corona circolare di un serbatoio di benzina
7	Rilascio di benzina da oleodotto di trasferimento
8	Rilascio da apparecchiature di movimentazione (pompe)
9	Rilascio di benzina/gasolio per rottura serbatoio

Dei Top Event sopra indicati solo i Top n° 2 e n° 6 interessano limitate aree all'esterno del Deposito.

Nel capitolo successivo si riportano le informazioni inerenti tali Top.

1.6 CLASSE DEL DEPOSITO (AI SENSI DEL DM 31 LUGLIO 1934).

Nel seguito si riporta la classificazione del Deposito SIGEMI di Arquata Scrivia secondo le modalità previste dal DM 31/07/1934.

TKN°	TIPO TETTO	PRODOTTO	CATEGORIA PRODOTTO	CAPACITA' GEOMETRICA m3	RAPPORTO RIDUZIONE	CAPACITA' EFFETTIVA m3
11	T.F.	GASOLIO	C	12.000	0,9	10.800
12	T.F.	GASOLIO	C	12.000	0,9	10.800
13	T.F.	GASOLIO	C	12.000	0,9	10.800
14	T.F.	GASOLIO	C	12.000	0,9	10.800
15	T.F.	GASOLIO	C	12.000	0,9	10.800
16	T.F.	GASOLIO	C	12.000	0,9	10.800
17	T.F.	GASOLIO	C	12.000	0,9	10.800
18	T.F.	GASOLIO	C	12.000	0,9	10.800
21	T.G.	BENZINA	A	12.000	0,9	10.800
22	T.G.	BENZINA	A	12.000	0,9	10.800
23	T.G.	BENZINA	A	12.000	0,9	10.800
24	T.G.	BENZINA	A	12.000	0,9	10.800
25	T.G.	BENZINA	A	12.000	0,9	10.800
26	T.G.	BENZINA	A	12.000	0,9	10.800
27	T.G.	BENZINA	A	12.000	0,9	10.800
28	T.G.	BENZINA	A	12.000	0,9	10.800
72	T.G.	VIRGIN NAPHTA	A	12.000	0,9	10.800
73	T.G.	BENZINA	A	12.000	0,9	10.800
74	T.G.	VIRGIN NAPHTA	A	12.000	0,9	10.800
75	T.G.	GASOLIO	C	12.000	0,9	10.800
76	T.G.	GASOLIO	C	12.000	0,9	10.800
77	T.G.	BENZINA	A	12.000	0,9	10.800
79	T.G.	GASOLIO	C	12.000	0,9	10.800

Categorie	Capacità effettiva [mc]	Fattore equivalenza	Capacità equivalente [mc]
TOT Categoria A	129.600	1	129.600
TOT Gasolio	118.800	40	2970
Capacità totale equivalente			132.570
Classe del deposito da DM 31.07.1934			Classe 1

2 INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI

2.1 BREVE DESCRIZIONE QUALITATIVA DELLO SCENARIO INCIDENTALE E DEL FENOMENO

Come già indicato nel capitolo precedente, gli eventi incidentali individuati nel Rapporto di Sicurezza, che hanno conseguenze verso aree esterne al Deposito sono i seguenti:

Top #	Descrizione
2	Affondamento parziale o totale del tetto galleggiante di un serbatoio di benzina
6	Incendio della corona circolare di un serbatoio di benzina

- *Affondamento parziale o totale del tetto galleggiante di un serbatoio di benzina*

Le cause possono essere imputate ad una rottura dei galleggianti del tetto o della scaletta con conseguente impuntamento del tetto nelle fasi di salita/discesa. Ulteriore causa può essere imputata al mancato drenaggio in caso di precipitazioni eccezionali. Questi eventi fanno sì che il tetto affondi completamente o parzialmente e che pertanto ci si trovi in presenza di una pozza di benzina pari alla superficie del serbatoio che può incendiarsi subito o dare origine ad una nube di vapori infiammabili con innesco ritardato.

- *Incendio della corona circolare di un serbatoio di benzina*

L'evento può essere generato da un innesco dei vapori che si possono formare attorno alla corona circolare del serbatoio stesso. Gli inneschi possono essere costituiti ad esempio da fulminazioni o scariche elettrostatiche tra il tetto ed il mantello.

2.2 COORDINATE CARTOGRAFICHE DEL CENTRO DEL PERICOLO E SUA RAPPRESENTAZIONE SU CARTA TECNICA CATASTALE

I due Top Eventi sopra indicati sono applicabili a tutti i serbatoi a tetto galleggiante di benzina presenti in deposito. I serbatoi che però possono essere origine di aree di danno coinvolgenti zone esterne al deposito sono solo i serbatoi S23, S26 e S28. Questi serbatoi possono pertanto essere considerati come centri di pericolo per lo scopo del presente documento e la loro ubicazione è indicata sulla carta tecnica catastale in Allegato 1.

2.3 PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO DELL'EVENTO INCIDENTALE (EVENTI/ANNO)

I Top Event individuati nel Rapporto di Sicurezza sono stati quantificati in termini di frequenza di accadimento. La stima delle frequenze di accadimento degli eventi incidentali è stata condotta sia attraverso stime quantizzate delle frequenze incidentali attese mediante l'approntamento e la risoluzione matematica di alberi logici sia attraverso previsione di rotture casuali di tubazioni e recipienti da banche dati di affidabilità.

Le frequenze attese di accadimento dei Top Event di interesse per il presente documento sono le seguenti:

Top #	Descrizione	Frequenza (occasioni/anno)
2	Affondamento parziale o totale del tetto galleggiante di un serbatoio di benzina	3.33E-03
6	Incendio della corona circolare di un serbatoio di benzina	2,81E-04

La frequenza di accadimento indicata per il TOP 6 è già riferita alla presenza di un incendio che rappresenta lo scenario incidentale.

La frequenza di accadimento indicata per il TOP 2 è riferita all'evento iniziale, e quindi alla frequenza che ci si trovi in presenza di una pozza di benzina in atmosfera.

L'evoluzione dell'evento dipende dalla probabilità che la sostanza rilasciata trovi un innesco.

In caso di rilascio in fase liquida i possibili eventi finali risultano essere:

- innesco immediato su pozza (pool fire)
- innesco ritardato su pozza e nube evaporante (pool fire AND flash-fire OR pool-fire AND UVCE/VCE)
- dispersione da evaporazione di pozza (nessun innesco)

La probabilità di accadimento degli eventi incidentali sopra definiti è stata studiata ricorrendo al modello di A.W. Cox, Lees and Ang., 1990 e sono nel seguito indicate.

Top	Descrizione	Evento finale	Frequenza [occasioni/anno]
2	Affondamento parziale o totale del tetto galleggiante di un serbatoio di benzina	Esplosione	1.53E-05
		Pool Fire/Flash fire	1.44E-04
		Dispersione	3.20E-03
6	Incendio della corona circolare di un serbatoio di benzina	Pool fire	2,81E-04

2.4 DISTANZE DI DANNO

Come previsto dal DM 20.10.1998 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici", la valutazione della possibile tipologia di danno a persone e strutture derivante dagli scenari incidentali individuati, è funzione del superamento di determinati valori di soglia.

Tali valori sono riportati nella seguente tabella:

Scenario incidentale	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili	Danni alle strutture - Effetti domino
Incendio (radiazione termica stazionaria)	12,5 kW/m ²	7 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²	12,5 kW/m ²
Flash fire (radiazione termica istantanea)	LFL	½ LFL	-	-	-
VCE (sovrappressione di picco)	0,3 bar (0,6 spazi aperti)	0,14 bar	0,07 bar	0,03 bar	0,3 bar

Le tipologie di effetti fisici da considerare sono le seguenti¹:

- *Radiazione termica stazionaria (POOL-FIRE)*

I valori di soglia sono in questo caso espressi come potenza termica incidente per unità di superficie esposta (kW/m²). I valori numerici si riferiscono alla possibilità di danno a persone prive di specifica protezione individuale, inizialmente situate all'aperto in zona visibile alle fiamme, e tengono conto della possibilità dell'individuo, in circostanze non sfavorevoli, di allontanarsi spontaneamente dal campo di irraggiamento.

Il valore di soglia indicato per i possibili danni alle strutture rappresenta un limite minimo, applicabile ad obiettivi particolarmente vulnerabili quali serbatoi atmosferici, pannellature in laminato plastico, ecc. e per esposizioni di lunga durata. Per obiettivi meno vulnerabili, particolarmente in presenza di protezioni coibenti, potrà essere necessario riferirsi a valori più appropriati alla situazione specifica, tenendo conto anche della effettiva possibile durata dell'esposizione.

- *Radiazione termica istantanea (FLASH-FIRE)*

¹ Definizioni tratte dal DM 20.10.1998.

Considerata la breve durata di esposizione ad un irraggiamento significativo (1-3 sec, corrispondente al tempo di passaggio su di un obiettivo predeterminato del fronte fiamma che transita all'interno della nube), si considera che effetti letali possano presentarsi solo nell'area di sviluppo fisico della fiamma.

Pertanto è da attendersi una letalità estesa solo entro i limiti di infiammabilità della nube (LFL). Eventi occasionati di letalità possono presentarsi in concomitanza con eventuali sacche isolate e locali di fiamma che possono essere presenti anche oltre il limite inferiore di infiammabilità, a causa di possibili disuniformità nella nube; a tal fine si può ritenere cautelativamente che la zona di inizio letalità si possa estendere fino al limite rappresentato da $\frac{1}{2}$ LFL.

- *Onda di pressione (UVCE/CVE)*

Il valore di soglia preso a riferimento per i possibili effetti letali estesi si riferisce non solo alla letalità diretta, dovuta all'onda d'urto in quanto tale (0,6 bar), ma anche alla letalità indiretta, causata da cadute, proiezioni del corpo su ostacoli, impatto di frammenti e, specialmente, crollo di edifici (0,3 bar).

I limiti per lesioni irreversibili e reversibili sono stati correlati essenzialmente alle distanze a cui sono da attendersi rotture di vetri e proiezione di un numero significativo di frammenti, anche leggeri, generati dall'onda d'urto.

Per quanto riguarda gli effetti domino, il valore di soglia (0,3 bar) è stato fissato per tenere conto della distanza media di proiezione di frammenti od oggetti che possano provocare danneggiamento di serbatoi, apparecchiature, tubazioni, etc.

I calcoli sono stati sviluppati considerando come sostanza di riferimento la benzina. Le soglie di infiammabilità sono:

- LFL: 1,0 % (Fonte: scheda di sicurezza della sostanza)
- $\frac{1}{2}$ LFL: 0,5% (Fonte: scheda di sicurezza della sostanza)

Come previsto dal DM 20.10.1998, i calcoli sono stati effettuati considerando gli scenari meteorologici:

- vento 5 m/s e classe di stabilità atmosferica di Pasquill D
- vento 2 m/s e classe di stabilità atmosferica di Pasquill F

Nelle tabelle seguenti sono riportati in sintesi i calcoli relativi alle conseguenze incidentali dei top event di interesse (aree di danno esterne allo Stabilimento).

Top #2 - Affondamento totale o parziale del tetto galleggiante di un serbatoio di benzina Top #6 - Incendio della corona circolare di un serbatoio di benzina			
Soglia		Distanza [m]	
		vento 2 m/s	Vento 5 m/s
Pool fire	Irraggiamento termico pari a $12,5 \text{ kW/m}^2$	nr	nr
	Irraggiamento termico pari a 7 kW/m^2	nr	36
	Irraggiamento termico pari a 5 kW/m^2	32	46
	Irraggiamento termico pari a 3 kW/m^2	48	58
Note - I valori delle distanze sono riportati dal centro dell'evento - Gli irraggiamenti sono riferiti ad una altezza del recettore di 1,7 metri - nr: valore di irraggiamento non raggiunto alla quota del recettore			

2.5 RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA DELLE AREE DI DANNO PRODOTTE DA CIASCUNO SCENARIO INCIDENTALE

Sulla carta tecnica catastale riportata in Allegato 1 sono indicate le aree di danno sopra citate.

3 CLASSIFICAZIONE DEL DEPOSITO SIGEMI DI ARQUATA SCRIVIA

Il DM 09.05.2001 al paragrafo 6.3.2, recita che *“nel caso di depositi di GPL e depositi di liquidi infiammabili e/o tossici soggetti all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 ci si avvale dei criteri di valutazione della compatibilità territoriale definiti nell'ambito della normativa vigente e delle eventuali successive modifiche”*.

Il Decreto di riferimento per i depositi di liquidi infiammabili e/o tossici soggetti è il DM 20.10.1998 *“Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici”* che, in appendice IV definisce le aree compatibili in funzione della classificazione del Deposito e della categoria degli effetti (categorie identificate in Appendice III al suddetto Decreto).

Il DM 20.10.1998 prevede che l'intero deposito debba essere classificato globalmente, sulla base delle risultanze derivanti dall'applicazione di quanto previsto in Appendice II al decreto medesimo (metodo ad indici), individuandone la classe di appartenenza in conformità ai seguenti criteri.

I classe

Deposito in cui le unità logiche, individuate e valutate ai sensi dell'Appendice II, risultano di categoria A.

II classe

Deposito in cui le unità logiche, individuate e valutate ai sensi dell'Appendice II, risultano di categoria A o B.

III classe

Deposito in cui le unità logiche, individuate e valutate ai sensi dell'Appendice II, risultano di categoria A, B o C.

IV classe

Deposito non ricadente nelle precedenti classi.

L'unità si definisce come una parte del deposito che può essere logicamente caratterizzata come entità fisica separata. Indipendentemente dall'essere separata fisicamente (o potenzialmente separabile) dalle unità adiacenti, una unità si distingue per la natura del processo condotto, per le sostanze contenute in essa o per le sue condizioni operative.

Per i depositi devono essere individuate almeno le seguenti unità logiche (ove applicabili):

- aree di stoccaggio in serbatoi fissi (unità stoccaggio)
- aree di stoccaggio in recipienti mobili (unità fusti)
- aree di carico/scarico da vettori stradali, ferroviari o navali (unità travaso)
- aree di additivazione/denaturazione (unità additivazione/denaturazione)
- aree di pompaggio per movimentazione (unità pompe)

- aree di infustamento da serbatoi o vettori (unità infustamento)
- aree tubazioni per ricezione/spedizione prodotti (unità sistemi di interconnessione).

Ciascuna unità logica può suddividersi in più sotto unità qualora sia possibile caratterizzarle come unità fisiche separate.

3.1 APPLICAZIONE DEL METODO AD INDICI

In fase di redazione del Rapporto di Sicurezza dell'Ottobre 2010 è stato applicato il metodo ad indici previsto dal DM 20/10/1998 alle seguenti unità del Deposito SIGEMI di Arquata Scrivia:

- Unità stoccaggio
- Unità pensiline di carico
- Unità pompe
- Unità sistema di interconnessione
- Unità impianto recupero vapori

la sostanza chiave utilizzata è la benzina; il fattore sostanza utilizzato è quindi pari a 16.


Nella tabella seguente sono riportati in sintesi i risultati dell'applicazione del metodo a indici.

Categorie di rischio generale di incendio ed esplosione			
Unità	Indice di rischio globale G	Indice di rischio compensato G'	Categoria
Serbatoi stoccaggio benzina TK22 (22-23-24-25-26-27-28-72-74)	1973,92	3,70	A
Pompe di Trasferimento	46,34	0,65	A
Pensiline di carico	77,10	0,19	A
Impianto VRU	93,09	0,61	A

Tenendo conto dei criteri di cui all'appendice IV *"Classificazione dei depositi infiammabili e/o tossici ed elementi inutili per la valutazione della loro compatibilità territoriale"*, essendo risultate le unità logiche in cui è stato suddiviso il deposito tutte di categoria A, il Deposito SIGEMI di Arquata Scrivia risulta essere di **CLASSE 1**.

La tabella di compatibilità ambientale (tab. IV/2 - Depositi esistenti) per il Deposito di SIGEMI risulta essere la seguente:

Classe del deposito	Categoria di effetti			
	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
I	DEF	CDEF	BCDEF	ABCDEF
II	EF	DEF	CDEF	BCDEF
III	F	EF	DEF	CDEF
IV	F	F	EF	DEF

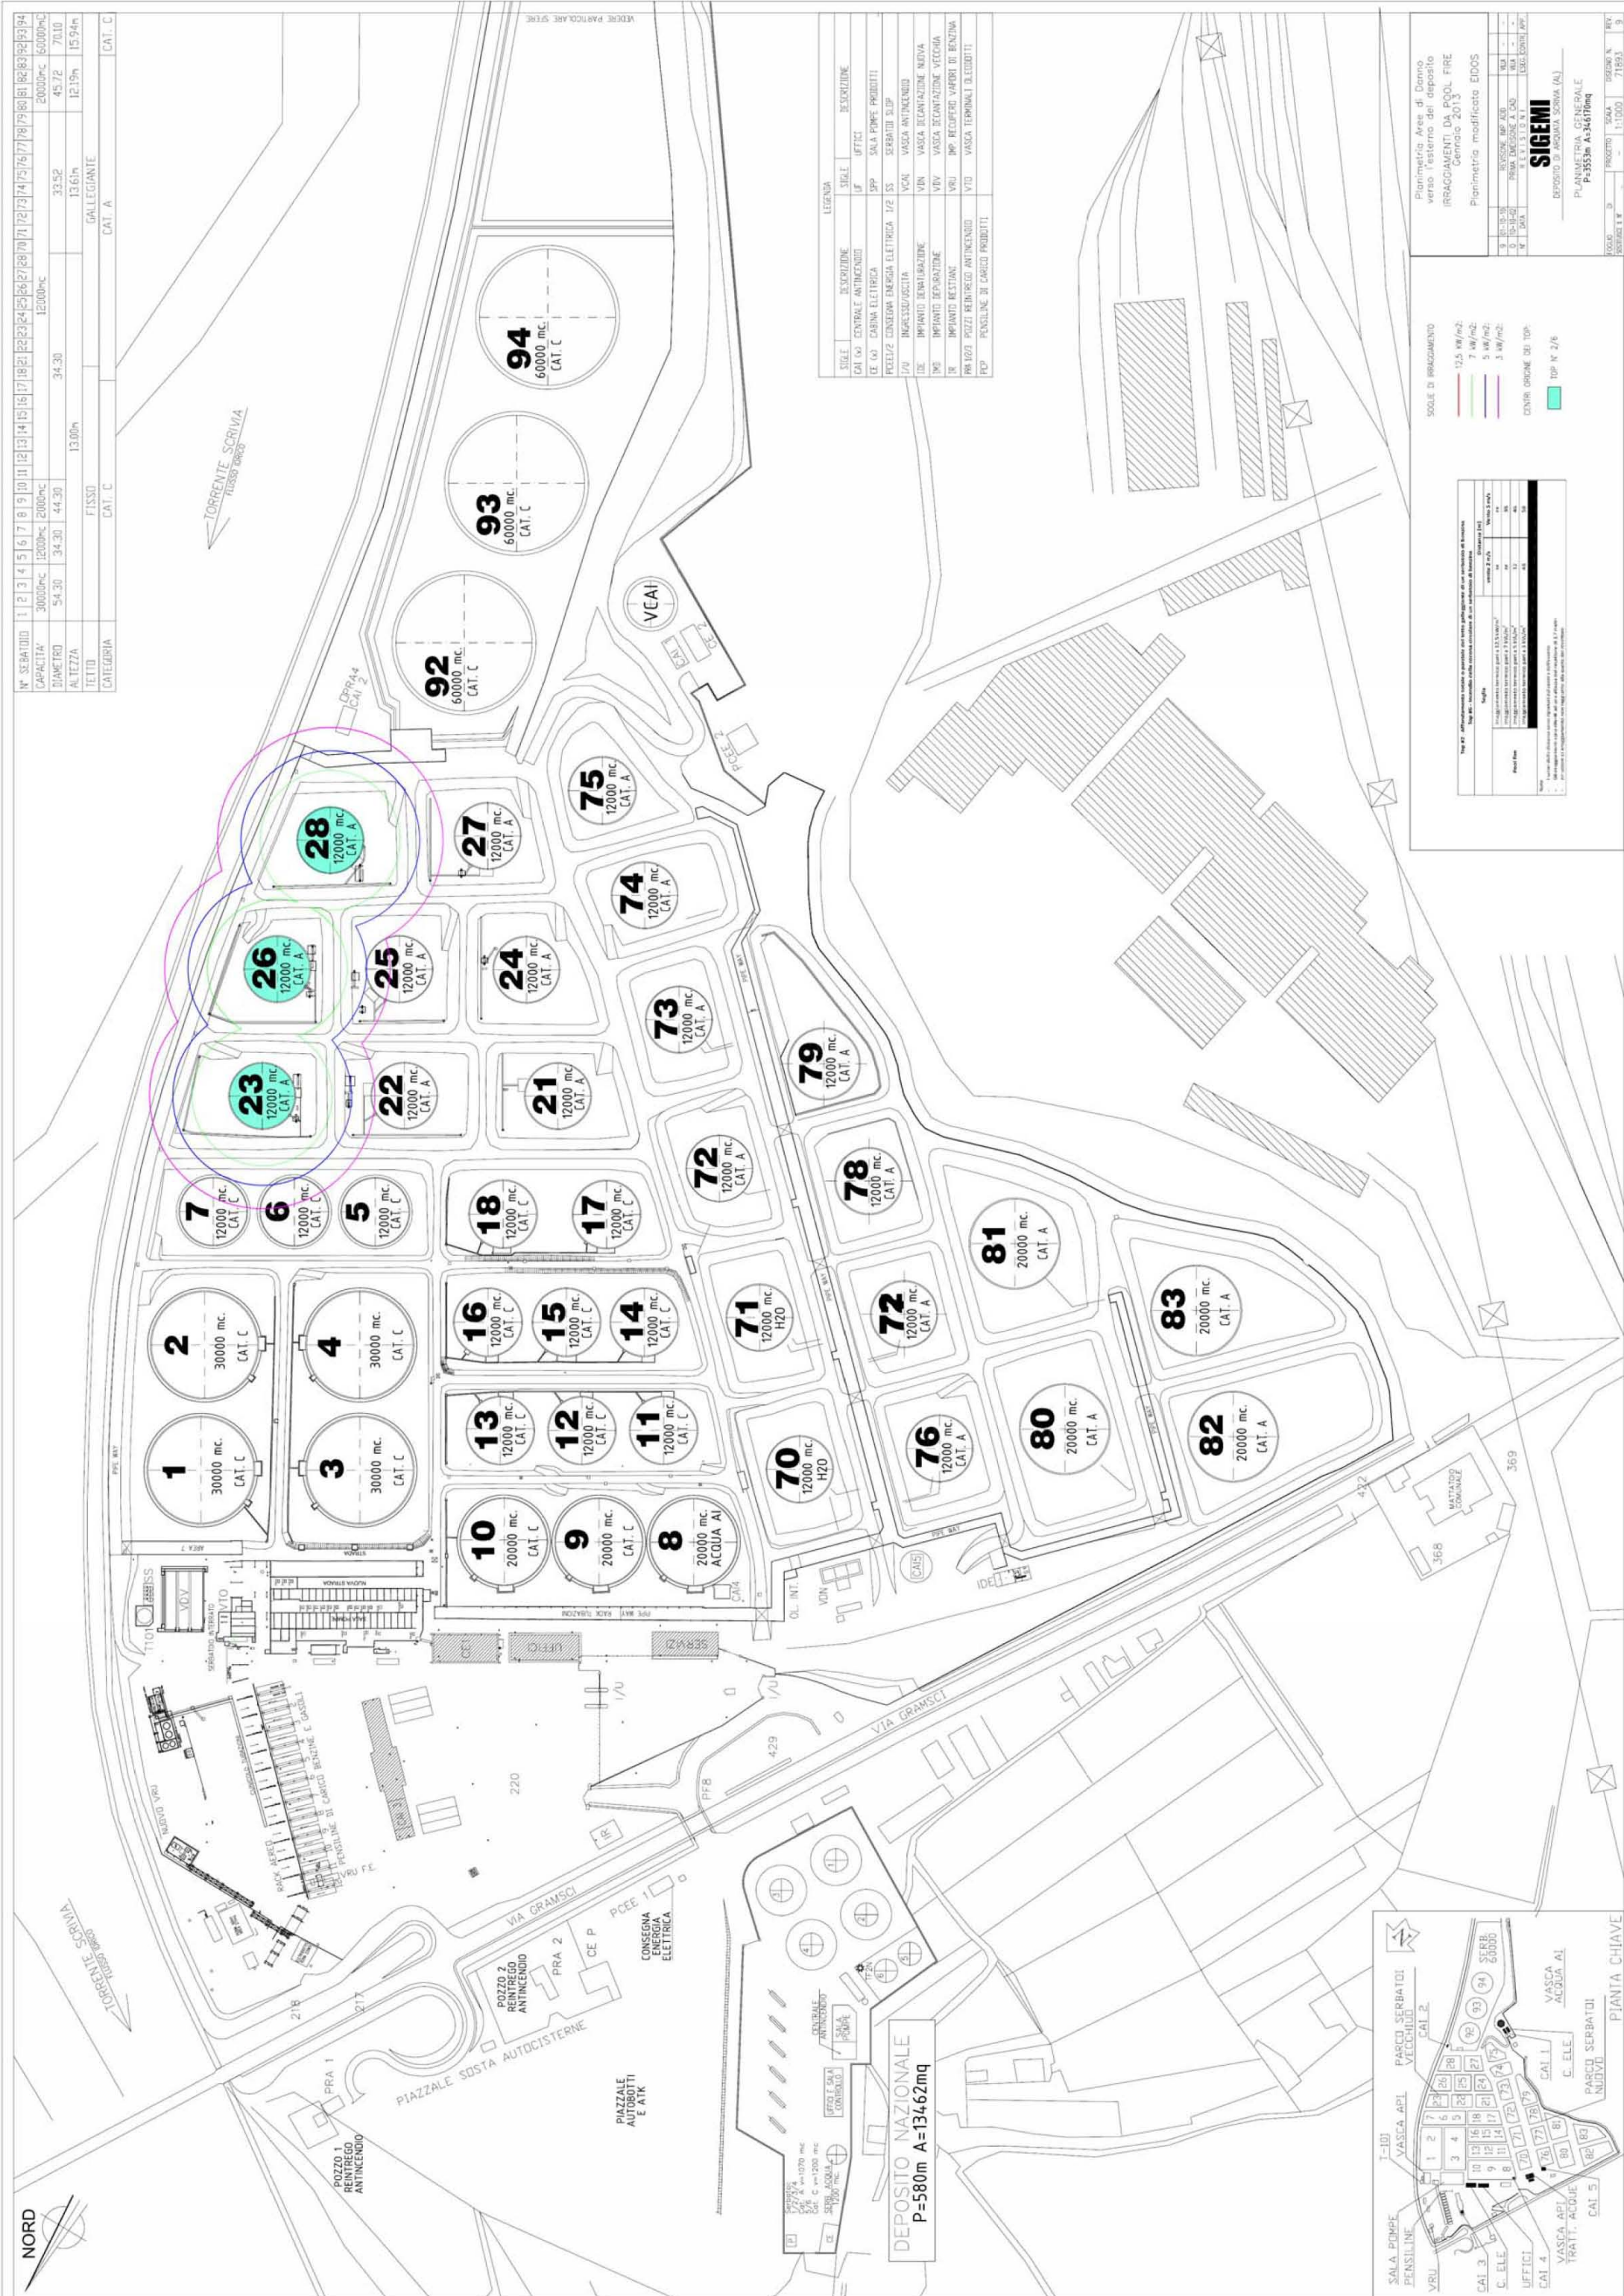

**Le informazioni del gestore dell'azienda "Seveso"
SIGEMI S.r.l. sono state aggiornate e trasmesse al
Comune di Arquata Scrivia in data 2/09/2016 prot.
AT366/2016 con modulo di notifica ai sensi del D.Lgs
105/2015.**

**Di seguito si inserisce il documento integrale trasmesso
dall'azienda**

SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della società'	SIGEMI Srl
Denominazione dello stabilimento	Deposito di Oli Minerali di Arquata Scrivia
Regione	PIEMONTE
Provincia	Alessandria
Comune	Arquata Scrivia
Indirizzo	Via Gramsci, 1
CAP	15061
Telefono	0143 638211
Fax	0143 636417
Indirizzo PEC	sigemi@legalmail.it

SEDE LEGALE

Regione	LOMBARDIA
Provincia	Milano
Comune	Milano
Indirizzo	Via V.Pisani 16
CAP	20124
Telefono	02 90017282
Fax	02 90017376
Indirizzo PEC	sigemi@legalmail.it
Gestore	Gianfranco Peviani
Portavoce	Gianfranco Peviani

SEZIONE A2 - INFORMAZIONI GENERALI**1. INFORMAZIONI SUL GESTORE**

Codice Fiscale	PVNGFR52A18B910K
Indirizzo	Via V.Pisani 16 20124 - Milano (Milano)
Qualifica:	Gestore
Data di Nascita	18/01/1952
Luogo di nascita	Casalpusterlengo (Lodi)
Nazionalita	Italia

2. NOME E FUNZIONE DEL RESPONSABILE DELLO STABILIMENTO

Nome e Cognome	Roberta Minato
Codice Fiscale	MNTRRT69C51D969S
Indirizzo	Via F. Ferrari 6/2 16031 - Genova (Genova)
Qualifica:	Direttore / Capo Deposito
Data di Nascita	11/03/1969
Luogo di nascita	Genova (Genova)
Nazionalita	Italia

3. NOME E FUNZIONE DEL PORTAVOCE

Nome e Cognome	Gianfranco Peviani
Codice Fiscale	PVNGFR52A18B910K
Indirizzo	Via V.Pisani 16 20124 - Milano (Milano)
Qualifica:	Altro
Data di Nascita	18/01/1952
Luogo di nascita	Casalpusterlengo (Lodi)
Nazionalita	Italia

4. MOTIVAZIONI DELLA NOTIFICA

Se lo stabilimento e' gia' soggetto alla normativa Seveso indicare il codice univoco identificativo nazionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare(*)

Codice Identificativo IT\NA008

«stabilimento preesistente», ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f) del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

La Notifica viene presentata da uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni e che a decorrere dal 1° giugno 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come “stabilimento di soglia inferiore” o “stabilimento di soglia superiore”

5. INFORMAZIONI SULLO STATO DELLO STABILIMENTO E SULLE ATTIVITA' IN ESSERE O PREVISTE

STATO E TIPOLOGIA DI STABILIMENTO

Stato dello stabilimento:

Attivo

Rientra nelle seguenti tipologie

Predominante: (10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)

ATTIVITA' IN ESSERE O PREVISTE

Descrizione sintetica Impianti/Depositi:

Identificativo impianto/deposito: 1

Denominazione Impianto/Deposito: Palazzina uffici

Numero di addetti:

Descrizione sintetica del Processo/Attività
Attività amministrativa/commerciale

Identificativo impianto/deposito: 2

Denominazione Impianto/Deposito: Deposito idrocarburi

Numero di addetti:

Descrizione sintetica del Processo/Attività
Stoccaggio di prodotti petroliferi in serbatoi verticali fuoriterza

Identificativo impianto/deposito: 3

Denominazione Impianto/Deposito: Pensiline di carico

Numero di addetti:

Descrizione sintetica del Processo/Attività
Pensiline di carico/scarico autobotti

Identificativo impianto/deposito: 4

Denominazione Impianto/Deposito: Area pompe

Numero di addetti:

Descrizione sintetica del Processo/Attività

Area ove sono collocate le pompe utilizzate per il trasferimento/spedizione prodotti

Identificativo impianto/deposito: 1

Denominazione Impianto/Deposito: Palazzina uffici

Numero di addetti:

Descrizione sintetica del Processo/Attività

Attività amministrativa/commerciale

Identificativo impianto/deposito: 2

Denominazione Impianto/Deposito: Deposito idrocarburi

Numero di addetti:

Descrizione sintetica del Processo/Attività

Stoccaggio di prodotti petroliferi in serbatoi verticali fuoriterza

Identificativo impianto/deposito: 3

Denominazione Impianto/Deposito: Pensiline di carico

Numero di addetti:

Descrizione sintetica del Processo/Attività

Pensiline di carico/scarico autobotti

Identificativo impianto/deposito: 4

Denominazione Impianto/Deposito: Area pompe

Numero di addetti:

Descrizione sintetica del Processo/Attività

Area ove sono collocate le pompe utilizzate per il trasferimento/spedizione prodotti

Definizione della classe di stabilimento ai fini dell'applicazione delle tariffe, di cui all'allegato I del presente decreto

Lo stabilimento ricade nella CLASSE 4

La Società che detiene o gestisce lo stabilimento è una PMI (ai sensi del D.M. 18 aprile 2005)

SEZIONE B - SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI E QUANTITA' MASSIME DETENUTE, CHE SI INTENDONO DETENERE O PREVISTE, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA N)

Quadro 1

Il presente quadro comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1 dell'allegato 1 parte 1.

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.	Quantita' limite (tonnellate delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l) per l'applicazione di:		Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate)
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
Sezione <H> - PERICOLO PER LA SALUTE			
H1 TOSSICITA' ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione	5	20	-
H2 TOSSICITA' ACUTA - Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7*)	50	200	-
H3 TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1	50	200	-
Sezione <P> - PERICOLI FISICI			
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8*) - Esplosivi instabili oppure - Esplosivi divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6; oppure - Sostanze o miscele aventi proprieta' esplosive in conformita al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9*) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive	10	50	-
P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8*) Esplosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10*)	50	200	-
P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili categoria 1 e 2	10	50	-
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1*) Aerosol <infiammabili> delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1	150	500	-

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.	Quantita' limite (tonnellate delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l) per l'applicazione di:		Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate)
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1*) Aerosol <infiammabili> delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 ne' liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2*)	5.000	50.000	-
P4 GAS COMBURENTI Gas comburenti categoria 1	50	200	-
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI - Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure; - Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure; - Altri liquidi con punto di infiammabilita' <= 60°C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12*)	10	50	-
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI - Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure; - Altri liquidi con punto di infiammabilita' <= 60°C qualora particolari condizione di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12*)	50	200	-
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI - Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b	5.000	50.000	22,770
P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B	10	50	-
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F	50	200	-
P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI Liquidi piroforici, categoria 1 Solidi piroforici, categoria 1	50	200	-

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.	Quantita' limite (tonnellate delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l) per l'applicazione di:		Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate)
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3	50	200	-
Sezione <E> - PERICOLI PER L'AMBIENTE			
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicita' acuta 1 o di tossicita' cronica 1	100	200	-
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicita' cronica 2	200	500	60,815
Sezione <O> - ALTRI PERICOLI			
O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014	100	500	-
O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1	100	500	-
O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029	50	200	-
*Note riportate nell'allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/CE			

Per ogni categoria indicare nella seguente tabella l'elenco delle singole sostanze significative ai fini del rischio di incidente rilevante, i quantitativi di dettaglio e le loro caratteristiche:

Tab. 1.1						
Dettaglio/Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE						
Nome Sostanza	Cas	Stato Fisico	Composiz ione %	Codice di indicazione di pericolo H ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Numero CE	Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate)
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - Additivo Greenfarming	N.D.	LIQUIDO	%	H226,H312,H315,H3 32,H336,H351,H411		5,870
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - Additivo Nemo 6114	N.D.	LIQUIDO	%	H226,H312,H315,H3 32,H336,H351,H411		8,700
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - Additivo Flow improver (Flow-MXP pipeline Booster)	N.D.	LIQUIDO	%	H226,H302		8,200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - Additivo Greenfarming	N.D.	LIQUIDO	%	H226,H312,H315,H3 32,H336,H351,H411		5,870
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - Additivo Nemo 6114	N.D.	LIQUIDO	%	H226,H312,H315,H3 32,H336,H351,H411		8,700
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - Additivo Redyellow	N.D.	LIQUIDO	%	H304,H336,H351,H4 11		6,125
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - Additivo AC1209	N.D.	LIQUIDO	%	H302,H312,H317,H3 32,H411,EUH 044,EUH 066		2,820
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - Additivo Chimec Chimsave-G	N.D.	LIQUIDO	%	H304,H336,H351,H4 11,EUH 066		8,800
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - Additivo Powerguard 6539	N.D.	LIQUIDO	%	H302,H312,H315,H3 19,H332,H411		28,500
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - Additivo Nymco TRV PA/1 (in sostituzione a Greenfarming quando questo non disponibile)	N.D.	LIQUIDO	%	H304,H317,H336,H3 51,H411		0,000

Quadro 2

Il presente quadro comprende tutte le sostanze pericolose specificate di cui all'allegato 1, parte 2, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Sostanze pericolose	Numero CAS	Quantita' limite(tonnellate) ai fini dell'applicazione del:		Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate)
		Requisito di soglia inferiore	Requisito di soglia superiore	
1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13)		5.000	10.000	-
2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14)		1.250	5.000	-
3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15)		350	2.500	-
4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16)		10	50	-
5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17)		5.000	10.000	-
6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18)		1.250	5.000	-
7. Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico e/o ...	1303-28-2	1	2	-
8. Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso e/ ...	1327-53-3	0,100	0,100	-
9. Bromo	7726-95-6	20	100	-
10. Cloro	7782-50-5	10	25	-
11. Composti del nichel in forma polverulenta inal ...		1	1	-
12. Etilenimina	151-56-4	10	20	-
13. Fluoro	7782-41-4	10	20	-
14. Formaldeide (concentrazione >= 90 %)	50-00-0	5	50	-
15. Idrogeno	1333-74-0	5	50	-
16. Acido cloridrico (gas liquefatto)	7647-01-0	25	250	-
17. Alchili di piombo		5	50	-
18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (...		50	200	-
19. Acetilene	74-86-2	5	50	-
20. Ossido di etilene	75-21-8	5	50	-
21. Ossido di propilene	75-56-9	5	50	-
22. Metanolo	67-56-1	500	5.000	-
23. 4,4' - metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi s ...	101-14-4	0,010	0,010	-
24. Isocianato di metile	624-83-9	0,150	0,150	-
25. Ossigeno	7782-44-7	200	2.000	-
26. 2,4-Diisocianato di toluene	584-84-9	10	100	-
2,6-Diisocianato d ...	91-08-7			
27. Dicloruro di carbonile (fosgene)	75-44-5	0,300	0,750	-
28. Arsina (triidruro di arsenico)	7784-42-1	0,200	1	-
29. Fosfina (triidruro di fosforo)	7803-51-2	0,200	1	-
30. Dicloruro di zolfo	10545-99-0	1	1	-
31. Triossido di zolfo	7446-11-9	15	75	-
32. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzod ...		0,001	0,001	-
33. Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele ...		0,500	2	-
34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativ ...		2.500	25.000	190.800,000
35. Ammoniaca anidra	7664-41-7	50	200	-
36. Trifluoruro di boro	7637-07-2	5	20	-

37. Solfuro di idrogeno	7783-06-4	5	20	-
38. Piperidina	110-89-4	50	200	-
39. Bis (2-dimetilamminoetil)(metil)ammina	3030-47-5	50	200	-
40. 3-(2-etilesilossi)propilammina	5397-31-9	50	200	-
41. Miscela (*) di ipoclorito di sodio classificat ...		200	500	-
42. Propilammina (cfr. nota 21)	107-10-8	500	2.000	-
43. Acrilato di ter-butile (cfr. nota 21)	1663-39-4	200	500	-
44. 2-Metil-3-butenenitrile (cfr. nota 21)	16529-56-9	500	2.000	-
45. Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina -2-tion ...	533-74-4	100	200	-
46. Acrilato di metile (cfr. nota 21)	96-33-3	500	2.000	-
47. 3-Metilpiridina (cfr. nota 21)	108-99-6	500	2.000	-
48. 1-Bromo-3-cloropropano (cfr. nota 21)	109-70-6	500	2.000	-

(2) Per questi gruppi di sostanze pericolose riportare nella seguente tabella l'elenco delle denominazioni comuni, i quantitativi di dettaglio, nonché le caratteristiche delle singole sostanze pericolose:

ID Sostanza/Denominazione	Cas	Stato Fisico	Categoria di Pericolo di cui all'allegato 1, parte 1	Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate)
BENZINA - 34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a ...		LIQUIDO	- P5a - E2 -	54.000,000
DISTILLATI, PETROLIO, frazione naftenica leggera raffinata con so ...		LIQUIDO	- P5a - E2 -	45.000,000
GASOLIO - 34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a ...		LIQUIDO	- P5c - E2 -	91.800,000

Quadro 3

Verifica di assoggettabilit  alle disposizioni del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Riempire la tabella facendo riferimento alle sostanze individuate in Tab. 1.1

Tab 3.1 - Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE					
Categoria delle sostanze pericolose	Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate) qx	Requisiti di soglia inferiore (tonnellate) QLX	Requisiti di soglia superiore (tonnellate) QUX	Indice di assoggettabilit� per 'stabilimenti di soglia inferiore' qx/QLX	Indice di assoggettabilit� per 'stabilimenti di soglia superiore' qx/QUX
E2	60.815	200	500	0,3040750	0.1216300
P5c	22.770	5.000	50.000	0,0045540	0.0004554

Riempire la tabella facendo riferimento alle sostanze individuate in Tab. 2.1

Tab 3.2 - Sostanze pericolose elencate nell'allegato 1, parte 2 e che rientrano nelle sezioni/voci di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE						
Denominazione Sostanza	Categoria di pericolo di cui all'allegato 1 parte1	Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate) qx	Requisiti di soglia inferiore (tonnellate) QLX	Requisiti di soglia superiore (tonnellate) QUX	Indice di assoggettabilit� per 'stabilimenti di soglia inferiore' qx/QLX	Indice di assoggettabilit� per 'stabilimenti di soglia superiore' qx/QUX
BENZINA - 34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) benzine e naf ...	E2 P5a	54.000	2.500	25.000	21,6000000	2,1600000
DISTILLATI, PETROLIO, frazione naftenica leggera raffinata con solvente - 34. Pr ...	E2 P5a	45.000	2.500	25.000	18,0000000	1,8000000
GASOLIO - 34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) benzine e naf ...	E2 P5c	91.800	2.500	25.000	36,7200000	3,6720000

Tab 3.3 - Applicazione delle regole per i gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE		
COLONNA 1	COLONNA 2	COLONNA 3
Gruppo	Sommatoria per 'stabilimenti di soglia inferiore' qx/QLX	Sommatoria per 'stabilimenti di soglia superiore' qx/QUX
a) Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1	-	-
b) Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele auto reattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1	76,325	7,632
c) Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1	76,624	7,754

ESITO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'articolo 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le suddette sostanze/categorie e/o in applicazione delle regole per i suddetti gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;

ISTRUZIONI DA SEGUIRE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

L'indice di assoggettabilità e' per ogni sostanza pericolosa o categoria di sostanze pericolose, il rapporto tra la quantità presente (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE) in stabilimento, qx, di sostanza pericolosa X o categoria X di sostanze pericolose, e la quantità limite corrispondente (QLX o QUX) indicata nell'allegato 1.

L'indice viene calcolato automaticamente inserendo il valore di qx nelle caselle corrispondenti delle tabelle 3.1 e 3.2.

Corrispondentemente viene incrementato il valore delle sommatorie nelle colonne 2 e 3 della tabella 3.3.

Nel caso in cui il valore di almeno una delle sommatorie in colonna 3 della tabella 3.3 e' maggiore o uguale a 1, lo stabilimento e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15.

Nel caso in cui il valore di almeno una delle sommatorie in colonna 2 e' maggiore o uguale a 1, mentre tutte le sommatorie di colonna 3 sono inferiori a 1, lo stabilimento e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13.

Infine, nel caso in cui tutte le sommatorie di colonna 2 sono inferiori a 1, lo stabilimento non e' soggetto agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.

SEZIONE C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 del DPR 28 Dicembre 2000, N. 445)

Il sottoscritto Gianfranco Peviani, nato a Casalpusterlengo provincia di Lodi, in data 18/01/1952, domiciliato per la carica presso gli uffici dello stabilimento di Via Gramsci, 1 sito nel comune di Arquata Scrivia provincia di Alessandria consapevole delle responsabilita' penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445

DICHIARA

- di aver provveduto alla trasmissione del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE ai seguenti enti:

ISPRA - Rischio Industriale - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

VIGILI DEL FUOCO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE - Ministero dell'Interno

PREFETTURA - Prefettura - UTG - ALESSANDRIA - Ministero dell'Interno

REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE - Direzione Governo, Tutela del Territorio, Ambiente - Regione Piemonte

VIGILI DEL FUOCO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE ALESSANDRIA - Ministero dell'Interno

COMUNE - COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA - Comune di Arquata Scrivia

- che quanto contenuto nelle sezioni A1, A2 e B del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE corrisponde alla situazione di fatto esistente alla data del 02/08/2016 relativamente allo stabilimento;
- di aver inviato la planimetria dello stabilimento su base cartografica in formato pdf richiesta nella sezione E del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
- di aver inviato, in formato pdf, le schede di sicurezza delle sostanze pericolose notificate nella Sezione B del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
- di aver inviato il file in formato vettoriale del poligono/i dei contorni dello stabilimento e degli impianti/depositi richiesto nella sezione E del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)

Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM)	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE	Strada Barrocchio, 71 10095 - Grugliasco (TO)	dir.piemonte@cert.vigilfuoco.it null
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG - ALESSANDRIA	Palazzo Viminale 15120 - Alessandria (AL)	protocollo.prefal@pec.interno.it null
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE	Regione Piemonte	Direzione Governo, Tutela del Territorio, Ambiente	Corso Bolzano, 44 10121 - Torino (TO)	territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it null
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE ALESSANDRIA	Via S. Giovanni Bosco 15121 - Alessandria (AL)	com.alessandria@cert.vigilfuoco.it com.prev.alessandria@cert.vigilfuoco.it
COMUNE	Comune di Arquata Scrivia	COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA	Piazza S. Bertelli, 21 15061 - null (null)	comune.arquatascrivita.al@legalmail.it null

Quadro 2

AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Sicurezza	OHSAS 18001	SQS	50634	2016-05-11
Ambiente	ISO14001	SQS	14013	2016-05-11
Ambiente	AUA	Suap (Comune di Arquata Scrivia)	Provvedimento N. 3/2014	2014-04-15

Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

X Lo stabilimento non e' stato ancora sottoposto ad ispezione ai sensi dell'art. 27 del presente decreto

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:27/01/2016

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

SEZIONE E - PLANIMETRIA

Nome del file allegato: Sigemi_Arquata_Scrivina_RDS2016.kmz.p7m

Tipo file: application/octet-stream

Dimensione file: 88.23 Kbyte

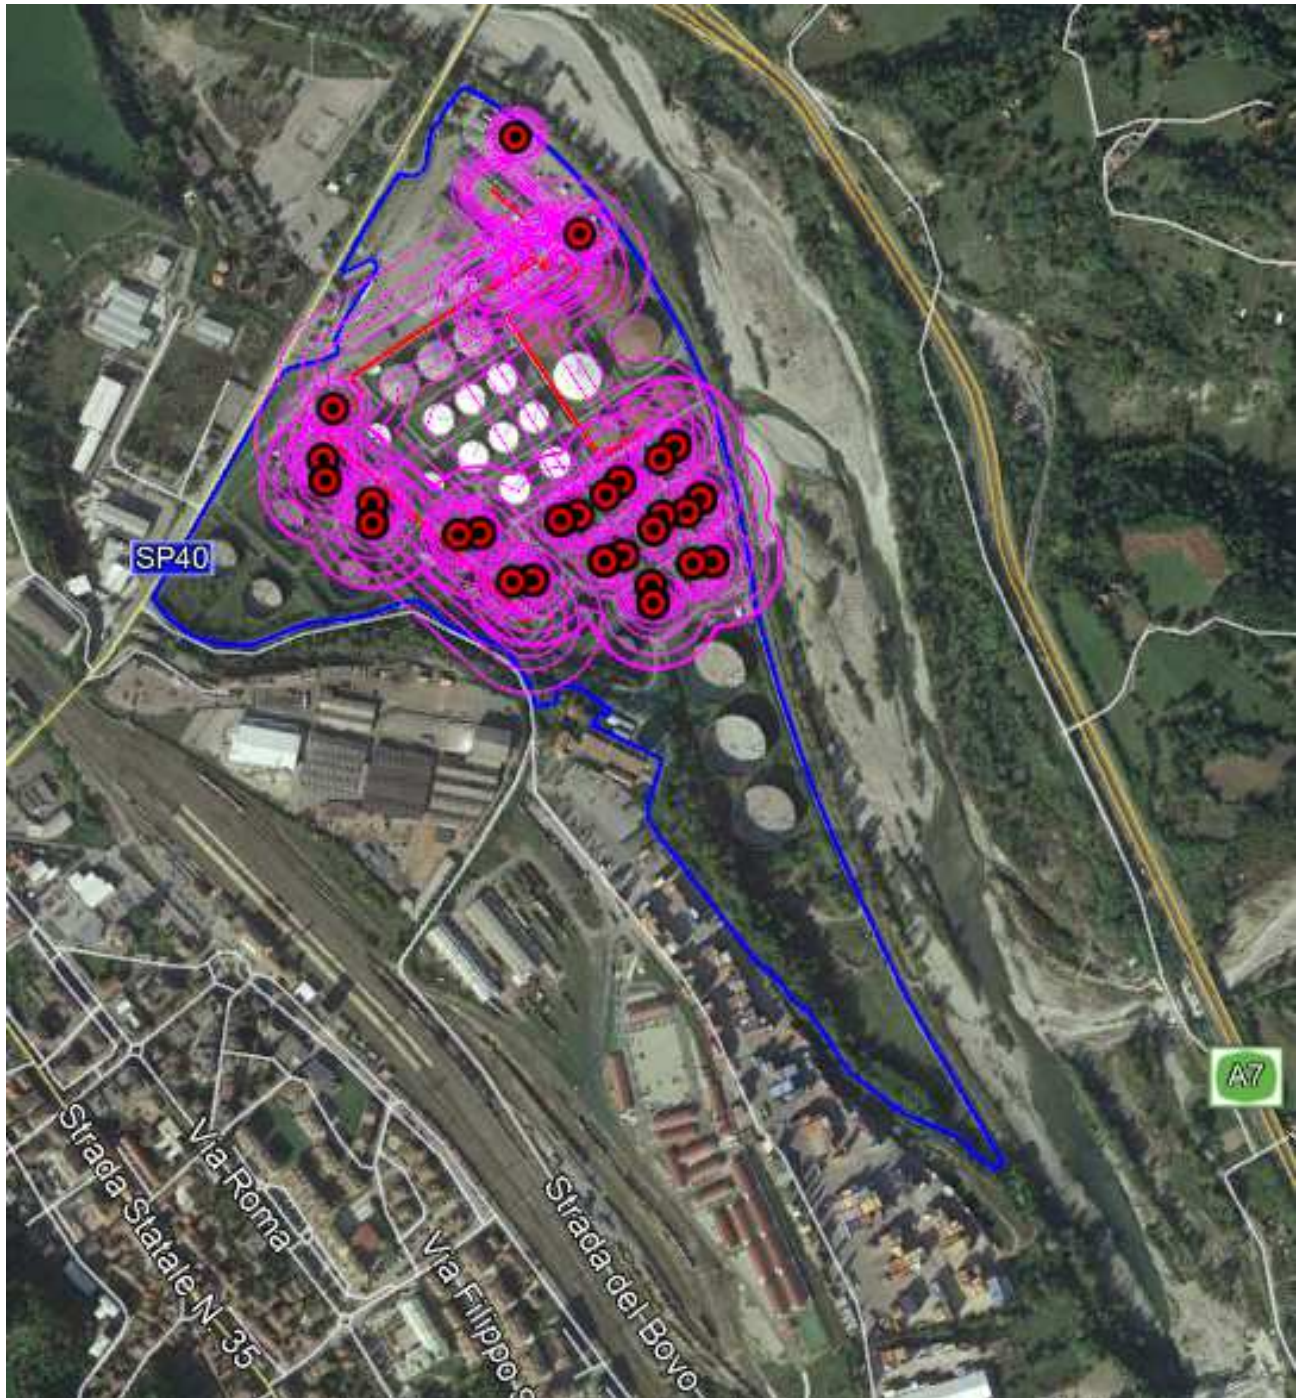
Note al file: File georeferenziati

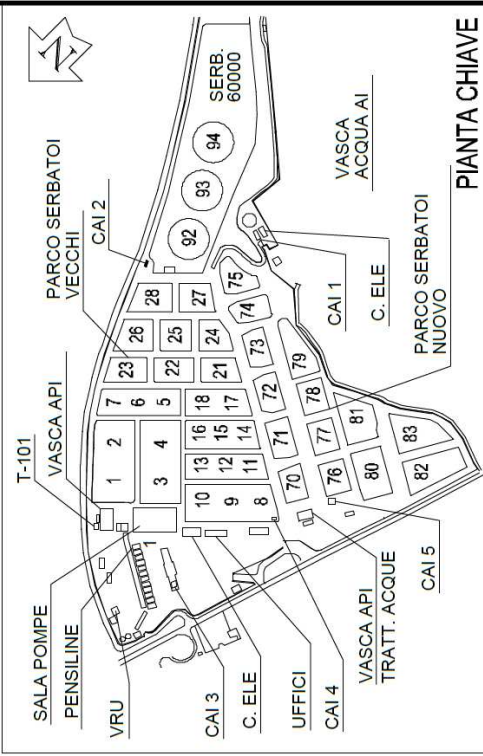
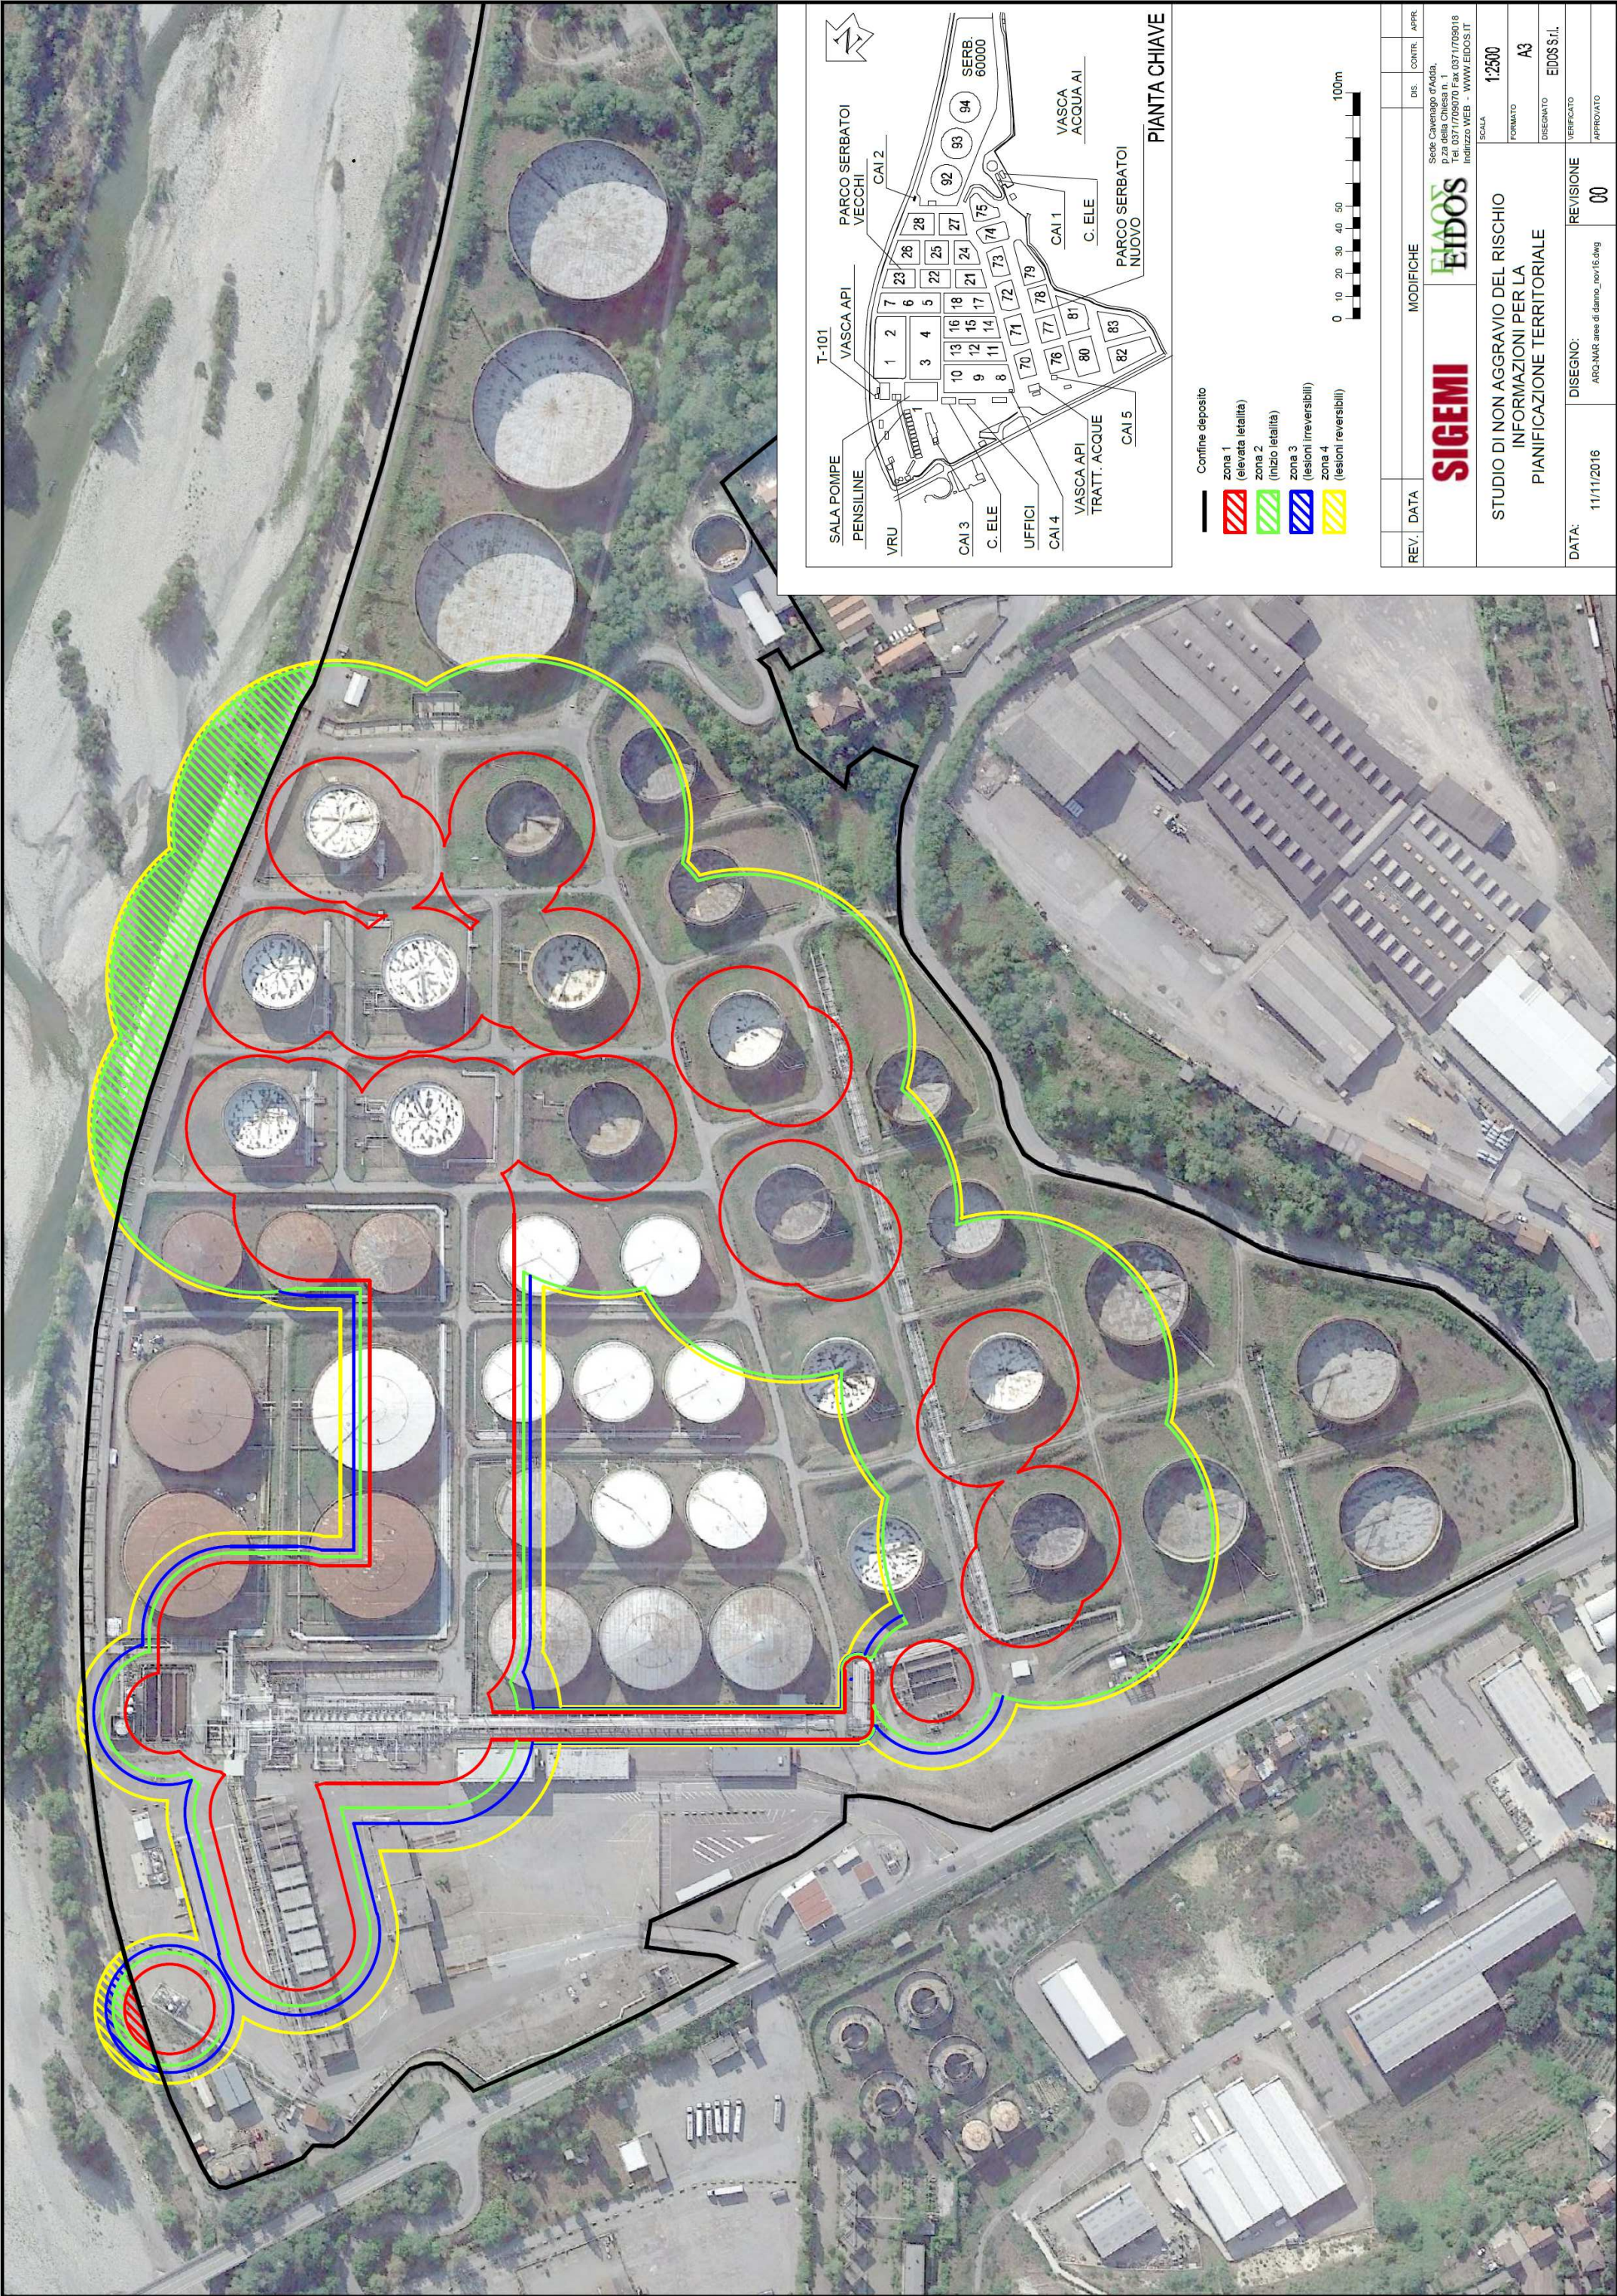
Nome del file allegato: ARQ - A3_x_notifica.mxd.pdf.p7m

Tipo file: application/octet-stream


Dimensione file: 1.781 Kbyte

Note al file: File pdf formato A3





- Confine deposito
- zona 1 (elevata letalita)
 - zona 2 (inizio letalita)
 - zona 3 (lesioni irreversibili)
 - zona 4 (lesioni reversibili)



REV.	DATA	MODIFICHE	DIS.	CONT.	APPR.
Sede Cavarato s.p.a. P.zza della Chiesa, 1 Tel. 0371/709070 Fax 0371/709018 Indirizzo WEB - WWW.EIDOS.IT					
STUDIO DI NON AGGRAVIO DEL RISCHIO INFORMAZIONI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			SCALA	1:2500	
			FORMATO	A3	
			DISEGNATO	EIDOS S.r.l.	
			VERIFICATO		
			APPROVATO		
DATA:	11/11/2016	DISEGNO:	ARQ-NAR area di danno_nov16.dwg	REVISIONE	00

SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
PIEMONTE/Alessandria/Arquata Scrivia	

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Localita' Abitate			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Centro Abitato	Vignole Borbera	1.200	N
Centro Abitato	Varinella	1.750	SE
Centro Abitato	Arquata Scrivia	1.000	S

Attivita' Industriali/Produttive			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Cementir	1.000	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Derrik	700	SE

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Scuole/Asili	Complesso scolastico U. Foscolo	1.200	N
Scuole/Asili	Scuola superiore Vittorio Caudin	1.300	N
Scuole/Asili	Complesso scolastico G. Pascoli	1.650	S
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Campo Sportivo Arquata Scrivia	1.450	SO
Chiesa	Parrocchia di Arquata Scrivia	1.150	S
Ufficio Pubblico	Ufficio postale (Arquata Scrivia)	1.050	S
Ufficio Pubblico	Ufficio postale (Vignole Borbera)	1.180	N
Altro - Struttura logistica (campo base cantiere)	Cociv Campo Base CBP3	450	S

Servizi/Utilities			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Trasporti			
Rete Stradale			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Autostrada	A7	450	E
Strada Statale	SS35	850	E
Strada Provinciale	SP40	0	SO

Rete Ferroviaria			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Stazione Ferroviaria	Stazione di Arquata Scrivia	570	S

Aeroporti			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Aree Portuali			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Elementi ambientali vulnerabili			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Fiumi, Torrenti, Rogge	Torrente Scrivia	0	NE
Fiumi, Torrenti, Rogge	F.so Regonca	400	E
Fiumi, Torrenti, Rogge	Ligomo	1.400	SE

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:		
Tipo	Profondita' dal piano campagna	Direzione di deflusso

SEZIONE G - INFORMAZIONI GENERALI SUI PERICOLI INDOTTI DA PERTURBAZIONI GEOFISICHE E METEOROLOGICHE

INFORMAZIONI SULLA SISMICITA':

Classe sismica del comune: 3

Parametri sismici di riferimento calcolati al baricentro dello stabilimento relativi al suolo rigido e con superficie topografica orizzontale per i 4 stati limite*:

Stati limite (PVR)				
Stati limite	SLE		SLU	
	SLO	SLD	SLV	SLC
PVR	81%	63%	10%	5%
Tr(anni)	120,0000	201,0000	1.898,0000	2.475,0000
Ag[g]	0,0500	0,0630	0,1550	0,1710
Fo	2,4610	2,4620	2,4520	2,4540
Tc*[s]	0,2510	0,2650	0,2810	0,2830

Periodo di riferimento (Vr) in anni:

La Società ha eseguito uno studio volto alla verifica sismica degli impianti/strutture: SI

La Società ha eseguito opere di adeguamento in esito allo studio di verifica sismica: NO

INFORMAZIONI SULLE FRANE E INONDAZIONI

Classe di rischio idraulico-idrologico (**): ND

Classe di pericolosità idraulica(**): P1

INFORMAZIONI METEO

Classe di stabilità meteo: 2F/5D

Direzione dei venti: Sud-Est

INFORMAZIONI SULLE FULMINAZIONI

Frequenza fulminazioni annue: 4,00

**SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO
SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO
DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE**

Descrizione sintetica dello stabilimento:

L'attività svolta nel deposito consiste nella ricezione, stoccaggio e distribuzione di prodotti petroliferi, tra i quali gasolio e benzina.

Tale attività prevede le seguenti fasi:

- ricezione a mezzo oleodotti di prodotti petroliferi liquidi rispettivamente dalla stazione di pompaggio SIGEMI posta in Porto Petroli di Genova tramite il deposito SIGEMI di Genova - S. Quirico;
- ricezione a mezzo oleodotti di prodotti petroliferi liquidi dal deposito ENI R&M di Ferrera e dalla raffineria IPLOM di Busalla (GE);
- stoccaggio dei prodotti in serbatoi atmosferici verticali cilindrici (a T.F. o a T.G. a seconda della categoria del prodotto stoccato);
- spedizione dei prodotti, a mezzo oleodotti, ai depositi SIGEMI di Lacchiarella e Genova - S. Quirico, al deposito ENI R&M di Ferrera e al Porto Petroli di Genova per l'imbarco.
- travaso di prodotti nelle autocisterne a mezzo pensiline di carico.

SIGEMI S.r.l., nell'ambito della propria politica di prevenzione incendi rilevanti, adotta un sistema un Sistema di Gestione della Sicurezza in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 105/2015.

Il personale è stato informato sui rischi propri dell'attività ed è stato formato ed addestrato a condurre il deposito in modo sicuro sia in condizioni operative che di emergenza.

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Additivo Greenfarming

PERICOLI FISICI - Liquido e vapori infiammabili. Salute: Nocivo per contatto con la pelle. ; Provoca irritazione cutanea. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Sospetto di provocare il cancro. Ambiente: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Additivo Nemo 6114

PERICOLI FISICI - Liquido e vapori infiammabili. Salute: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Ambiente: Nocivo per gli organismi acquatici

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Additivo

Redyellow

PERICOLI PER L AMBIENTE - Il prodotto è nocivo per inalazione e ingestione. Possibilità di effetti cancerogeni (prove insufficienti). Ambiente: Il prodotto è tossico per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Additivo AC1209

PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoli per l'ambiente: la miscela ha effetti tossici per gli organismi acquatici con effetti a lungo termine per l'ambiente acquatico.

I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. La maggior parte dei vapori sono più pesanti dell'aria.

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Additivo Chimec

Chimsave-G

PERICOLI PER L AMBIENTE - il prodotto è nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle: il rischio maggiore è rappresentato dalla possibilità di aspirazione endotracheale con edema polmonare ed emorragie. Ambiente: Il prodotto è tossico per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Additivo

Powerguard 6539

PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoli per l'ambiente: la miscela ha effetti tossici per gli organismi acquatici con effetti a lungo termine per l'ambiente acquatico.

Pericoli per la salute: L'esposizione ai prodotti di decomposizione può essere pericolosa per la salute.

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Additivo Nymco

TRV PA/1 (in sostituzione a Greenfarming quando questo non disponibile)

PERICOLI PER L AMBIENTE - Salute: Nocivo per contatto con la pelle. ; Provoca irritazione cutanea. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Sospetto di provocare il cancro. Ambiente: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Additivo Flow improver (Flow-MXP pipeline Booster)

PERICOLI FISICI - Pericoli fisici/chimici : Infiammabile.

Pericoli per la salute umana: Nocivo per ingestione.

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi

- a) benzine e nafte,
- b) cheroseni (compresi i jet fuel),
- c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)
- d) oli combustibili densi
- e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'inflammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) -

BENZINA

SOSTANZE PERICOLOSE - Pericoli fisico/chimici: la miscela è estremamente infiammabile Pericoli per la salute: la miscela ha effetti irritanti per la pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. A causa della bassa viscosità, il prodotto può essere aspirato nei polmoni o in maniera diretta in seguito ad ingestione oppure successivamente in caso di vomito spontaneo o provocato; in tale evenienza può insorgere polmonite chimica. Può provocare effetti neoplastici. Può ridurre la fertilità e può nuocere al feto. Pericoli per l'ambiente: la miscela ha effetti tossici per gli organismi acquatici con effetti a lungo termine per l'ambiente acquatico.

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi

- a) benzine e nafte,
- b) cheroseni (compresi i jet fuel),
- c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)
- d) oli combustibili densi
- e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'inflammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) -

DISTILLATI, PETROLIO, frazione naftenica leggera raffinata con solvente

SOSTANZE PERICOLOSE - Pericoli fisico/chimici: la miscela è estremamente infiammabile Pericoli per la salute: la miscela ha effetti irritanti per la pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. A causa della bassa viscosità, il prodotto può essere aspirato nei polmoni o in maniera diretta in seguito ad ingestione oppure successivamente in caso di vomito spontaneo o provocato; in tale evenienza può insorgere polmonite chimica. Può provocare effetti neoplastici. Può ridurre la fertilità e può nuocere al feto. Pericoli per l'ambiente: la miscela ha effetti tossici per gli organismi acquatici con effetti a lungo termine per l'ambiente acquatico.

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi

- a) benzine e nafte,
- b) cheroseni (compresi i jet fuel),
- c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)
- d) oli combustibili densi
- e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'inflammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) -

GASOLIO

SOSTANZE PERICOLOSE - Pericoli fisico-chimici: liquido e vapori infiammabili. Pericoli per la salute: la miscela ha effetti irritanti per la pelle, ha proprietà nocive per inalazione. A causa della bassa viscosità il prodotto può essere aspirato nei polmoni o in maniera diretta in seguito ad ingestione oppure successivamente in caso di vomito spontaneo o provocato; in tale evenienza può insorgere polmonite chimica. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Sospettato di provocare il cancro. Pericoli per l'ambiente: la miscela ha effetti tossici per gli organismi acquatici con effetti a lungo termine per l'ambiente acquatico.

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

La Societa' ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

SEZIONE I - INFORMAZIONI SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE E SULLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE DAL GESTORE

1. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

Top 1

Rilascio di prodotto in bacino per overfilling

Benzina

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: -

F: Analisi Frequenza: -

C: Analisi Conseguenze: -

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici: - Sistema automatico di allarme ottico e acustico per raggiungimento dei livelli Hi e HiHi rimandato in sala controllo, con blocco pompe della stazione di provenienza e pompe interne.

- Sistema ridondante di altissimo livello indipendente ri-mandato in sala controllo, con blocco pompe della stazione di provenienza e pompe interne.

- Sistema di controllo continuo del livello per individuazione di eventuali perdite da serbatoi non movimentati.

Sistemi organizzativi e gestionali: - Procedura di trasferimento in serbatoio.

- Sistema di controlli periodici dei livelli del serbatoio procedurato.

- Presenza continua di un operatore dedicato .

- Tempi di intervento ampi

Misure adottate per per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: - Sistema di allarme ottico e acustico per diminuzione del livello in serbatoi non movimentati.

- Canaline in c.a. per il con-tenimento di eventuali per-dite dalle valvole di manovra collegate a rete drenaggio bacino normalmente chiusa.

- Drenaggio tetti galleggianti convogliato con sistema drenaggio acque in Vasca API.

- Valvole del tipo "wise" sulle tubazioni di drenaggio tetti serbatoi di benzina.

Sistema di raffreddamento ad acqua del mantello.

- Cannoncini antincendio mobili.

- Apprestamenti antincendio

- Squadra di emergenza

2. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

Top 1

Rilascio di prodotto in bacino per overfilling

Gasolio

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: -

F: Analisi Frequenza: -

C: Analisi Conseguenze: -

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici: - Sistema automatico di allarme ottico e acustico per raggiungimento dei livelli Hi e HiHi rimandato in sala controllo, con blocco pompe della stazione di provenienza e pompe

interne.

- Sistema ridondante di altissimo livello indipendente rimandato in sala controllo, con blocco pompe della stazione di provenienza e pompe interne.
- Sistema di controllo continuo del livello per individuazione di eventuali perdite da serbatoi non movimentati.

Sistemi organizzativi e gestionali: - Procedura di trasferimento in serbatoio.

- Sistema di controlli periodici dei livelli del serbatoio procedurato.
- Presenza continua di un operatore dedicato.
- Tempi di intervento ampi

Misure adottate per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: - Canaline in c.a. per il contenimento di eventuali perdite dalle valvole di manovra collegate a rete drenaggio bacino normalmente chiusa.

- Sistema di raffreddamento ad acqua del tetto e del mantello.
- Cannoncini antincendio mobili.

- Apprestamenti antincendio
- Squadra di emergenza

3. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

Top 2

Affondamento parziale o totale del tetto galleggiante di un serbatoio di benzina

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: -

F: Analisi Frequenza: -

C: Analisi Conseguenze: -

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici: - Drenaggio tetti galleggianti convogliato con sistema drenaggio acque in Vasca API.

- Valvole del tipo "wise" sulle tubazioni di drenaggio tetti serbatoi di benzina.

Sistema di controllo continuo delle condizioni del tetto galleggiante

Sistemi organizzativi e gestionali: - Ispezione periodica del deposito procedurata.

- Controllo periodico degli elementi mobili.

Misure adottate per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: - Sistema di raffreddamento ad acqua del tetto e del mantello.

- Cannoncini antincendio mobili.
- Reti idranti.

4. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

Top 3

Sovrappressione sezione di adsorbimento VRU

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: -

F: Analisi Frequenza: -

C: Analisi Conseguenze: -

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici: - Programma di manutenzione

- Sistema di rilevamento della pressione dell'apparecchiatura e blocco per alta pressione

- Sistema per lo scarico delle sovrappressioni

Sistemi organizzativi e gestionali: Manutenzione periodica effettuata da ditta specializzata

Misure adottate per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: - Sistema TVCC.

- Pulsante di blocco VRU in Sala Controllo.

- N. 2 rilevatori di fiamma con blocco automatico (VRU, pompe, pensiline, additivazione e alimentazione elettrica area cantiere) e blocco accesso/ uscita ATB tramite semaforo.

- Sistema antincendio automatico in caso di rilevazione di fiamma

5. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

Top 4

Fuoriuscita di prodotto (gasolio/benzina) in pensilina

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: -

F: Analisi Frequenza: -

C: Analisi Conseguenze: -

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici: - Blocco per Antitrabocco (Scully)

- Blocco per Alto livello barilotto recupero vapori

- Blocco per supero dei quantitativi di carico predeterminati

- Predeterminazione tramite sistema informatico dei quantitativi di carico (non superiori a capacità autobotte).

- Valvole di sicurezza su bracci di carico.

- Valvole Break-away su bracci carico benzina.

- Sistema inibizione estrazione badge fine carico con braccio non a riposo.

- Valvola di chiusura automatica Isoil normalmente chiusa.

- Valvola di chiusura di emergenza automatica (ESD), normalmente chiusa e con sistema di chiusura automatica (tappo fusibile) per incendio.

- Pulsante di emergenza blocco pensiline (pompe carico) in Sala Controllo.

Sistemi organizzativi e gestionali: - Presenza di presidio continuo delle operazioni

- Formazione del personale incaricato di effettuare le attività di carico

- Supervisione delle attività

Misure adottate per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: - Rilevazioni di gas con blocco operazioni di carico (pompe, additivazione, VRU) e blocco accesso ATB tramite semaforo.

- Pulsante di blocco singola pensilina.

- Pulsante di blocco carico generale.

- Cavo termosensibile con attivazione automatica impianto fisso di spegnimento / raffreddamento e blocco operazioni di carico (pompe, additivazione, VRU) e blocco accesso ATB tramite semaforo.

- Cannoncini antincendio mobili.

- Estintori a polvere sotto ogni pensilina.

- Sistema TVCC riportato in Sala Controllo

6. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

Top 5

Invio di benzina liquida a VRU per sovrariempimento ATB

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: -

F: Analisi Frequenza: -

C: Analisi Conseguenze: -

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici: - Programma di manutenzione

- Sistema di rilevamento della pressione dell'apparecchiatura e blocco per alta pressione
- n. 2 rilevatori di gas con blocco automatico (VRU, pompe, pensiline, additivazione e alimentazione elettrica area cantiere) e blocco accesso/ uscita ATB tramite semaforo.
- Sistema per lo scarico delle sovrappressioni
- Pulsante di emergenza sgancio elettricità

Sistemi organizzativi e gestionali:

Misure adottate per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: - Sistema TVCC.

- Pulsante di blocco VRU in Sala Controllo.
- N. 2 rilevatori di fiamma con blocco automatico (VRU, pompe, pensiline, additivazione e alimentazione elettrica area cantiere) e blocco accesso/ uscita ATB tramite semaforo.
- Sistema antincendio automatico in caso di rilevazione di fiamma

7. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

Top 6

Incendio serbatoio benzina

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: -

F: Analisi Frequenza: -

C: Analisi Conseguenze: -

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici: - Sistema di controllo livello di tipo radar, per misura indiretta dell'inclinazione del tetto.

- Doppia messa a terra.
- Impianti auto pro-tetti contro la ful-minazione.
- Sistema automatico di allarme ottico e acustico per raggiungimento dei livelli Hi e HiHi rimandato in sala controllo, con blocco pompe della stazione di provenienza e pompe interne.
- Sistema ridondante di altissimo livello indipendente rimandato in sala controllo, con blocco pompe della stazione di provenienza e pompe interne.

- Sistema di controllo continuo del livello per individuazione di eventuali perdite da serbatoi non movimentati.

- Doppie tenute sui serbatoi di benzina
- Controllo annuale tenute delle guarnizioni

Sistemi organizzativi e gestionali:

Misure adottate per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: - Cavo termosensibile sulla corona.

- Impianto di spegnimento con versatori fissi di schiuma sul tetto attivabili da Sala Controllo.

- **Impianto di raffreddamento ad acqua del mantello attivabili da Sala Controllo.**
- Cannoncini antincendio mobili.**

8. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

Top 7

Rilascio di benzina da linea

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: -

F: Analisi Frequenza: -

C: Analisi Conseguenze: -

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici: - Valvole manuali per intercettazione delle perdite.

- Tubazioni prevalentemente saldate.

Sistemi organizzativi e gestionali: - Ispezione periodica del deposito

- Ispezione periodica delle linee

Misure adottate per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: - Cannoncini antincendio fissi e mobili.

- Monitore comandate da remoto (solo in sala pompe)

9. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

Top 8

Fuoriuscita di prodotto in sala pompe oleodotti

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: -

F: Analisi Frequenza: -

C: Analisi Conseguenze: -

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici: - Sistema automatico (DCS) di controllo corretto allineamento percorso e consensi al pompaggio.

- Sistema di arresto pompa da remoto.

- Valvole manuali per intercettazione delle perdite.

- Blocchi per alta pressione.

- Blocco per alto assorbimento pompa.

- Blocco per alta temperatura cuscinetti motore.

- Pulsante di emergenza blocco pompe oleodotti in Sala Controllo

Sistemi organizzativi e gestionali: Manutenzione periodica delle attrezzature di travaso

Misure adottate per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: - n. 2 rivelatori di gas con allarme rimandato in sala controllo e blocco automatico operazioni (pompe oleodotto, pompe di travaso) e blocco accesso/ uscita ATB tramite semaforo.

- Sistema TVCC riportato in Sala Controllo.

- Monitori fissi produzione schiuma.

- Cannone brandeggiante remotizzato in sala controllo produzione acqua/schiuma.

- n. 2 rivelatori di fiamma con allarme rimandato in sala controllo e blocco automatico operazioni (pompe oleodotto, pompe di travaso) e blocco accesso/ uscita ATB tramite semaforo.

10. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

Top 8

Fuoriuscita di prodotto in sala pompe carico e travasi

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: -

F: Analisi Frequenza: -

C: Analisi Conseguenze: -

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici: - Sistema di arresto pompa da remoto.

Valvole per intercettazione delle perdite.

- Blocco per alto assorbimento pompa.

- Blocco per alta temperatura corpo pompa.

- Pulsante di emergenza blocco pompe in Sala Controllo.

- Pulsante di emergenza blocco pensiline (pompe carico) in Sala Controllo.

Sistemi organizzativi e gestionali: Manutenzione periodica delle attrezzature di travaso

Misure adottate per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: - Rivelatori di fiamma con allarme rimandato in sala controllo e blocco automatico operazioni (pompe, additivazione, VRU) e blocco accesso/uscita ATB tramite semaforo.

- Monitori fissi produzione schiuma.

- Cannone brandeggiante remotizzato in sala controllo produzione acqua/schiuma.

- Rivelatori di gas con allarme rimandato in sala controllo e blocco automatico operazioni (pompe, additivazione, VRU) e blocco accesso/uscita ATB tramite semaforo

11. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

Top 9

Rilascio di benzina/gasolio per rottura serbatoio

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: -

F: Analisi Frequenza: -

C: Analisi Conseguenze: -

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici: - Approvvigionamento/progettazione secondo standard internazionali

- Sistema di rilevazione abbassamento del livello serbatoi quanto non in uso

- Ispezioni e manutenzione periodiche

Sistemi organizzativi e gestionali: Controllo periodico procurato per il controllo dei serbatoi anche tramite tecniche non distruttive

Misure adottate per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: - Bacini di contenimento

- Rete antincendio di deposito

- Sistemi di raffreddamento

- Sistemi di estinzione a schiuma

12. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

Top 10

Incendio vasche API

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: -

F: Analisi Frequenza: -

C: Analisi Conseguenze: -

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici: - Valvole Wise su drenaggio tetti serbatoi benzina.

- Procedura drenaggio serbatoi (presidio costante).

- Sistema Discoll per rimozione prodotto.

- Serbatoio e sistema di raccolta dedicato per colaggi pompe, prese campione e TRV

Sistemi organizzativi e gestionali:

Misure adottate per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: - Rivelatori di fiamma con allarme rimandato in sala controllo e avvio automatico sistema spegnimento a schiuma con blocco automatico operazioni (pompe, pensiline di carico, additivazione, VRU, area cantiere) e blocco accesso/ uscita ATB tramite semaforo.

- Impianto fisso di spegnimento a schiuma con versatori azionabile da remoto.

- Cannoncini antincendio fissi e mobili

SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

1. Scenario Tipo:

INCENDIO - Incendio da Pozza

Effetti potenziali Salute umana:

Irraggiamento

Effetti potenziali ambiente:

Comportamenti da seguire:

Non si configurano scenari incidentali tali da coinvolgere la popolazione esterna; se, tuttavia, ciò dovesse verificarsi, la popolazione esterna dovrà seguire le direttive emanate dall'Autorità competente.

In linea generale è opportuno:

- evitare di avvicinarsi al Deposito
- non sostare a curiosare sulle sedi stradali prossime al Deposito
- evitare di effettuare chiamate telefo-niche al Deposito
- rimanere o portarsi in ambiente chiuso
- chiudere le finestre
- spegnere gli impianti di ventilazione e condizionamento
- spegnere tutti i fuochi, non fumare, non usare il telefono
- ascoltare la radio o la stazione televi-siva locale per gli eventuali messaggi dell'Autorità competente
- se si avverte la presenza di odori o senso di irritazione alla gola e agli occhi, proteggersi con un panno bagnato la bocca e il naso

Tipologia di allerta alla popolazione:

Allertamento della popolazione secondo le modalità previste dal Prefetto

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Disponibilità di PEI con metodologie descritte per segnalazione alle Autorità indicate alle autorità di preallarme e allarme

Norme di comportamento per la popolazione da parte delle Autorità Esterne.

Messaggi alla Popolazione tramite automezzi dotati di altoparlante.

Individuazione da parte delle Autorità Esterne della posizione dei presidi esterni di soccorso, di triage, della collocazione di cancelli stradali

2. Scenario Tipo:

ALTRO - Dispersione di vapori infiammabili

Effetti potenziali Salute umana:

Irraggiamento

Effetti potenziali ambiente:

Comportamenti da seguire:

Non si configurano scenari incidentali tali da coinvolgere la popolazione esterna; se, tuttavia, ciò dovesse verificarsi, la popolazione esterna dovrà seguire le direttive emanate dall'Autorità competente.

In linea generale è opportuno:

- evitare di avvicinarsi al Deposito
- non sostare a curiosare sulle sedi stradali prossime al Deposito
- evitare di effettuare chiamate telefo-niche al Deposito
- rimanere o portarsi in ambiente chiuso
- chiudere le finestre
- spegnere gli impianti di ventilazione e condizionamento
- spegnere tutti i fuochi, non fumare, non usare il telefono
- ascoltare la radio o la stazione televi-siva locale per gli eventuali messaggi dell'Autorità competente
- se si avverte la presenza di odori o senso di irritazione alla gola e agli occhi, proteggersi con un panno bagnato la bocca e il naso

Tipologia di allerta alla popolazione:

Allertamento della popolazione secondo le modalità previste dal Prefetto

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Disponibilità di PEI con metodologie descritte per segnalazione alle Autorità indicate alle autorità di preallarme e allarme

Norme di comportamento per la popolazione da parte delle Autorità Esterne.

Messaggi alla Popolazione tramite automezzi dotati di altoparlante.

Individuazione da parte delle Autorità Esterne della posizione dei presidi esterni di soccorso, di triage, della collocazione di cancelli stradali

SEZIONE M - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITA' COMPETENTI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

(Fare riferimento solo agli scenari con impatto all'esterno del perimetro di stabilimento come da Piano di Emergenza Esterna, ovvero nel caso non sia stato ancora predisposto, da Rapporto di sicurezza approvato in via definitiva, o derivanti dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuate dal gestore)

1. Evento/sostanza coinvolta: Top 2 - Benzina

Scenario: INCENDIO

Condizioni: In fase liquida

Modello sorgente: Incendio da pozza (POOL FIRE)

Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000: LAT 44.69688100000000 LONG 8.88514300000000

Zone di danno I: 21,00 (m)

Zone di danno II: 59,00 (m)

Zone di danno III: 75,00 (m)

Tempo di Arrivo: 0,00 (hh)

Tempo di propagazione orizzontale: 0,00 (hh)

2. Evento/sostanza coinvolta: Top 2 - Benzina

Scenario: INCENDIO

Condizioni: In fase gas/vapore ad alta velocità

Modello sorgente: Incendio di nube (FLASH FIRE)

Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000: LAT 44.69688100000000 LONG 8.88514300000000

Zone di danno I: 32,00 (m)

Zone di danno II: 73,00 (m)

Zone di danno III: 0,00 (m)

Tempo di Arrivo: 0,00 (hh)

Tempo di propagazione orizzontale: 0,00 (hh)

3. Evento/sostanza coinvolta: Top 6 - Benzina

Scenario: INCENDIO

Condizioni: In fase liquida

Modello sorgente: Incendio da pozza (POOL FIRE)

Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000: LAT 44.69688100000000 LONG 8.88514300000000

Zone di danno I: 21,00 (m)

Zone di danno II: 59,00 (m)

Zone di danno III: 75,00 (m)

Tempo di Arrivo: 0,00 (hh)

Tempo di propagazione orizzontale: 0,00 (hh)

4. Evento/sostanza coinvolta: Top 6 - Benzina

Scenario: INCENDIO

Condizioni: In fase gas/vapore ad alta velocità

Modello sorgente: Incendio di nube (FLASH FIRE)

Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000: LAT 44.69688100000000 LONG 8.88514300000000

Zone di danno I: 32,00 (m)

Zone di danno II: 73,00 (m)

Zone di danno III: 0,00 (m)

Tempo di Arrivo: 0,00 (hh)

Tempo di propagazione orizzontale: 0,00 (hh)

5. Evento/sostanza coinvolta: Top 9 - Benzina

Scenario: INCENDIO

Condizioni: In fase liquida

Modello sorgente: Incendio da pozza (POOL FIRE)

Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000: LAT 44.70055400000000 LONG 8.88726000000000

Zone di danno I: 20,00 (m)

Zone di danno II: 28,00 (m)

Zone di danno III: 33,00 (m)

Tempo di Arrivo: 0,00 (hh)

Tempo di propagazione orizzontale: 0,00 (hh)

Esiste un PEE?

SI

Data di emanazione/revisione dell'ultimo PEE vigente: 18/11/2005

Link al sito di pubblicazione:

E' stato attivato uno scambio di informazioni con altri gestori di stabilimenti a rischio di incidente rilevante nelle vicinanze?

NO

E' stata presa in considerazione la possibilita' eventuali effetti domino?

NO

SEZIONE N - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITA' COMPETENTI SULLE SOSTANZE ELENcate NELLA SEZIONE H

Riportare in questa sezione solo l'elenco delle schede di sicurezza delle sostanze notificate nei quadri 1 e 2 della sezione B del presente Modulo secondo lo schema di seguito riportato.

Id. Progressivo/Nome Sostanza 1	Data aggiornamento
1.1) Additivo Redyellow	20/01/2015
1.2) Additivo AC1209	07/07/2014
1.3) Additivo Chimec Chimsave-G	11/05/2015
1.4) Additivo Powerguard 6539	07/03/2015
1.5) Additivo Nymco TRV PA/1 (in sostituzione a Greenfarming quando questo non disponibile)	10/06/2015
1.6) Additivo Greenfarming	22/01/2015
1.7) Additivo Nemo 6114	17/01/2013
1.8) Additivo Flow improver (Flow-MXP pipeline Booster)	06/08/2010
2.1) BENZINA	20/05/2016
2.2) DISTILLATI, PETROLIO, frazione naftenica leggera raffinata con solvente	18/10/2014
2.3) GASOLIO	20/05/2016

ATTIVITA' SEVESO
“IPLOM S.p.a. (ex Nuova Libarna)”
(informazioni fornite dal gestore)

Tabella 1.1.2-1


Identificazione Attività Seveso	
Nome dell'attività	IPLOM S.p.a. (ex Nuova Libarna)
Indirizzo	Via del Vapore, 64 – 15061 Arquata Scrivia (AL)
Gestore	Vincenzo Columbo – tel. 0143 636751 fax. 0143 636758
Attività svolta	L'attività svolta nel Deposito consiste nella movimentazione a mezzo autobotti e nello stoccaggio di olio combustibile e bitume senza alcun genere di lavorazione o processo. Il gasolio in entrata in deposito viene utilizzato per il riscaldamento degli uffici e dei serbatoi. Periodicamente arrivano in Deposito alcune autobotti di gasolio che viene immediatamente miscelato con l'olio combustibile al fine di produrre olio combustibile fluido. Codice ATECO dell'attività 19.20.2 P - Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa Petrochimica) 46.71 S - Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
Adempimento D.lgs 334/99 e s.m.i.	Artt. 6 e 7 D.lgs 334/99 e s.m.i.
Localizzazione e rappresentazione cartografica	Cord UTM: E 44° 41' 43'' N 8° 52' 41'' (v. tavola n. 1)

Numero riferimento Tavola 1:**43**

**Sintesi delle informazioni fornite dal gestore
(punto 2.1.2 delle “Linee guida - luglio 2010”)
nell’anno 2014**

IPLOM

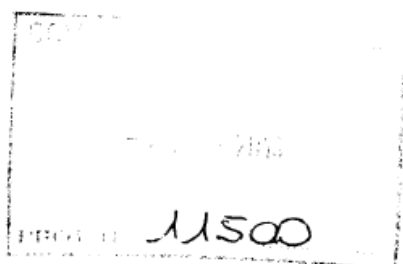Arquata Scrivia li, 30/07/2014



COMITATO TECNICO REGIONALE
c/o Direzione Interregionale VV.F. per il
Piemonte e per la Valle d'Aosta
Strada del Barocchio, 71/73
10095 GRUGLIASCO (TO)

COMANDO PROVINCIALE VVF. DI
ALESSANDRIA
Via San Giovanni Bosco, 72
15100 ALESSANDRIA

REGIONE PIEMONTE
Settore Grandi Rischi industriali
Unità flessibile
Via Principe Amedeo, 17
10123 TORINO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Piazza della Libertà, 17
15121 ALESSANDRIA

COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA
Piazza Bertelli, 21
15061 Arquata Scrivia (Alessandria)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA
Piazza della Libertà, 17
15121 ALESSANDRIA

MINISTERO DELL'AMBIENTE
Serv. Inquinamento Atmosferico ed
Acustico ed Industriale a Rischio
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

OGGETTO: Deposito Iplom di Arquata Scrivia (AL) – Ex Deposito Nuova Libarna di Arquata Scrivia (AL)
Notifica ai sensi del Decreto Legislativo 334/99 – Art. 6, comma 2 così come modificato dal D. Lgs.
238/05 per fusione di Nuova Libarna S.r.l. con Iplom S.p.A.

PREMESSO CHE


- Nuova Libarna S.r.l. ha provveduto, in data 1.12.2011, a trasmettere agli Enti competenti il Rapporto di Sicurezza del Deposito di Arquata Scrivia, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 334/99 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 238/05);
- con atto n° 6692 del 25/06/2014, dal 01/07/2014 ha effetto la fusione di Nuova Libarna S.r.l. con Iplom S.p.A;


il sottoscritto **Vincenzo Columbo**, in qualità di Gestore del Deposito Iplom di Arquata Scrivia (AL), in nome e per conto della stessa;

TRASMETTE

in allegato alla presente, l'aggiornamento della **Notifica in oggetto**, sottoscritta nelle forme di autocertificazione con le modalità e gli effetti del DPR 445 del 28 Dicembre 2000.

Il Gestore

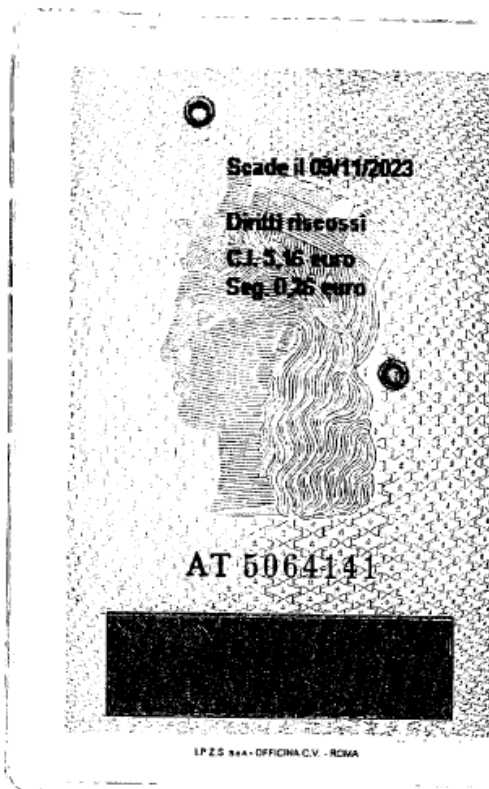IPLOM
SOCIETÀ PER AZIONI
Il Gestore
Dott. Ing. Vincenzo Columbo




Cognome **COLUMBO**

Nome **VINCENZO**

nato il **09/11/1955**

(atto n. **367** P. **I** S. **A**)

a **COMISO (RG)**

Cittadinanza **ITALIANA**

Residenza **GALLIATE**

Via **VIA ASIAGO n. 25**

Stato civile **coniugato**

Professione *********

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **cm. 178**

Capelli **GRIGI**

Occhi **CELESTI**

Segni particolari

Firma del titolare *Vincenzo Colombo*

GALLIATE 16/07/2013

Impronta del dito indice sinistro

Carolina Cascina

ISTITUTO AMMINISTRATIVO

COMUNE DI GALLIATE

4 IPLOM S.p.A.
Deposito di Arquata Scrivia (AL)

IPLOM

IPLOM
Deposito di Arquata Scrivia (AL)

NOTIFICA
ai sensi dell'Art. 6 al D. Lgs. n° 334/99
così come modificato dal D.Lgs n° 238/05

Luglio 2014

“ **IPLM S.p.A.**
Deposito di Arquata Scrivia (AL)

IPLM

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(Art. 46/47 DPR 445 del 28 Dicembre 2000)**

Il sottoscritto Vincenzo Columbo
nato a **Comiso** il 09/11/1955

domiciliato per la carica in Busalla, via C. Navone 3b

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 (L) del DPR 445 Dicembre 2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46/47 DPR 445 del 28 Dicembre 2000 e sotto la propria personale responsabilità:

NOTIFICA quanto segue

a) RAGIONE SOCIALE DEL GESTORE ED INDIRIZZO DEL DEPOSITO

Le attività industriali oggetto della presente Notifica sono gestite da:

Ragione Sociale: Iplom S.p.A.. – Via C. Navone, 3b - 16012 Busalla (GE).

Gli impianti oggetto della presente Notifica sono situati nel comune di Arquata Scrivia (AL).

b) SEDE ED INDIRIZZO DEL GESTORE DEL DEPOSITO

Il Gestore del Deposito è Vincenzo Columbo, domiciliato in:

via Carlo Navone 3b 16012 Busalla (GE).

c) RESPONSABILE DEL DEPOSITO

Il Responsabile del Deposito Nuova Libarna di Arquata Scrivia (AL) è il sig. Eraldo Fossati.

IPLOM S.p.A.
Deposito di Arquata Scrivia (AL)

IPLOM

d) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SOSTANZE UTILIZZATE E PRODOTTE, RIPORTATE IN ALL. I, PARTE 1 E 2 AL D. LGS. 334/99 E S.M.I

Le sostanze stoccate nel Deposito, per le quali lo stesso Deposito rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. D.Lgs. 238/05 sono attualmente le seguenti.

Tabella 1 – Sostanze pericolose ai sensi D.Lgs. 334/99 e s.m.i

Numero CAS	Sostanza	Classificazione	Principali caratteristiche di pericolosità	Massima quantità presente (t)
68334-30-5 (N° CAS principale Gasolio Finito)	Gasolio	Classificazione 67/548/CEE R10, R20, R38, R40, R51-53, R65   Xn N Classificazione regolamento CE1272/2008 (CLP)    	H226: Liquido e vapori infiammabili H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie H315: Provoca irritazione cutanea H332: Nocivo se inalato H351: Sospettato di provocare il cancro H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione ripetuta e prolungata H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	200
68476-33-5	Olio combustibile	Classificazione 67/548/CEE R20, R48/21, R45, R50-53, R63, R66   T N Classificazione regolamento CE1272/2008 (CLP)   	H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie H332: Nocivo se inalato H350: Può provocare il cancro H361d: Sospettato di nuocere al feto H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata e ripetuta H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata EU H066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolatura della pelle	21000
-	Finalsol TGA	Classificazione 67/548/CEE R65 R66/67 R51-53 Nocivo Pericoloso per l'ambiente   Xn N	R51/53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. R65: Nocivo, può provocare danni ai polmoni in caso di ingestione R66: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle R67: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini	0.1

Il Deposito, oggetto della presente Notifica, rientra nel campo di applicazione dell'Art. 6/7 al D.Lgs. 334/99 e s.m.i, in quanto sono presenti sostanze pericolose elencate in Allegato I - Parte 1 e 2 quali:

Allegato A – D.Lgs. 238/05 (All. I)			
Sostanza pericolosa	Quantità massima (t)	Soglia Art. 6/7 (t)	Soglia Art. 8 (t)
Prodotti petroliferi ¹	21'200	2.500	25.000
9ii Sostanze tossiche per gli organismi acquatici ²	20	200	500

¹ Gasolio e Olio combustibile (ai sensi del D.Lgs. n° 48 del 14/3/2014)

² Additivi.

IPLM S.p.A.
Deposito di Arquata Scrivia (AL)

IPLM

e) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL DEPOSITO

Nel Deposito Iplom di Arquata Scrivia operano 4 dipendenti diretti.
 Inoltre sono presenti nel deposito giornalmente gli autisti delle autobotti al carico e/o allo scarico.

L'attività svolta nel Deposito consiste nella movimentazione a mezzo autobotti e nello stoccaggio di olio combustibile e bitume senza alcun genere di lavorazione o processo.

Il gasolio stoccato viene utilizzato per il riscaldamento degli uffici. Periodicamente arrivano in Deposito alcune autobotti di gasolio che miscelato con l'olio combustibile è utilizzato per la produzione di olio combustibile fluido.

Nella tabella seguente si riporta l'elenco dei serbatoi presenti in deposito.

Serbatoio	Tipo	Capacità geometrica (m ³)	Capacità effettiva (m ³)	Prodotto	Densità (kg/m ³)	Peso (kg)
TK1	Fuori terra	15000	13500	Bitume	1.05	14175
TK2	Fuori terra	15000	13500	O.C.	1	13500
TK3	Fuori terra	800	720	O.C.	0.9	648
TK4	Fuori terra	800	720	O.C.	0.9	648
TK5	Fuori terra	800	720	O.C.	0.9	648
TK6	Fuori terra	800	720	O.C.	0.9	648
TK7	Fuori terra	5350	4815	O.C.	1	4815
TK8	Fuori terra	150	135	Serbatoio polmone		
TK9	Interrato	50	47.5	Gasolio	0.85	40
TK10	Interrato	25	23.75	Gasolio	0.85	20
TK11	Interrato	25	23.75	Gasolio	0.85	20
TK12	Smantellato					
TK13	Interrato	200	Fuori servizio			
TK14	Interrato	200	Fuori servizio			
TK15	Interrato	3	2.7	Gasolio	0.85	2

I servizi, necessari per l'esercizio del deposito, forniscono vapore d'acqua, energia elettrica, aria compressa, acqua e schiumogeno antincendio.

Il personale è stato informato sui rischi propri dell'attività ed è stato formato ed addestrato a condurre il Deposito in modo sicuro sia in condizioni operative normali che di emergenza.

- **IPLOM S.p.A.**
Deposito di Arquata Scrivia (AL)

IPLOM**f) AMBIENTE CIRCOSTANTE IL DEPOSITO**

Nel raggio di 5 km dal baricentro del Deposito sono presenti alcuni centri abitati tra i quali si citano: Arquata Scrivia (nel cui comune è ubicato il deposito); Stazzano, Serravalle Scrivia; Sardigliano; Vignole Borbera, Borghetto Borbera e Gavi.

Sono inoltre presenti alcune attività industriali tra le quali si citano:

- ICIESSE S.p.A. (Produzione chimica di base o intermedi);
- SIGEMI S.r.l. (Deposito di oli minerali);
- Nuova Solmine (Rigenerazione reflui solforati);
- Cementir (Cementificio).

La localizzazione del Deposito rispetto alle principali vie di comunicazione (autostrade-strade principali-stazioni ferroviarie e aeroporti), risulta essere la seguente:

- | | |
|---|------------|
| - dalla linea ferroviaria | confinante |
| - dal terrapieno dall'autostrada A7 GENOVA-MILANO | 1 km |
| - dalla SS 35bis dei Giovi | 50 m |
| - dalla SP 140 | 250 m |

La topografia della zona è collinare. L'ambiente immediatamente circostante comprende terreno agricolo, strada provinciale, ferrovia Genova-Milano, cimitero di Arquata S., edifici civili ed abitazioni.

Lo Stabilimento confina:

- | | |
|-----------|--------------------------|
| - a NORD | con una zona prativa |
| - a OVEST | con la SS35bis |
| - a EST | con la linea ferroviaria |
| - a SUD | con la zona industriale |

Il deposito è delimitato da un muro di cinta avente perimetro irregolare, con accesso carrabile da via del Vapore e accesso ferroviario (attualmente non utilizzato) sul lato opposto.

Il Deposito ha 1 varco carrabile e 1 varco pedonale.

Letto e confermato

IPLM

Arquata Scrivia li, 30/07/2014

COMITATO TECNICO REGIONALE
c/o Direzione Interregionale VV.F. per il
Piemonte e per la Valle d'Aosta
Strada del Barocchio, 71/73
10095 GRUGLIASCO (TO)

COMANDO PROVINCIALE VVF. DI
ALESSANDRIA
Via San Giovanni Bosco, 72
15100 ALESSANDRIA

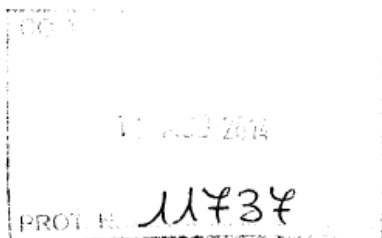
REGIONE PIEMONTE
Settore Grandi Rischi industriali
Unità flessibile
Via Principe Amedeo, 17
10123 TORINO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Piazza della Libertà, 17
15121 ALESSANDRIA

COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA
Piazza Bertelli, 21
15061 Arquata Scrivia (Alessandria)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA
Piazza della Libertà, 17
15121 ALESSANDRIA

MINISTERO DELL'AMBIENTE
Serv. Inquinamento Atmosferico ed
Acustico ed Industriale a Rischio
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA



OGGETTO: Deposito Iplom di Arquata Scrivia (AL) – Ex Deposito Nuova Libarna di Arquata Scrivia (AL)
Allegato V – Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori
ai sensi del Decreto Legislativo 334/99 – Art. 6, comma 4 così come modificato dal D. Lgs. 238/05
per fusione di Nuova Libarna S.r.l. con Iplom S.p.A.

PREMESSO CHE

- Nuova Libarna S.r.l. ha provveduto, in data 1.12.2011, a trasmettere agli Enti competenti il Rapporto di Sicurezza del Deposito di Arquata Scrivia, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 334/99 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 238/05);
- con atto n° 6692 del 25/06/2014, dal 01/07/2014 ha effetto la fusione di Nuova Libarna S.r.l. con Iplom S.p.A.;

il sottoscritto **Vincenzo Columbo**, in qualità di Gestore del Deposito Iplom di Arquata Scrivia (AL), in nome e per conto della stessa

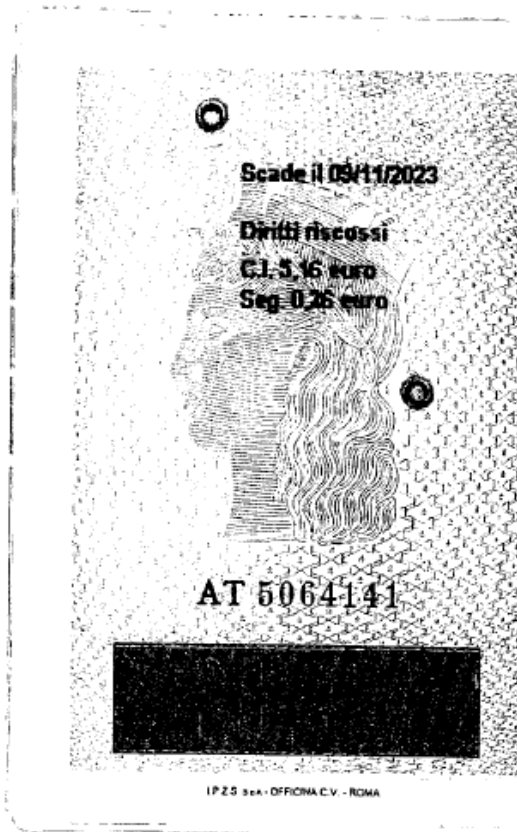
TRASMETTE

in allegato alla presente, l'aggiornamento della scheda di informazione in oggetto, in considerazione anche dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo ° 48 del 14 marzo 2014 che modifica la parte 1 dell'allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni inserendo l'olio combustibile denso tra i "prodotti petroliferi"

In Fede

IPLM
SOCIETÀ PER AZIONI
Il Gestore
Dott. Ing. Vincenzo Columbo

S.p.A. a socio unico - Sede legale, Direzione e Uffici: 16012 BUSALLA (GE) Via C. Navone, 3/b
Capitale Sociale Euro 12.000.000 i.v. - R.E.A. 258932 - R.I. e C.F. 02242120109 - P.IVA 11616440159
Raffineria: 16012 BUSALLA (GE) Via Boccarda, 2 - Tel. 010 96231
Terminale GE-Multedo: Via Ronchi, 2 - Tel. 010 6986597



Cognome **COLUMBO**
 Nome **VINCENZO**
 nato il **09/11/1955**
 (atto n. **367** P. **I** S. **A**)
 a **COMISO (RG)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **GALLIATE**
 Via **VIA ASIAGO n. 25**
 Stato civile **coniugato**
 Professione **.....**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **cm. 178**
 Capelli **GRIGI**
 Occhi **CELESTI**
 Segni particolari **.....**


 Firma del titolare **Vincenzo Colombo**
GALLIATE **16/07/2013**
 Impronta del dito indice sinistro **.....**
 Ordine del Sindaco
 L'ISTITUTO AMMINISTRATIVO
 (Dott.ssa Carolina Cascina)


***IPL*OM**

Deposito di Arquata Scrivia (AL)

**SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI DI INCIDENTE
RILEVANTE PER I CITTADINI ED I LAVORATORI**

di cui all'allegato V al D. L.vo 334/99 e s.m.i.

Luglio 2014



IPLOM S.p.A.
Deposito di Arquata Scrivia (AL)



INDICE

SEZIONE 1	3
SEZIONE 2	4
SEZIONE 3	5
SEZIONE 4	7
SEZIONE 5	8
SEZIONE 6	9
SEZIONE 7	10
SEZIONE 8	12
SEZIONE 9	21

INDICE ALLEGATI

ALLEGATO PLANIMETRIA CON EVIDENZIATI I CONFINI DEL DEPOSITO

IPLOM S.p.A.
Deposito di Arquata Scrivia (AL)

IPLOM

SEZIONE 1

Nome della Società

IPLOM S.p.A.
(ragione sociale)

Deposito di

ARQUATA SCRIVIA
(comune)

ALESSANDRIA
(provincia)

VIA DEL VAPORE, 64
(indirizzo)

Gestore della Società

VINCENZO
(nome)

COLUMBO
(cognome)

0143 636751
(telefono)

0143 636758
(fax)

Portavoce della Società

GIANFRANCO
(nome)

PEIRETTI
(cognome)

0143 636751
(telefono)

0143 636758
(fax)

La Società ha presentato la notifica prescritta dall'art. 6 del D.Lgs.



La Società ha presentato il rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 8 del D.Lgs.
Il rapporto di sicurezza è in fase di elaborazione da parte della Società



Responsabile del Deposito

ERALDO
(nome)

FOSSATI
(cognome)

CAPO DEPOSITO
(qualifica)

IPLOM S.p.A.
Deposito di Arquata Scrivia (AL)

IPLOM

SEZIONE 2

Recapiti amministrazioni

Indicazione e recapiti telefonici di Amministrazioni, Enti, Istituti, Uffici o altri pubblici, a livello Nazionale e locale a cui si è comunicata l'assoggettabilità alla presente normativa, o a cui è possibile richiedere informazioni in merito

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Serv. Inquinamento Atmosferico ed Acustico ed Industriale a Rischio

Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
Tel. 0657221

REGIONE PIEMONTE

Settore Grandi Rischi industriali

Unità flessibile

Via Principe Amedeo, 17
10123 TORINO
Tel. 0114321351

COMITATO TECNICO REGIONALE

c/o Direzione Interregionale VV.F. per il Piemonte e per la Valle d'Aosta

Strada del Barocchio, 71/73
10095 GRUGLIASCO (TO)
Tel. 011.7709252

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Piazza della Libertà, 17
15121 ALESSANDRIA
Tel. 01313041

COMANDO PROVINCIALE VVF. DI ALESSANDRIA

Via Piave, 63
15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131316711

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Piazza della Libertà, 17
15121 ALESSANDRIA
Tel. 0131310111

COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

Piazza Bertelli, 21
15061 Arquata Scrivia (Alessandria)
Tel. 0143600411

IPLOM S.p.A.
Deposito di Arquata Scrivia (AL)

IPLOM

SEZIONE 3

Premessa

La presente scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori trae origine:

- dalla fusione tra Nuova Libarna s.r.l. e Iplom S.p.A
- dal Decreto Legislativo ° 48 del 14 marzo 2014 che modifica la parte 1 dell'allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni inserendo l'olio combustibile denso tra i "prodotti petroliferi".

La scheda è stata redatta ai sensi del D. L.vo 334/99 e s.m.i. ed in accordo a quanto previsto dalle "Linee Guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale" – Edizione Novembre 2006 approvate con il DPCM 16/2/2007 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2007.

Descrizione dell'attività

In Deposito Iplom di Arquata Scrivia operano normalmente 4 dipendenti.
Inoltre accedono al deposito giornalmente gli autisti delle autobotti al carico e/o allo scarico

L'attività svolta nel Deposito consiste nella movimentazione a mezzo autobotti e nello stoccaggio di olio combustibile e bitume senza alcun genere di lavorazione o processo.
Il gasolio stoccato viene utilizzato per il riscaldamento degli uffici. Periodicamente arrivano in Deposito alcune autobotti di gasolio che miscelato con l'olio combustibile è utilizzato per la produzione di olio combustibile fluido.

Nella tabella seguente si riporta l'elenco dei serbatoi presenti in deposito

Serbatoio	Tipo	Capacità geometrica (m³)	Capacità effettiva (m³)	Prodotto	Densità (T/m³)	Quantità (T)
TK1	Fuori terra	15000	13500	Bitume	1.05	14175
TK2	Fuori terra	15000	13500	O.C.	1	13500
TK3	Fuori terra	800	720	O.C.	0.9	648
TK4	Fuori terra	800	720	O.C.	0.9	648
TK5	Fuori terra	800	720	O.C.	0.9	648
TK6	Fuori terra	800	720	O.C.	0.9	648
TK7	Fuori terra	5350	4815	O.C.	1	4815
TK8	Fuori terra	150	135	Serbatoio polmone		
TK9	Interrato	50	47.5	Gasolio	0.85	40
TK10	Interrato	25	23.75	Gasolio	0.85	20
TK11	Interrato	25	23.75	Gasolio	0.85	20
TK12	Smantellato					
TK13	Interrato	200	Fuori servizio			
TK14	Interrato	200	Fuori servizio			
TK15	Interrato	3	2.7	Gasolio	0.85	2

I servizi, necessari per l'esercizio del deposito, forniscono vapore d'acqua, energia elettrica, aria compressa, acqua e schiumogeno antincendio.

Il personale è stato informato sui rischi propri dell'attività ed è stato formato ed addestrato a condurre il Deposito in modo sicuro sia in condizioni operative normali che di emergenza.

IPLOM – DEPOSITO DI ARQUATA SCRIVIA (AL)

Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori
E02 - Luglio 2014 - Pag. 5 di 21

IPLM S.p.A.
Deposito di Arquata Scrivia (AL)



Descrizione delle aree circostanti il Deposito

Nel raggio di 5 km dal baricentro del Deposito sono presenti alcuni centri abitati tra i quali si citano: Arquata Scrivia (nel cui comune è ubicato il deposito); Stazzano, Serravalle Scrivia; Sardigliano; Vignole Borbera, Borghetto Borbera e Gavi.

Sono inoltre presenti alcune attività industriali tra le quali si citano:

- ICIESSE S.p.A. (Produzione chimica di base o intermedi);
- SIGEMI S.r.l. (Deposito di oli minerali);
- Nuova Solmine (Rigenerazione reflui solforati);
- Cementir (Cementificio).

La localizzazione del Deposito rispetto alle principali vie di comunicazione (autostrade-strade principali-stazioni ferroviarie e aeroporti), risulta essere la seguente:

- | | |
|---|------------|
| - dalla linea ferroviaria | confinante |
| - dal terrapieno dall'autostrada A7 GENOVA-MILANO | 1 km |
| - dalla SS 35bis dei Giovi | 50 m |
| - dalla SP 140 | 250 m |

La topografia della zona è collinare. L'ambiente immediatamente circostante comprende terreno agricolo, strada provinciale, ferrovia Genova-Milano, cimitero di Arquata S., edifici civili ed abitazioni.

Lo Stabilimento confina:

- | | |
|-----------|--------------------------|
| - a NORD | con una zona prativa |
| - a OVEST | con la SS35bis |
| - a EST | con la linea ferroviaria |
| - a SUD | con la zona industriale |

il deposito è delimitato da un muro di cinta avente perimetro irregolare, con accesso carrabile da via del Vapore e accesso ferroviario (attualmente non utilizzato) sul lato opposto.

Il Deposito ha 1 varco carrabile e 1 varco pedonale,

In Allegato è riportata una cartografia sulla quale sono evidenziati i confini di stabilimento nonché le aree esterne allo stabilimento.

IPLOM S.p.A.
Deposito di Arquata Scrivia (AL)

IPLOM

SEZIONE 4

Le sostanze presenti nel Deposito, per le quali lo stesso Deposito rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. sono attualmente le seguenti.

Tabella 1 – Sostanze pericolose ai sensi D.Lgs. 334/99 e s.m.i

Numero CAS	Sostanza	Classificazione	Principali caratteristiche di pericolosità	Massima quantità presente (t)
68334-30-5 (N° CAS principale Gasolio Finito)	Gasolio	Classificazione 67/548/CEE R10, R20, R38, R40, R51-53, R65   Xn N Classificazione regolamento CE1272/2008 (CLP)    	H226: Liquido e vapori infiammabili H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie H315: Provoca irritazione cutanea H332: Nocivo se inalato H351: Sospettato di provocare il cancro H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione ripetuta e prolungata H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	200
68476-33-5	Olio combustibile	Classificazione 67/548/CEE R20, R48/21, R45, R50-53, R63, R66   T N Classificazione regolamento CE1272/2008 (CLP)   	H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie H332: Nocivo se inalato H350: Può provocare il cancro H361d: Sospettato di nuocere al feto H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata e ripetuta H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata EU H066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolatura della pelle	21000
-	Finalsol TGA	Classificazione 67/548/CEE R65 R66/67 R51-53 Nocivo Pericoloso per l'ambiente   Xn N	R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. R65 Nocivo, può provocare danni ai polmoni in caso di ingestione R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini	0.1

IPLOM S.p.A.
Deposito di Arquata Scrivia (AL)



SEZIONE 5

I rischi presenti all'interno del Deposito di Arquata Scrivia sono legati alle caratteristiche di tossicità per l'ambiente delle sostanze presenti.

Nel Rapporto di Sicurezza del Deposito è stata sviluppata l'analisi delle possibili sequenze incidentali, comprendente la stima degli effetti conseguenti agli scenari incidentali ipotizzabili riconducibili a possibili infiltrazioni nel terreno dei prodotti presenti. In nessuno dei casi analizzati si ha coinvolgimento della falda.

Tabella 2 – Natura dei rischi di incidenti rilevanti

Scenario ipotizzato di incidente	Sostanza coinvolta
Infiltrazione nel terreno di prodotti pericolosi per l'ambiente	Gasolio
Infiltrazione nel terreno di prodotti pericolosi per l'ambiente	Olio combustibile

IPLOM S.p.A.
Deposito di Arquata Scrivia (AL)



SEZIONE 6

Tipo di effetti per la popolazione e per l'ambiente

Con riferimento agli scenari incidentali indicati nella sezione 5, vengono considerati gli effetti per la popolazione e per l'ambiente in termini di:

- Infiltrazione nel terreno di prodotti pericolosi per l'ambiente

Misure di prevenzione e sicurezza adottate

Nel seguito si riepilogano le principali misure di prevenzione e sicurezza adottate nel Deposito Iplom di Arquata Scrivia.

Prevenzione

- controlli sia in fase di costruzione che nel corso di operazioni;
- formazione, informazione e addestramento del personale.

Emergenza

E' attualmente in vigore il Piano di Emergenza Interno per il deposito. Tale piano ha lo scopo di illustrare l'organizzazione predisposta per gestire e fronteggiare le situazioni di emergenza che dovessero verificarsi nell'ambito del Deposito stesso.

Il Piano di Emergenza Interno prevede l'utilizzo di sistemi di prevenzione adottati dal punto di vista progettuale, impiantistico ed operativo:

- sistemi automatici e manuali di protezione antincendio e di mitigazione;
- sorveglianza continua da parte del personale;
- manutenzioni ed ispezioni periodiche programmate;
- procedure operative, ecc..

In Deposito le tipologie di incidenti per le quali si ipotizza l'emergenza generale sono:

- Incendio di qualsiasi entità;
- Rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente;
- Situazioni comunque pericolose a seguito di calamità naturali.

Il Piano di Emergenza Interno del Deposito comprende inoltre le procedure operative da adottare nelle possibili tipologie di emergenza identificate al fine di ottenere, in caso di incidente:

- la protezione delle persone presenti;
- il contenimento immediato dell'incidente;
- la minimizzazione dei possibili danni ai beni aziendali ed all'ambiente;
- la bonifica e la messa in sicurezza della zona coinvolta;
- fornire agli Enti preposti informazioni per l'attuazione e la gestione dei piani di emergenza territoriali.

Nel Piano di Emergenza Interno sono pertanto riportate le seguenti informazioni:

- a) procedure per affrontare le varie emergenze ipotizzabili come incendio, rilasci, evacuazione del personale, comprensive delle definizioni di "strategie di intervento" e "azioni di contenimento".
- b) Organizzazione dell'emergenza con definizione di:
 - risorse disponibili in termini di personale e di attrezzature;
 - procedure di allarme e di avviso del personale;
 - procedure di pronto soccorso.
- c) Programmi di addestramento e delle esercitazioni di emergenza.

IPLOM S.p.A.
Deposito di Arquata Scrivia (AL)

IPLOM

SEZIONE 7

Piano di emergenza

Il Piano di Emergenza esterna è stato redatto dall'autorità competente? No ☒

Il Deposito Iplom di Arquata Scrivia è dotato di un Piano di Emergenza Interno. Tale piano di emergenza ha lo scopo di illustrare l'organizzazione predisposta per fronteggiare le situazioni di emergenza che dovessero verificarsi nell'ambito del Deposito.

Obiettivo quindi del Piano di Emergenza Interno del Deposito è quello di indicare l'utilizzo delle risorse del Deposito al fine di ottenere, in caso di incidente:

- la protezione delle persone presenti nell'impianto;
- il contenimento immediato dell'incidente;
- la minimizzazione dei possibili danni ai beni aziendali ed all'ambiente;
- la bonifica e la messa in sicurezza della zona coinvolta;
- fornire agli Enti preposti informazioni per l'attuazione e la gestione dei piani di emergenza territoriali.

Mezzi di segnalazione degli incidenti

All'interno del Deposito il segnale di allarme viene dato a mezzo sirena, gli operatori possono comunicare a mezzo radio portatili o telefoni.

Nei casi di emergenza in Deposito viene attivato un programma che prevede le seguenti azioni:

- Attivazione della squadra di emergenza;
- Comunicazioni alle Autorità;
- Comunicazioni a responsabili Iplom.

Le Autorità destinatarie di tali comunicazioni sono:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria;
- Prefettura di Alessandria;
- Sindaco di Arquata Scrivia.

IPLOM S.p.A.
Deposito di Arquata Scrivia (AL)



Comportamento da seguire

Premesso che, in base delle caratteristiche dei prodotti presenti nel deposito gli effetti degli scenari incidentati identificabili, ed indicati nella sezione 6 del presente documento, non comportano danni a persone o cose all'esterno del Deposito, si riportano per completezza di informazione i comportamenti che in ogni caso è opportuno adottare, in via precauzionale, per evitare qualsiasi possibile coinvolgimento.

Tali comportamenti sono desunti dal documento "Linee Guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale," predisposto dal Ministero dell'Interno, Dipartimento di Protezione Civile ed. novembre 2006:

- non portarsi a ridosso della recinzione dello stabilimento;
- evitare di creare ingorghi per facilitare l'accesso allo stabilimento da parte dei mezzi di soccorso;
- chiudere tutte le finestre e le porte esterne;
- mantenersi sintonizzati mediante radio o TV sulle stazioni emittenti indicate dalle Autorità;
- fermare i sistemi di ventilazione o condizionamento siano essi centralizzati o locali.

Per quanto riguarda l'area esterna allo stabilimento si veda inoltre quanto indicato nel Piano di Emergenza Esterno che sarà predisposto dalla Prefettura.

All'interno del Deposito tutti gli addetti sono debitamente addestrati per affrontare un'emergenza ed a conoscenza delle disposizioni definite dal piano di emergenza interno.

Mezzi di comunicazione previsti

Per quanto riguarda l'area esterna allo stabilimento si dovrà fare riferimento a quanto indicato nel Piano di Emergenza Esterno che sarà predisposto dalla Prefettura (TV locale, radio locale, altoparlanti).

Per i lavoratori del Deposito si dovrà fare riferimento a quanto indicato dal Piano di Emergenza Interno (radio, telefoni, ecc.).

Presidi di Pronto Soccorso

Il posto di pronto soccorso (Ospedale di Novi Ligure) dista circa 10 km dal Deposito.

La caserma dei Vigili del Fuoco (Novi Ligure) dista circa 10 km dal Deposito.

IPLOM S.p.A.
Deposito di Arquata Scrivia (AL)

IPLOM

SEZIONE 8

Nel seguito si riportano le schede riportanti le informazioni per le autorità competenti sulle sostanze elencate nella sezione 4.

All. I parte 1 D. Lgs. 238/05		Sostanza: GASOLIO	
"Prodotti petroliferi"		Codice aziendale:	
Soglia 25000 t		Utilizzazione:	
		☐ materia prima	☐ solvente
		☐ intermedio	☐ catalizzatore
		☒ prodotto finito	☐ altro
Identificazione			
Nome chimico:		n.a.	
Nomi commerciali:		GASOLIO	
Nomenclatura Chemical Abstracts:		n.a.	
Numero di registro CAS:		68334-30-5	
Formula bruta:		Miscela complessa di idrocarburi, ottenuta per distillazione e raffinazione del petrolio grezzo, avente n° di atomi di carbonio C ₉ -C ₂₀	
Peso molecolare:		n.a.	
Formula di struttura:		n.a.	
Caratteristiche chimico-fisiche			
Stato fisico:		LIQUIDO	
Colore:		GIALLO PAGLIERINO/ROSSO/VERDE	
Odore:		CARATTERISTICO	
Solubilità in acqua:		TRASCURABILE	
Solubilità nei principali solventi organici:		n.a.	
Densità:		820/880	
Punto di fusione:		n.a.	
Punto di ebollizione:		150 °C inizio distillazione	
Punto di infiammabilità:		58 ÷ 80 °C	
Limite inferiore e superiore di infiammabilità in aria (% in volume):		1 - 6	
Temperatura di auto accensione:		> 220 °C	
Tensione di vapore:		0,4 a 37,8 °C	
Reazioni pericolose:		non avvengono	

IPLOM S.p.A.
Deposito di Arquata Scrivia (AL)

IPLOM

Classificazione ed etichettatura																																					
☒ Di legge	☐ Provvisoria																																				
☐ Non richiesta																																					
Etichettatura ai sensi della Dir. 67/548/CEE e s.m.i. Simbolo di pericolo: Xn N Indicazione di pericolo: NOCIVO PERICOLOSO PER L'AMBIENTE Cancerogeno di categoria 3 Frasi di rischio: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 150px;">R10</td> <td>Inflammabile</td> </tr> <tr> <td>R40</td> <td>Pericolo di effetti irreversibili.</td> </tr> <tr> <td>R20</td> <td>Nocivo per inalazione</td> </tr> <tr> <td>R38</td> <td>Irritante per la pelle</td> </tr> <tr> <td>R51/53</td> <td>Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.</td> </tr> <tr> <td>R65</td> <td>Nocivo, può provocare danni ai polmoni in caso di ingestione</td> </tr> </table> Etichettatura ai sensi del Regolamento (EC) No 1272/2008 (CLP/GHS) e s.m.i.: Simboli di pericolo: Avvertenza: PERICOLO Indicazioni di pericolo: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 100px;">H226:</td> <td>Liquido e vapori infiammabili</td> </tr> <tr> <td>H304:</td> <td>Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie</td> </tr> <tr> <td>H315:</td> <td>Provoca irritazione cutanea</td> </tr> <tr> <td>H332:</td> <td>Nocivo se inalato</td> </tr> <tr> <td>H351:</td> <td>Sospettato di provocare il cancro</td> </tr> <tr> <td>H373:</td> <td>Può provocare danni agli organi in caso di esposizione ripetuta e prolungata</td> </tr> <tr> <td>H411:</td> <td>Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata</td> </tr> </table> Consigli di prudenza: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 100px;">P261:</td> <td>Evitare di respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol</td> </tr> <tr> <td>P280:</td> <td>Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso</td> </tr> <tr> <td>P301+310:</td> <td>In caso di ingestione: contattare immediatamente un centro antiveneno un medico</td> </tr> <tr> <td>P331:</td> <td>Non provocare il vomito</td> </tr> <tr> <td>P501:</td> <td>Smaltire il prodotto/recipiente in conformità al D.Lgs. 152/06</td> </tr> </table>		R10	Inflammabile	R40	Pericolo di effetti irreversibili.	R20	Nocivo per inalazione	R38	Irritante per la pelle	R51/53	Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.	R65	Nocivo, può provocare danni ai polmoni in caso di ingestione	H226:	Liquido e vapori infiammabili	H304:	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie	H315:	Provoca irritazione cutanea	H332:	Nocivo se inalato	H351:	Sospettato di provocare il cancro	H373:	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione ripetuta e prolungata	H411:	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	P261:	Evitare di respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol	P280:	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso	P301+310:	In caso di ingestione: contattare immediatamente un centro antiveneno un medico	P331:	Non provocare il vomito	P501:	Smaltire il prodotto/recipiente in conformità al D.Lgs. 152/06
R10	Inflammabile																																				
R40	Pericolo di effetti irreversibili.																																				
R20	Nocivo per inalazione																																				
R38	Irritante per la pelle																																				
R51/53	Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.																																				
R65	Nocivo, può provocare danni ai polmoni in caso di ingestione																																				
H226:	Liquido e vapori infiammabili																																				
H304:	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie																																				
H315:	Provoca irritazione cutanea																																				
H332:	Nocivo se inalato																																				
H351:	Sospettato di provocare il cancro																																				
H373:	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione ripetuta e prolungata																																				
H411:	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata																																				
P261:	Evitare di respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol																																				
P280:	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso																																				
P301+310:	In caso di ingestione: contattare immediatamente un centro antiveneno un medico																																				
P331:	Non provocare il vomito																																				
P501:	Smaltire il prodotto/recipiente in conformità al D.Lgs. 152/06																																				

IPLOM S.p.A.
Deposito di Arquata Scrivia (AL)

IPLOM

Informazioni tossicologiche			
Vie di penetrazione			
☒ Ingestione	☒ Inalazione	☒ Contatto	
Tossicità acuta:			
DL50 via orale	>2 g/kg (ratto)		
CL50 per inalazione (4 ore)	>5 mg/l (ratto)		
DL50 via cutanea	>2g/kg (coniglio)		
CL50 su uomo (30 minuti)			
IDLH			
Tossicità cronica: Classificato cancerogeno di cat. 3			
	Cute	Occhio	Vie respiratorie
Potere corrosivo	☐	☐	☐
Potere irritante	☒	☒	☒
Potere sensibilizzante	☐	☐	☐
Cancerogenesi: Cancerogeno di categoria 3			
Mutagenesi:	-		
Teratogenesi:	-		

Informazioni ecotossicologiche			
Specificare:	Aria	Acqua	Suolo
Biodegradabilità	Bassa	Bassa	Bassa
Dispersione:	n.d	n.d	n.d
Persistenza	n.d	n.d	n.d
Bioaccumulo / Bioconcentrazione	Presente	Presente	Presente

IPLOM S.p.A.
Deposito di Arquata Scrivia (AL)

IPLOM

All. I parte 1 D. Lgs.238/05 "Prodotti petroliferi" Soglia 25000 t		Sostanza: OLIO COMBUSTIBILE Codice aziendale: Utilizzazione: ☐ materia prima ☐ solvente ☐ intermedio ☐ catalizzatore ☒ prodotto finito ☐ altro	
Identificazione			
Nome chimico: n.a. Nomi commerciali: OLIO COMBUSTIBILE Nomenclatura Chemical Abstracts: n.a. Numero CAS: 68476-33-5 Formula bruta: Miscela complessa di idrocarburi, ottenuta da varie frazioni petrolifere, avente n° di atomi di carbonio C ₄ - C ₁₂ Peso molecolare: La sostanza è un complesso UVCB (PrC3), pertanto non è possibile fornire un peso molecolare Formula di struttura: La sostanza è un complesso UVCB (PrC3), pertanto non è possibile fornire una formula molecolare			
Caratteristiche chimico-fisiche			
Stato fisico: LIQUIDO VISCOSO Colore: NERASTRO Odore: DI PETROLIO Solubilità in acqua: n.a. Solubilità nei principali solventi organici: n.d. Densità: 840-1200 kg/m ³ Punto di fusione: < 30 °C Punto di ebollizione: 150 °C (inizio distillazione) Punto di infiammabilità: > 60 °C Limite inferiore e superiore di infiammabilità in aria (% in volume): n.a. Temperatura di auto accensione: 220-550 °C Tensione di vapore: 0.02-0.79 kPa a 120 °C Reazioni pericolose: non avvengono			

IPLOM S.p.A.
Deposito di Arquata Scrivia (AL)

IPLOM

Classificazione ed etichettatura		
☒ Di legge	☐ Provvisoria	☐ Non richiesta
Etichettatura ai sensi della Dir. 67/548/CEE e s.m.i. Simbolo di pericolo: T N Indicazione di pericolo: NOCIVO Cancerogeno di categoria 2 Tossico per la riproduzione di categoria 3 PERICOLOSO PER L'AMBIENTE Frasi di rischio: R45 Può provocare il cancro R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati R20 Nocivo per inalazione R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolatura della pelle Etichettatura ai sensi del Regolamento (EC) No 1272/2008 (CLP/GHS) e s.m.i.: Simboli di pericolo: Avvertenza: PERICOLO Indicazioni di pericolo: H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie H332: Nocivo se inalato H350: Può provocare il cancro H361d: Sospettato di nuocere al feto H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata e ripetuta H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata EU H066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolatura della pelle Consigli di prudenza: P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso P260: Non respirare i vapori/gli aerosol/le nebbie P273: Non disperdere nell'ambiente P281: Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto P301+310: In caso di ingestione: contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico P331: Non provocare il vomito P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità al D.Lgs. 152/06		

IPLM S.p.A.
Deposito di Arquata Scrivia (AL)

IPLM

Informazioni tossicologiche			
Vie di penetrazione			
☒ Ingestione	☒ Inalazione	☒ Contatto	
Tossicità acuta:			
DL50 via orale	5270 mg/kg (ratto maschio)		
CL50 per inalazione (4 ore)	4.1 mg/l (ratto maschio)		
DL50 via cutanea	>2000 mg/kg (coniglio)		
CL50 su uomo (30 minuti)			
IDLH			
Tossicità cronica: Classificato cancerogeno di cat. 2 per presenza di benzene in conc. > 0.1 % peso			
Potere corrosivo	Cute ☐	Occhio ☐	Vie respiratorie ☐
Potere irritante	☒	☐	☐
Potere sensibilizzante	☐	☐	☐
Cancerogenesi: Carc. Cat. 2; R45 – Carc. 1B; H350			
Mutagenesi: -			
Teratogenesi: Repr. Cat. 3; R63 – Repr. 2; H361d			

Informazioni ecotossicologiche			
Specificare:	Aria	Acqua	Suolo
Biodegradabilità	Scarsa	Scarsa	Scarsa
Dispersione:	n.d.	n.d.	n.d.
Persistenza	n.a.	Persistente/ Molto persistente	Persistente/ Molto persistente
Bioaccumulo / Bioconcentrazione	n.a.	Presente	Presente

IPLOM S.p.A.
Deposito di Arquata Scrivia (AL)

IPLOM

All. I parte 2 D. Lgs.238/06		Sostanza: Finasol DGA	
"Sostanze tossiche per l'ambiente" Soglia 500 t		Codice aziendale:	
		Utilizzazione:	
		☐ materia prima	☒ solvente
		☐ intermedio	☐ catalizzatore
		☐ prodotto finito	☐ altro
Identificazione			
Nome chimico:	n.a.		
Nomi commerciali:	FINASOL DGA (Solvente)		
Nomenclatura Chemical Abstracts:	n.a.		
Numero di registro CAS:	Nafta solvente (petrolio) aromatica pesante	:	64742-94-5
Formula bruta:	Nafta solvente (petrolio) aromatica pesante	:	50-100%
Peso molecolare:	n.a.		
Formula di struttura:	n.a.		
Caratteristiche chimico-fisiche			
Stato fisico:	LIQUIDO		
Colore:	AMBRA		
Odore:	CARATTERISTICO		
Solubilità in acqua:	MISCIBILE		
Solubilità nei principali solventi organici:	SOLUBILE		
Densità:	900		
Punto di fusione:	n.d.		
Punto di ebollizione:	155 (inizio distillazione)		
Punto di infiammabilità:	> 61 °C		
Limite inferiore e superiore di infiammabilità in aria (% in volume):	0.6 - 7		
Temperatura di auto accensione:	> 450 °C		
Tensione di vapore:	n.d.		
Reazioni pericolose:	Evitare il contatto con forti ossidanti.		

IPLOM S.p.A.
Deposito di Arquata Scrivia (AL)

IPLOM

Classificazione ed etichettatura	
☒ Di legge	☐ Provvisoria ☐ Non richiesta

Simbolo di pericolo:	
	
Xn	N
Classificazione 67/548/CEE Xn; R65 R66/67 N; R51-53	
Indicazioni di pericolo: R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. R65 Nocivo, può provocare danni ai polmoni in caso di ingestione R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini	
Consigli di prudenza: S24 Evitare il contatto con la pelle. S56 Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzati S57 Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale S60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi S62 In caso di ingestione non provocare il vomito; consultare immediatamente il medico e mostrargli l'etichetta	

IPLOM S.p.A.
Deposito di Arquata Scrivia (AL)

IPLOM

Informazioni tossicologiche			
Vie di penetrazione			
☒ Ingestione	☒ Inalazione	☒ Contatto	
Tossicità acuta:			
DL50 via orale	n.d.		
CL50 per inalazione (4 ore)	n.d.		
DL50 via cutanea	n.d.		
CL50 su uomo (30 minuti)	n.d.		
IDLH	n.d.		
	Cute	Occhio	Vie respiratorie
Potere corrosivo	☐	☐	☒
Potere irritante	☐	☐	☐
Potere sensibilizzante	☐	☒	☐
Cancerogenesi: -			
Mutagenesi: -			
Teratogenesi: -			

Informazioni ecotossicologiche			
Specificare:	Aria	Acqua	Suolo
Biodegradabilità	Il solvente idrocarburico contenuto nel prodotto è tossico per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.		
Dispersione:	Mobilità: non ancora determinato. Persistenza e degradabilità: Assenza di dati sperimentali sul prodotto finito		
Persistenza			
Bioaccumulo/ Bioconcentrazione			

IPLOM – DEPOSITO DI ARQUATA SCRIVIA (AL)

Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori
E02 - Luglio 2014 - Pag. 20 di 21

dipvvf.DIR-PIE.REGISTRO
UFFICIALE.U.0002273.03-03-2015



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DEL PIEMONTE
COMITATO TECNICO REGIONALE DEL PIEMONTE

Al dr.ing. Calogero TURTURICI
Comandante Provinciale VVF – Asti
(com.asti@cert.vigilfuoco.it)

Al dr.ing. Ciro BOLOGNESE
Comando Provinciale VVF – Alessandria
(com.alessandria@cert.vigilfuoco.it)

Alla dr.ing. Gabriella CRISTAURO
Comando Provinciale VVF – Alessandria
(com.alessandria@cert.vigilfuoco.it)

Al P.I. Giuseppe PETROSINO
Regione Piemonte – Torino
(ambiente@cert.regione.piemonte.it)

Al dr. Gaetano GORRINO
INAIL – Alessandria
(alessandria-ricerca@postacert.inail.it)

Alla dr. arch. Monica UBALDESCHI
Comune di Arquata Scrivia (AL)
(comune.arquatascrivial@legalmail.it)

e.p.c.

IPLM S.p.A. di Arquata Scrivia (AL)
(iplmspa@legalmail.it)

Oggetto: IPLM S.p.A. - Stabilimento di Arquata Scrivia (AL) - Art. 8 D.Lgs. 334/99 e s.m.i - Istruttoria Rapporto di Sicurezza edizione 2011.

Con comunicazione del 24-02-2015 il Gestore dello stabilimento in oggetto ha confermato la non assoggettabilità dell'attività agli obblighi di cui all'art.8 del D.Lgs 334/99 e s.m.i. per intervenuta variazione legislativa di classificazione dell'olio combustibile denso.

Il deposito è stato quindi dichiarato soggetto ai soli obblighi di cui agli art. 6 e 7 del citato D.Lgs 334/99 e s.m.i.

Pertanto, l'incarico conferito a codesto Gruppo di Lavoro dal CTR con nota del 29-01-2015 prot.n. 989, si intende revocato.

IL PRESIDENTE del CTR
Meta

dati idrogeologici Nuova Libarna srl

Oggetto: dati idrogeologici Nuova Libarna srl

Mittente: <Laura.Barisione@iplom.com>

Data: 22/03/2013 10.35

A: <valeria.brengio@studioaisa.it>

Ccn:

Come da accordi con Arch. Carrea, trasmetto in allegato dati idrogeologici Nuova Libarna.

A disposizione per ulteriori necessità, cordiali saluti

Dr Laura Barisione

IPLOM S.p.A.

RSPP

Deposito Nuova Libarna (See attached file: Dati idrogeologici area Libarna Arquata S.docx).

Chi riceve il presente messaggio e' tenuto a verificare se lo stesso non gli sia pervenuto per errore. In tal caso e' pregato di avvisare immediatamente il mittente e, tenuto conto delle responsabilita' connesse all'indebito utilizzo e/o divulgazione del messaggio e/o delle informazioni in esso contenute, voglia cancellare l'originale e distruggere le varie copie o stampe.

The receiver of this message is required to check if he/she has received it erroneously. If so, the receiver is requested to immediately inform the sender and - in consideration of the responsibilities arising from undue use and/or disclosure of the message and/or the information contained therein destroy the original message and any copy or printout thereof.

Allegati:

Dati idrogeologici area Libarna Arquata S.docx

12.1 KB

Dati idrogeologici area Libarna Arquata S.

Di seguito si riportano i dati esistenti sul sito in oggetto desunti da sondaggi, rilievi piezometrici, test di campo e rilievi in aree limitrofe:

1. Litologia: ghiaia e ciottoli in matrice limoso argillosa;
2. Conducibilità idraulica 1-3 m/d;
3. Soggiacenza acquifero 5-6 metri da pc;
4. Porosità 0,30
5. Densità del mezzo poroso 2,5 g/cm³
6. Spessore dell'acquifero saturo 3-5 metri,
7. Gradiente idraulico 1-2 %.

Per quanto riguarda i dati di dispersività ed il rapporto fra conducibilità orizzontale e verticale non sono mai state effettuate prove in campo che permettano di ricavarli pertanto possono essere dedotti, probabilmente, da dati di letteratura.

Molare, 28 marzo 2011

I TECNICI

Sara Arch. Molinari

Mauro dr.geol. Molinari

Le informazioni del gestore dell'azienda "Seveso" IPLOM S.p.a. sono state aggiornate e trasmesse al Comune di Arquata Scrivia in data 7/02/2018 prot. 2095 con modulo di notifica ai sensi del D.Lgs 105/2015.

Di seguito si inserisce il documento integrale trasmesso dall'azienda

SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)**1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO**

Nome della società'	Iplom S.p.A.
Denominazione dello stabilimento	Deposito di Arquata Scrivia
Regione	PIEMONTE
Provincia	Alessandria
Comune	Arquata Scrivia
Indirizzo	Via del Vapore, 64
CAP	15061
Telefono	01096231
Fax	0109623334
Indirizzo PEC	iplomspa@legalmail.it

SEDE LEGALE

Regione	LIGURIA
Provincia	Genova
Comune	Busalla
Indirizzo	Via Carlo Navone, 3b
CAP	16012
Telefono	01096231
Fax	0109623334
Indirizzo PEC	iplomspa@legalmail.it
Gestore	VINCENZO COLUMBO
Portavoce	Gianfranco Peiretti

SEZIONE A2 - INFORMAZIONI GENERALI

1. INFORMAZIONI SUL GESTORE

Codice Fiscale	CLMVCN55S09C927K
Indirizzo	Via Carlo Navone 3B 16012 - Busalla (Genova)
Qualifica:	Gestore
Data di Nascita	09/11/1955
Luogo di nascita	Comiso (Ragusa)
Nazionalita	Italia

2. NOME E FUNZIONE DEL RESPONSABILE DELLO STABILIMENTO

3. NOME E FUNZIONE DEL PORTAVOCE

Nome e Cognome	Gianfranco Peiretti
Codice Fiscale	PRTGFR60C20D969O
Indirizzo	Via Carlo Navone, 3b 16012 - Busalla (Genova)
Qualifica:	RSPP
Data di Nascita	20/03/1960
Luogo di nascita	Genova (Genova)
Nazionalita	Italia

4. MOTIVAZIONI DELLA NOTIFICA

Se lo stabilimento e' gia' soggetto alla normativa Seveso indicare il codice univoco identificativo nazionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare(*)

Codice Identificativo IT\NA248

«stabilimento preesistente», ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f) del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

La Notifica viene presentata da uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni e che a decorrere dal 1° giugno 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come “stabilimento di soglia inferiore” o “stabilimento di soglia superiore”

5. INFORMAZIONI SULLO STATO DELLO STABILIMENTO E SULLE ATTIVITA' IN ESSERE O PREVISTE

STATO E TIPOLOGIA DI STABILIMENTO

Stato dello stabilimento:

Attivo

Rientra nelle seguenti tipologie

Predominante: (10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)

ATTIVITA' IN ESSERE O PREVISTE

Descrizione sintetica Impianti/Depositi:

Identificativo impianto/deposito: -

Denominazione Impianto/Deposito: Deposito olii minerali di Arquata Scrivia

Numero di addetti:

Descrizione sintetica del Processo/Attività'

Nel deposito sono presenti n° 8 serbatoi fuori terra a tetto fisso per lo stoccaggio di prodotti di cat. C: Bitume (n°1) e Olio combustibile (n° 6). Un serbatoio funge da polmone. Sono inoltre presenti n° 6 serbatoi interrati, di cui 2 fuori servizio, e 4 destinati allo stoccaggio del gasolio per il riscaldamento, nonché le pompe per movimentazione e le pensiline di carico e scarico.

Definizione della classe di stabilimento ai fini dell'applicazione delle tariffe, di cui all'allegato I del presente decreto

Lo stabilimento ricade nella CLASSE 1

Si richiede l'applicazione della tariffa per le ispezioni in misura ridotta (20%) poiché lo stabilimento ricade nelle condizioni previste dall'allegato I del presente decreto.

SEZIONE B - SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI E QUANTITA' MASSIME DETENUTE, CHE SI INTENDONO DETENERE O PREVISTE, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA N)

Quadro 1

Il presente quadro comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1 dell'allegato 1 parte 1.

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.	Quantita' limite (tonnellate delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l) per l'applicazione di:		Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate)
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
Sezione <H> - PERICOLO PER LA SALUTE			
H1 TOSSICITA' ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione	5	20	-
H2 TOSSICITA' ACUTA - Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7*)	50	200	-
H3 TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1	50	200	-
Sezione <P> - PERICOLI FISICI			
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8*) - Esplosivi instabili oppure - Esplosivi divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6; oppure - Sostanze o miscele aventi proprieta' esplosive in conformita al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9*) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive	10	50	-
P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8*) Esplosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10*)	50	200	-
P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili categoria 1 e 2	10	50	-
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1*) Aerosol <infiammabili> delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1	150	500	-

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.	Quantita' limite (tonnellate delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l) per l'applicazione di:		Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate)
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1*) Aerosol <infiammabili> delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 ne' liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2*)	5.000	50.000	-
P4 GAS COMBURENTI Gas comburenti categoria 1	50	200	-
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI - Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure; - Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure; - Altri liquidi con punto di infiammabilita' <= 60°C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12*)	10	50	-
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI - Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure; - Altri liquidi con punto di infiammabilita' <= 60°C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12*)	50	200	-
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI - Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b	5.000	50.000	-
P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B	10	50	-
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F	50	200	-
P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI Liquidi piroforici, categoria 1 Solidi piroforici, categoria 1	50	200	-

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.	Quantita' limite (tonnellate delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l) per l'applicazione di:		Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate)
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3	50	200	-
Sezione <E> - PERICOLI PER L'AMBIENTE			
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicita' acuta 1 o di tossicita' cronica 1	100	200	-
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicita' cronica 2	200	500	1,100
Sezione <O> - ALTRI PERICOLI			
O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014	100	500	-
O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1	100	500	-
O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029	50	200	-
*Note riportate nell'allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/CE			

Per ogni categoria indicare nella seguente tabella l'elenco delle singole sostanze significative ai fini del rischio di incidente rilevante, i quantitativi di dettaglio e le loro caratteristiche:

Tab. 1.1						
Dettaglio/Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte I, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE						
Nome Sostanza	Cas	Stato Fisico	Composizione %	Codice di indicazione di pericolo H ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Numero CE	Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate)
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - Finasol	-	LIQUIDO	100 %	H304,H336,H411		0,100
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - NALCO® EC5020A	-	LIQUIDO	100 %	H304,H315,H319,H335,H336,H351,H411		1,000

Quadro 2

Il presente quadro comprende tutte le sostanze pericolose specificate di cui all'allegato 1, parte 2, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Sostanze pericolose	Numero CAS	Quantita' limite(tonnellate) ai fini dell'applicazione del:		Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate)
		Requisito di soglia inferiore	Requisito di soglia superiore	
1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13)		5.000	10.000	-
2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14)		1.250	5.000	-
3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15)		350	2.500	-
4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16)		10	50	-
5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17)		5.000	10.000	-
6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18)		1.250	5.000	-
7. Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico e/o ...	1303-28-2	1	2	-
8. Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso e/ ...	1327-53-3	0,100	0,100	-
9. Bromo	7726-95-6	20	100	-
10. Cloro	7782-50-5	10	25	-
11. Composti del nichel in forma polverulenta inal ...		1	1	-
12. Etilenimina	151-56-4	10	20	-
13. Fluoro	7782-41-4	10	20	-
14. Formaldeide (concentrazione $\geq$ 90 %)	50-00-0	5	50	-
15. Idrogeno	1333-74-0	5	50	-
16. Acido cloridrico (gas liquefatto)	7647-01-0	25	250	-
17. Alchili di piombo		5	50	-
18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (...		50	200	-
19. Acetilene	74-86-2	5	50	-
20. Ossido di etilene	75-21-8	5	50	-
21. Ossido di propilene	75-56-9	5	50	-
22. Metanolo	67-56-1	500	5.000	-
23. 4,4' - metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi s ...	101-14-4	0,010	0,010	-
24. Isocianato di metile	624-83-9	0,150	0,150	-
25. Ossigeno	7782-44-7	200	2.000	-
26. 2,4-Diisocianato di toluene	584-84-9	10	100	-
2,6-Diisocianato d ...	91-08-7			
27. Dicloruro di carbonile (fosgene)	75-44-5	0,300	0,750	-
28. Arsina (triidruro di arsenico)	7784-42-1	0,200	1	-
29. Fosfina (triidruro di fosforo)	7803-51-2	0,200	1	-
30. Dicloruro di zolfo	10545-99-0	1	1	-
31. Triossido di zolfo	7446-11-9	15	75	-
32. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzod ...		0,001	0,001	-
33. Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele ...		0,500	2	-
34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativ ...		2.500	25.000	21.200,000
35. Ammoniaca anidra	7664-41-7	50	200	-
36. Trifluoruro di boro	7637-07-2	5	20	-

37. Solfuro di idrogeno	7783-06-4	5	20	-
38. Piperidina	110-89-4	50	200	-
39. Bis (2-dimetilamminoetil)(metil)ammina	3030-47-5	50	200	-
40. 3-(2-etilesilossi)propilammina	5397-31-9	50	200	-
41. Miscela (*) di ipoclorito di sodio classificat ...		200	500	-
42. Propilammina (cfr. nota 21)	107-10-8	500	2.000	-
43. Acrilato di ter-butile (cfr. nota 21)	1663-39-4	200	500	-
44. 2-Metil-3-butenitrile (cfr. nota 21)	16529-56-9	500	2.000	-
45. Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina -2-tion ...	533-74-4	100	200	-
46. Acrilato di metile (cfr. nota 21)	96-33-3	500	2.000	-
47. 3-Metilpiridina (cfr. nota 21)	108-99-6	500	2.000	-
48. 1-Bromo-3-cloropropano (cfr. nota 21)	109-70-6	500	2.000	-

(2) Per questi gruppi di sostanze pericolose riportare nella seguente tabella l'elenco delle denominazioni comuni, i quantitativi di dettaglio, nonché le caratteristiche delle singole sostanze pericolose:

ID Sostanza/Denominazione	Cas	Stato Fisico	Categoria di Pericolo di cui all'allegato 1, parte 1	Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate)
GASOLIO - 34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a ...	68334-30-5	LIQUIDO	- P5c - E2 -	200,000
OLIO COMBUSTIBILE - 34. Prodotti petroliferi e combustibili alter ...	68476-33-5	LIQUIDO	- - E1 -	21.000,000

Quadro 3

Verifica di assoggettabilit  alle disposizioni del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Riempire la tabella facendo riferimento alle sostanze individuate in Tab. 1.1

Tab 3.1 - Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE					
Categoria delle sostanze pericolose	Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate) qx	Requisiti di soglia inferiore (tonnellate) QLX	Requisiti di soglia superiore (tonnellate) QUX	Indice di assoggettabilit� per 'stabilimenti di soglia inferiore' qx/QLX	Indice di assoggettabilit� per 'stabilimenti di soglia superiore' qx/QUX
E2	1,100	200	500	0,0055000	0,0022000

Riempire la tabella facendo riferimento alle sostanze individuate in Tab. 2.1

Tab 3.2 - Sostanze pericolose elencate nell'allegato 1, parte 2 e che rientrano nelle sezioni/voci di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE						
Denominazione Sostanza	Categoria di pericolo di cui all'allegato 1 parte1	Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate) qx	Requisiti di soglia inferiore (tonnellate) QLX	Requisiti di soglia superiore (tonnellate) QUX	Indice di assoggettabilit� per 'stabilimenti di soglia inferiore' qx/QLX	Indice di assoggettabilit� per 'stabilimenti di soglia superiore' qx/QUX
GASOLIO - 34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) benzine e naf ...	E2 P5c	200	2.500	25.000	0,0800000	0,0080000
OLIO COMBUSTIBILI - 34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) ben ...	E1	21.000	2.500	25.000	8,4000000	0,8400000

Tab 3.3 - Applicazione delle regole per i gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE		
COLONNA 1	COLONNA 2	COLONNA 3
Gruppo	Sommatoria per 'stabimenti di soglia inferiore' qx/QLX	Sommatoria per 'stabimenti di soglia superiore' qx/QUX
a) Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1	-	-
b) Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele auto reattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1	0,080	0,008
c) Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1	8,486	0,850

ESITO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13, per effetto del superamento dei limiti di soglia per le suddette sostanze/categorie e/o in applicazione delle regole per i suddetti gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;

ISTRUZIONI DA SEGUIRE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

L'indice di assoggettabilità e' per ogni sostanza pericolosa o categoria di sostanze pericolose, il rapporto tra la quantità presente (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE) in stabilimento, qx, di sostanza pericolosa X o categoria X di sostanze pericolose, e la quantità limite corrispondente (QLX o QUX) indicata nell'allegato 1.

L'indice viene calcolato automaticamente inserendo il valore di qx nelle caselle corrispondenti delle tabelle 3.1 e 3.2.

Corrispondentemente viene incrementato il valore delle sommatorie nelle colonne 2 e 3 della tabella 3.3.

Nel caso in cui il valore di almeno una delle sommatorie in colonna 3 della tabella 3.3 e' maggiore o uguale a 1, lo stabilimento e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15.

Nel caso in cui il valore di almeno una delle sommatorie in colonna 2 e' maggiore o uguale a 1, mentre tutte le sommatorie di colonna 3 sono inferiori a 1, lo stabilimento e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13.

Infine, nel caso in cui tutte le sommatorie di colonna 2 sono inferiori a 1, lo stabilimento non e' soggetto agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.

SEZIONE C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 del DPR 28 Dicembre 2000, N. 445)

Il sottoscritto VINCENZO COLUMBO , nato a Comiso provincia di Ragusa, in data 09/11/1955, domiciliato per la carica presso gli uffici dello stabilimento di Via del Vapore, 64 sito nel comune di Arquata Scrivia provincia di Alessandria consapevole delle responsabilita' penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445

DICHIARA

- di aver provveduto alla trasmissione del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE ai seguenti enti:

ISPRA - Rischio Industriale - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

VIGILI DEL FUOCO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE - Ministero dell'Interno

PREFETTURA - Prefettura - UTG - ALESSANDRIA - Ministero dell'Interno

ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte

VIGILI DEL FUOCO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE ALESSANDRIA - Ministero dell'Interno

COMUNE - COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA - Comune di Arquata Scrivia

- che quanto contenuto nelle sezioni A1, A2 e B del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE corrisponde alla situazione di fatto esistente alla data del 31/01/2018 relativamente allo stabilimento;
- di aver inviato la planimetria dello stabilimento su base cartografica in formato pdf richiesta nella sezione E del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
- di aver inviato, in formato pdf, le schede di sicurezza delle sostanze pericolose notificate nella Sezione B del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
- di aver inviato il file in formato vettoriale del poligono/i dei contorni dello stabilimento e degli impianti/depositi richiesto nella sezione E del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)

Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM)	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheveeso@isprambiente.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE	Strada Barrocchio,71 10095 - Grugliasco (TO)	dir.piemonte@cert.vigilfuoco.it
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG - ALESSANDRIA	Palazzo Viminale 15120 - Alessandria (AL)	protocollo.prefal@pec.interno.it
ARPA	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte	Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte	Via Pio VII, 9 10135 - Torino (TO)	protocollo@pec.arpa.piemonte.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE ALESSANDRIA	Via S. Giovanni Bosco 15121 - Alessandria (AL)	com.alessandria@cert.vigilfuoco.it com.prev.alessandria@cert.vigilfuoco.it
COMUNE	Comune di Arquata Scrivia	COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA	Piazza S. Bertelli, 21 15061 - Arquata Scrivia (AL)	comune.arquatascrivial@legalmail.it

Quadro 2

AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Ambiente	Piano di prevenzione e gestione acque meteoriche	Provincia	DDAP1-304-2014 voltura det DDAB 1-5-2016	2016-01-11
Ambiente	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	Provincia	89491 del 06/08/2012 voltura istanza 19574/2014	2014-07-17

Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 7 da MATTM

Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:08/10/2012

Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:23/11/2012

Ispesione in corso:Chiusa

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:29/09/2017

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

SEZIONE E - PLANIMETRIA

Nome del file allegato: 35172_KMZ.7z.p7m

Tipo file: application/octet-stream

Dimensione file: 226.786 Kbyte

Note al file:



SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite delle acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
PIEMONTE/Alessandria/Arquata Scrivia	

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

Direzione: - Industriale
Direzione: - Agricolo
Direzione: - Abitativo

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Localita' Abitate			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Centro Abitato	Arquata Scrivia	0	
Centro Abitato	Serravalle Scrivia	960	NO
Centro Abitato	Gavi	1.480	SE
Centro Abitato	Vignole Borbera	860	NE
Centro Abitato	Stazzano	1.560	NE

Attivita' Industriali/Produttive			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	SIGEMI S.r.l. – Via Gastaldi Arquata Scrivia	200	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	ICESSE S.p.A. – SP144 Arquata Scrivia	1.400	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	NUOVA SOLMINE – Via N. Vignole Serravalle Scrivia	1.500	N

Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	CEMENTIR – Via Serravalle, 49 Arquata Scrivia	80	SO
---	---	----	----

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Scuole/Asili	Istituto comprensivo Arquata Scrivia, Via Regonca, 20 Arquata Scrivia	1.180	SE
Scuole/Asili	Scuola materna Augusti, Piazza caduti, 1 Arquata Scrivia	1.360	SE
Scuole/Asili	Scuola secondaria L. da Vinci, Piazza Bertelli, 19 Arquata Scrivia	1.100	SE
Scuole/Asili	Istituto comprensivo Vignole Borbera, Via Torino, 9 Vignole Borbera	1.520	NE
Scuole/Asili	Asilo nido, Via Roma, 176 Arquata Scrivia	1.640	NE
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Palazzetto dello sport, Via della Fondega, Arquata Scrivia	1.500	SE
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Unione sportiva arquatese, Via Pratolungo Arquata Scrivia	940	S
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Campo sportivo Le Vaie, Località Le Vaie Arquata Scrivia	480	S
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Vignole Borbera Calcio, Località Mulino, Vignole Borbera	1.600	N
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Palazzetto dello sport, Largo Pertini, Vignole Borbera	1.440	NE
Centro Commerciale	LIDL, Località Le Vaie, Arquata Scrivia	340	S
Centro Commerciale	BASKO Supermercato, Via Roma, 94, Arquata Scrivia	840	SE
Centro Commerciale	UNES Supermercato, Via Garibaldi, 94, Arquata Scrivia	360	SE
Centro Commerciale	GULLIVER Supermercato, Via Roma, Vignole Borbera	1.540	NE

Ospedale	S.O.M.S. Arquata Scrivia, Piazza Novara, 1, Arquata Scrivia	880	SE
Ospedale	Croce Verde Pubblica Assistenza, Via Libarna, 267, Arquata Scrivia	760	SE
Ospedale	Casa Balbi, Via Villini, 49, Arquata Scrivia	1.560	SE
Ospedale	Croce Rossa Italiana, Via Genova, Vignole Borbera	1.280	NE
Ufficio Pubblico	Municipio di Arquata Scrivia, Piazza Bertelli, Arquata Scrivia	760	SE
Ufficio Pubblico	Poste italiane S.p.A., Via Libarna, 201, Arquata Scrivia	820	SE
Ufficio Pubblico	Poste italiane S.p.A., Via Torino, 14, Vignole Borbera	1.540	NE
Ufficio Pubblico	Polizia Ferroviaria, Piazza della Repubblica, Arquata Scrivia	480	SE
Ufficio Pubblico	Carabinieri, Via San Gerolamo, Arquata Scrivia	880	SE
Ufficio Pubblico	Biblioteca comunale Arquata Scrivia, Piazza Bertelli, Arquata Scrivia	660	SE
Ufficio Pubblico	Biblioteca comunale Vignole Borbera, Via Roma, 14, Vignole Borbera	1.620	NE
Ufficio Pubblico	Municipio di Vignole Borbera, Via Vochieri, Vignole Borbera	1.580	NE
Chiesa	Chiesa S. Giacomo, Via Interiore, 26, Arquata Scrivia	940	SE
Chiesa	Parrocchia di Arquata Scrivia, Via Roma, Arquata Scrivia	820	SE
Chiesa	Chiesa S. Antonio e Bartolomeo, SS35, Arquata Scrivia	1.440	SE
Chiesa	Parrocchia S. Lorenzo martire, Via Vochieri 5, Vignole Borbera	1.600	NE
Chiesa	Chiesa S. Giovanni, Via Verdi, Vignole Borbera	1.600	NE

Chiesa	Cimitero Comunale SS35 Arquata Scrivia	40	SO
Chiesa	Cimitero Comunale SP143 Vignole Borbera	1.480	NE
Cinema	Cinema Teatro Roma, Via Roma, 72, Arquata Scrivia	1.260	SE
Musei	Area Archeologica espositiva, Via Arquata, 73, Arquata Scrivia	1.200	NO
Altro - Albergo	Albergo Arquata., Via Libarna, 37, Arquata Scrivia	1.000	SE

Servizi/Utilities			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Trasporti			
Rete Stradale			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Autostrada	Autostrada A7 – Milano-Genova	940	E
Strada Statale	Strada Statale SS35 dei Giovi	50	O
Strada Provinciale	Strada Provinciale SP144 di Valle Spinti	1.300	SE
Strada Provinciale	Strada Provinciale SP40 Cabella Ligure	180	E
Strada Provinciale	Strada Provinciale SP161 della Crenna	1.700	NO
Strada Provinciale	Strada Provinciale SP143 Serravalle-Vignole	1.060	N
Strada Comunale	Via Roma	240	SE

Rete Ferroviaria			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Rete Tradizionale	Linea ferroviaria Genova-Alessandria	40	E

Rete Tradizionale	Linea ferroviaria Genova-Alessandria	600	NO
Stazione Ferroviaria	Stazione di Arquata Scrivia, Piazza delle Repubblica, Arquata Scrivia	420	SE

Aeroporti			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Aree Portuali			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Elementi ambientali vulnerabili			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Fiumi, Torrenti, Rogge	Fiume Scrivia	680	E
Fiumi, Torrenti, Rogge	Torrente Spinti	1.400	SE
Fiumi, Torrenti, Rogge	Torrente Borbera	1.280	NE

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:		
Tipo	Profondita' dal piano campagna	Direzione di deflusso

SEZIONE G - INFORMAZIONI GENERALI SUI PERICOLI INDOTTI DA PERTURBAZIONI GEOFISICHE E METEOROLOGICHE

INFORMAZIONI SULLA SISMICITA':

Classe sismica del comune: 3

Parametri sismici di riferimento calcolati al baricentro dello stabilimento relativi al suolo rigido e con superficie topografica orizzontale per i 4 stati limite*:

Stati limite (PVR)				
Stati limite	SLE		SLU	
	SLO	SLD	SLV	SLC
PVR	81%	63%	10%	5%
Tr(anni)	90,0000	151,0000	1.424,0000	2.475,0000
Ag[g]	0,0430	0,0550	0,1400	0,1710
Fo	2,4800	2,4620	2,4490	2,4540
Tc*[s]	0,2400	0,2570	0,2790	0,2830

Periodo di riferimento (Vr) in anni:150

La Societa' ha eseguito uno studio volto alla verifica sismica degli impianti/strutture: SI

La Societa' ha eseguito opere di adeguamento in esito allo studio di verifica sismica: NO

INFORMAZIONI SULLE FRANE E INONDAZIONI

Classe di rischio idraulico-idrologico (**): ND

Classe di pericolosita' idraulica(**): ND

INFORMAZIONI METEO

Classe di stabilita' meteo: D

Direzione dei venti: Sud

INFORMAZIONI SULLE FULMINAZIONI

Frequenza fulminazioni annue: 1,38

**SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO
SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO
DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE**

Descrizione sintetica dello stabilimento:

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Finasol

PERICOLI PER L'AMBIENTE - Sostanze tossiche per l'ambiente

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - NALCO®

EC5020A

PERICOLI PER L'AMBIENTE - Sostanze tossiche per l'ambiente

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi

a) benzine e nafta,

b) cheroseni (compresi i jet fuel),

c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)

d) oli combustibili densi

e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'inflammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) -

GASOLIO

SOSTANZE PERICOLOSE - Liquido infiammabile. Ha effetti tossici per gli organismi acquatici con effetti a lungo termine per l'ambiente acquatico.

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi

a) benzine e nafta,

b) cheroseni (compresi i jet fuel),

c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)

d) oli combustibili densi

e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'inflammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) -

OLIO COMBUSTIBILE

SOSTANZE PERICOLOSE - Ha effetti molto tossici per gli organismi acquatici con effetti a lungo termine per l'ambiente acquatico

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Società ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

SEZIONE I - INFORMAZIONI SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE E SULLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE DAL GESTORE

1. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

Rilascio di olio combustibile nel bacino di contenimento di un serbatoio

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: A: Altro

F: Analisi Frequenza: EVT: Event Tree Analysis

C: Analisi Conseguenze: MF: Modelli Fisici

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici: Sistemi manuali di intercettazione

Sistemi organizzativi e gestionali: Monitoraggio livello serbatoi.

Operazioni di travaso sempre presidiate.

Formazione e addestramento personale.

Misure adottate per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: Piano di emergenza

SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

1. Scenario Tipo:

Scenario non selezionato - Non si evidenziano scenari aventi effetto fuori dai confini dello stabilimento

Effetti potenziali Salute umana:

Effetti potenziali ambiente:

Comportamenti da seguire:

Tipologia di allerta alla popolazione:

Presidi di pronto intervento/soccorso:

SEZIONE M - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITA' COMPETENTI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

(Fare riferimento solo agli scenari con impatto all'esterno del perimetro di stabilimento come da Piano di Emergenza Esterna, ovvero nel caso non sia stato ancora predisposto, da Rapporto di sicurezza approvato in via definitiva, o derivanti dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuate dal gestore)

--- NESSUNA INFORMAZIONE ---

Esiste un PEE?

NO - NON per decisione del Prefetto ai sensi dell'art. 21 comma 11 del decreto di recepimento della
Direttiva 2012/18/UE

E' stato attivato uno scambio di informazioni con altri gestori di stabilimenti a rischio di incidente rilevante nelle vicinanze?

NO

E' stata presa in considerazione la possibilita' eventuali effetti domino?

NO

**SEZIONE N - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITA' COMPETENTI SULLE
SOSTANZE ELENcate NELLA SEZIONE H**

Riportare in questa sezione solo l'elenco delle schede di sicurezza delle sostanze notificate nei quadri 1 e 2 della sezione B del presente Modulo secondo lo schema di seguito riportato.

Id. Progressivo/Nome Sostanza 1	Data aggiornamento
1.1) Finasol	01/06/2015
1.2) NALCO® EC5020A	02/12/2014
2.1) GASOLIO	30/10/2015
2.2) OLIO COMBUSTIBILE	30/10/2015